



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญขอดับไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปน.)รท.๒๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินชังจู

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร๖... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๐ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงย้ายแนว ก่อสร้างถนน	DISชั่วคราวจุดB	SMF1S-05	นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แวดวงนสหกรณ์บางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ โอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____
(นายมนตรี ชินชังจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
พนักงานศูนย์ฯ นาย _____ ประสานงานการขอดับไฟกับ _____


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. _____
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

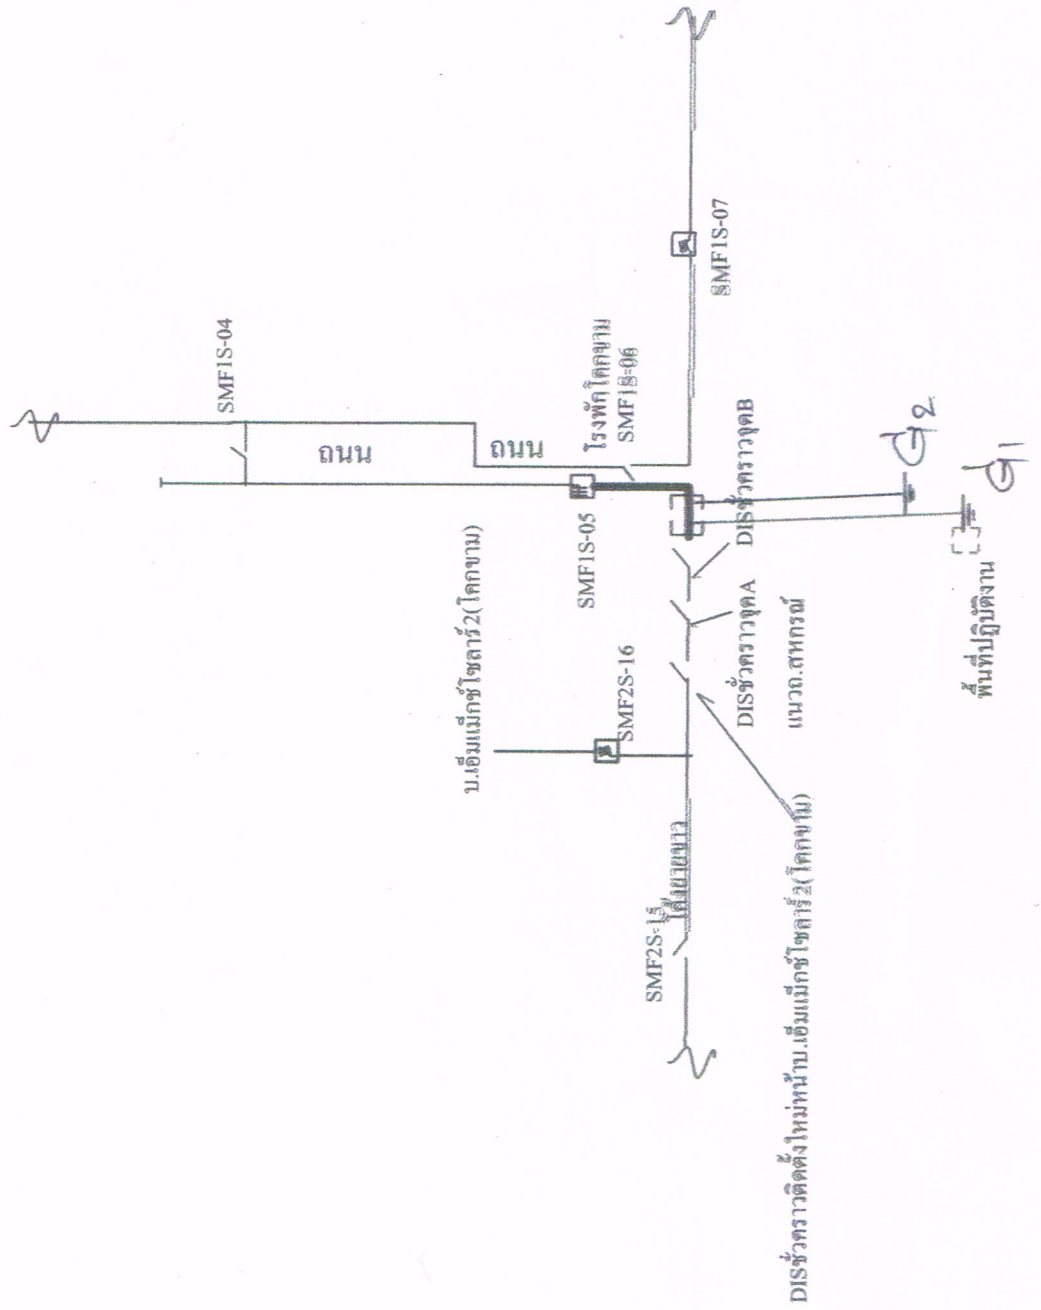

DISชั่วคราวติดตั้งใหม่หน้าบ.เอ็มเม็กซ์ไฮสทาร์2 (โตกยาม)

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานย้ายแนวถนนสหกรณ์..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ปักเสาแรงสูง..... วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒..... หน่วยงานรับผิดชอบหลักกฟฟ.โคกขาม..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา..... ตำแหน่ง.....ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๘๐๘๑๗๕๖..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายวีรพัฒน์ นาคลัมย์..... ตำแหน่ง.....พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....เบอร์โทรศัพท์๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔.
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวาดชี้คร่าวจุดที่๑.....นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ผู้รับผิดชอบ จุดที่๒นายวรวิทย์ เนืองนอง.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่.....กท.คกข.(ปป.)๑๗๖๖/๒๕๖๒ ลว ๒๘ ต.ค.๒๕๖๒.....
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายประวิท กรังพานิชย์.....
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงที่หน้างาน..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมนัด วันที่...๖ พ.ย. ๖๒..... สถานที่ประชุม.....กฟฟ.โคกขาม..... วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา.ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ หน.ปป.กฟฟ.โคกขาม นายวรวิทย์ เนืองนอง พชง.๓ นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕.....
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงวันดับไฟฟ้าทำงาน..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่...๖ พ.ย.๖๒..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕ ชุดงานหลัก.....