



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.(ปบ.)อมน. 1488 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน  
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ หน้าป้อม ร้านชาหมีบางหว้า(สาย๔) จนถึง ม.พรหมพิทักษ์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น  
ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND06	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน พุทธมณฑลสาย ๔	HL ตัด DDE หน้าร้านชาหมี บางหว้า (วงจรบน)	OND02S-07	นายเพ็ช พูนเพิ่ม พงง.๗ ๐๘ ๑๔๘๙-๖๒๐๔
๒.	OND02	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตั้งแต่ หน้าป้อม ร้านชาหมีบางหว้า (สาย๔) จนถึง ม.พรหมพิทักษ์	OND02S-04	OND02S-05	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ซอยเพชรเกษม ๑๑๔ ม.พรหมพิทักษ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา ร่มโพธิ์ทอง.....ตำแหน่ง วศก.๔ ผปบ.....โทร ๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

แผนผังระบบสารบรรณ..... 1488

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

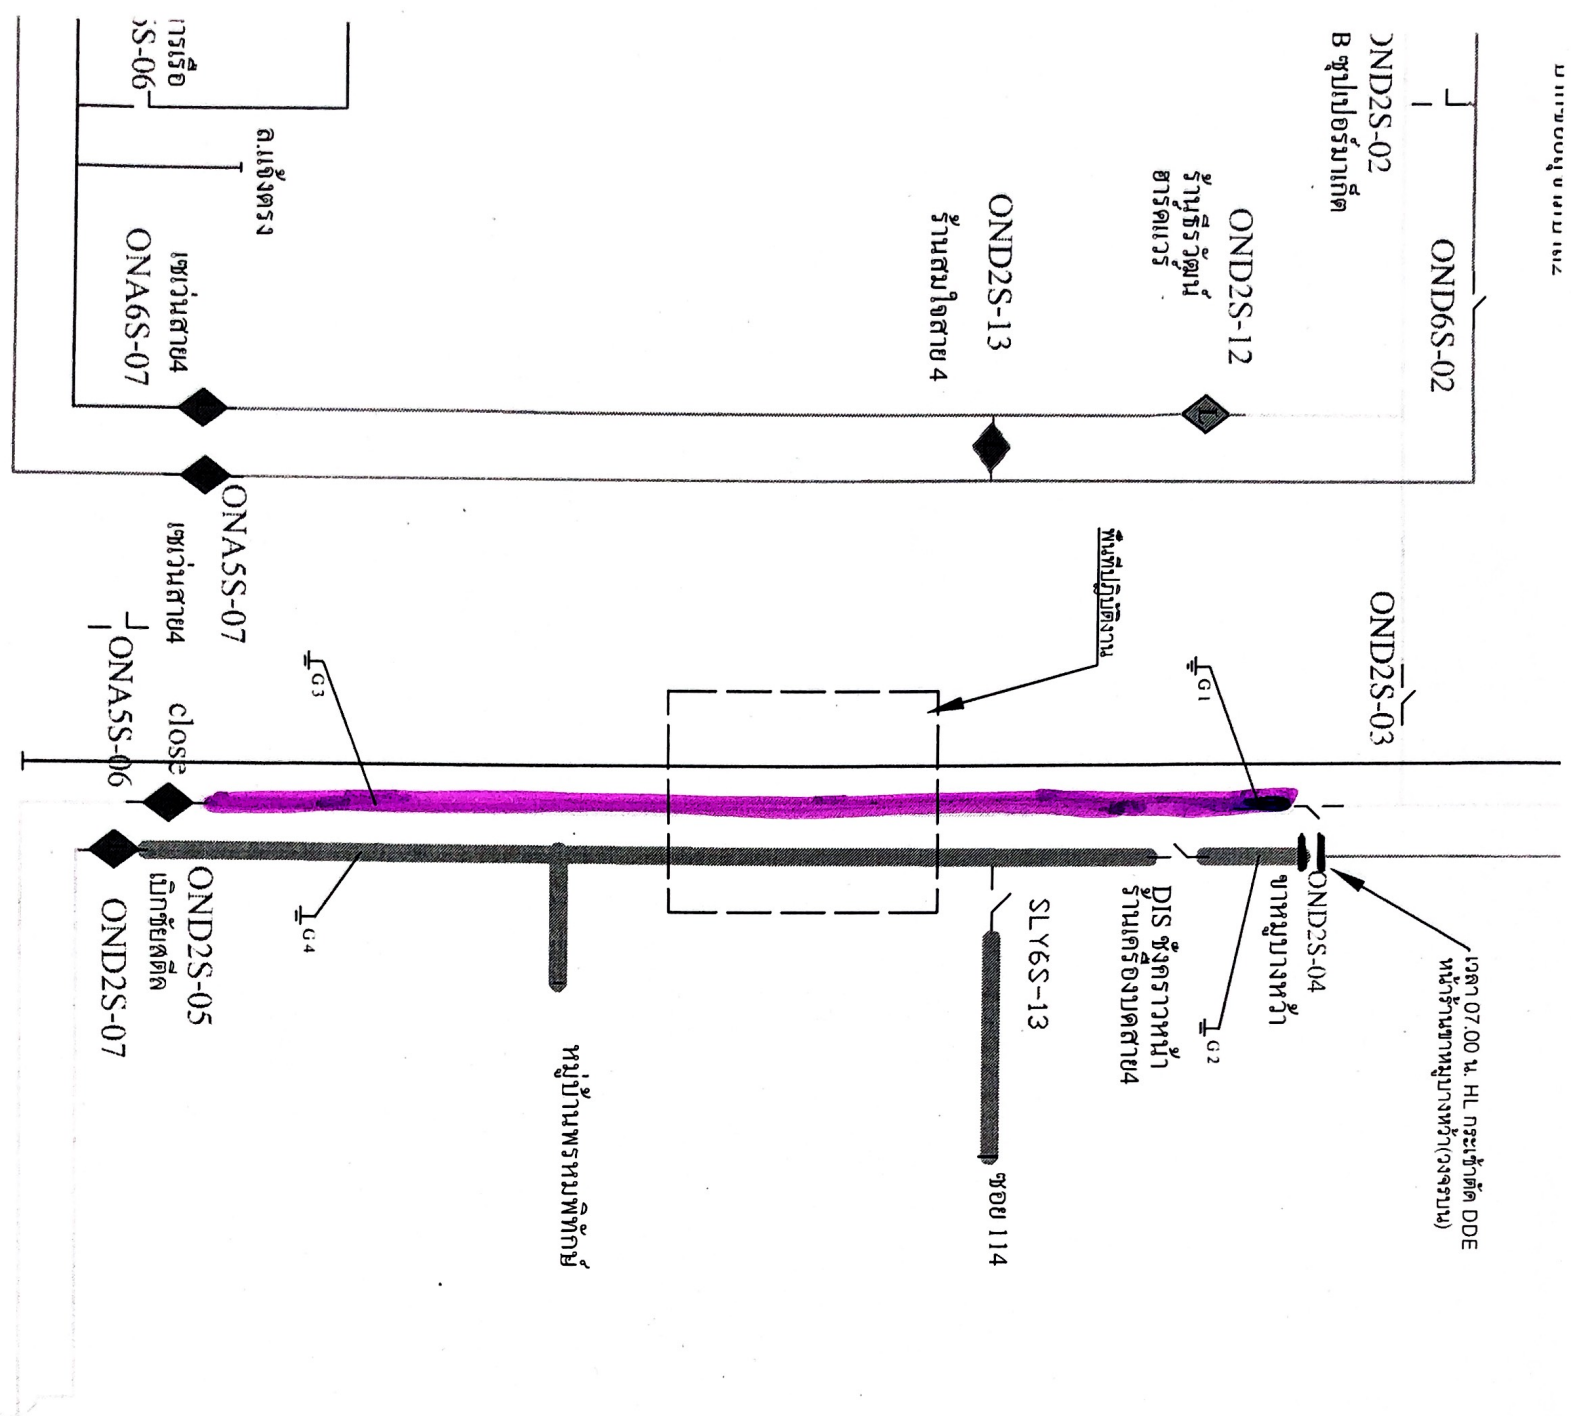

สถานะจ่ายไฟปัจจุบัน: จ่ายไฟทั้งสองวงจร  
 สถานะ DIS : Close ทั้ง สองวงจร

OND2S-16

OND2S-13