



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

0962

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขจุดร้อนบริเวณ สถานีอ้อมน้อย ๑ ด้วยวิธีสอทไลน์กระเช้า ตามรายงาน Thermo Scan จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB03S-08	๑๒ พ.ค. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขจุดร้อนบริเวณ dis ด้วยวิธีสอทไลน์ กระเช้า	PMB07S-08	-	นายภาณุวัฒน์ คนหาญ ๐๙ ๔๔๕๖ ๖๙๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาววิภา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๔ ฝน โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Name of Object : สายวัด สวิตช์ใบมีด รหัส PMB3S-08 หน้าร้านเซเว่นถนนปิ่นเกล้า					
Inspected By :					
File Name	20190424-103055-008.jpg	Created Date	2019 - 04 - 24	Created Time	10:30:54
Emissivity	0.95	Humidity	60%	Distance	20.00m
Reference	33.7°C	การไฟฟ้า	--	สถานีไฟฟ้า	--



Camera info	Value
Camera type	T8
Camera serial	22T8R50066
Camera range	180.0°C
Camera range	-20.0°C
Area analysis	Value
Area01 Max	143.8
Area02Max	33.7 dt: 0.0°C

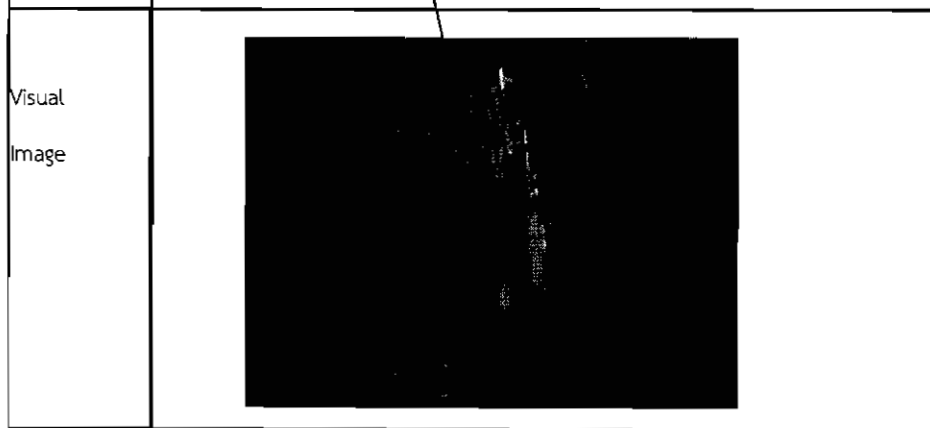

สถานที่	
หมายเลข	
แรงดันไฟฟ้า	
ฟิวส์	
อุปกรณ์	
เฟส	

Notes

สาเหตุ : จุดร้อนหลุดต่อสายวัดสวิตช์ใบมีด

ข้อเสนอแนะ :

ลายเซ็นผู้ตรวจสอบ:

วันที่:

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย
72/106 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

