



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๒๘๘ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มช้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผชก.กฟอ.บพลช

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๙ ส.ค. ๖๒ ๒๐ ส.ค. ๖๒	๑๘.๐๐น.	๐๓.๐๐น.	บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงไฟฟ้า วางเงินโซลูชั่นจำกัด	AB รหัส BOP๐๔YS-๐๕ หน้า รง. นีวกรุงไทย	สุดระบบโรงไฟฟ้า วางเงินโซลูชั่นจำกัด	นายภักพงษ์ จันทะฮุย โทร.๐๙๐-๙๔๗-๑๕๑๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพันธ์ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๘๘...

ผู้ประสานงานหน่วยงาน ชื่อ นายภักพงษ์ จันทะฮุย ตำแหน่ง โทร.๐๙๐-๙๔๗-๑๕๑๐...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสาโรจน์ แซ่มช้อย)

ตำแหน่ง ผชก.กฟอ.บพล.

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๒

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....


อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

สถานะการณ์จ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

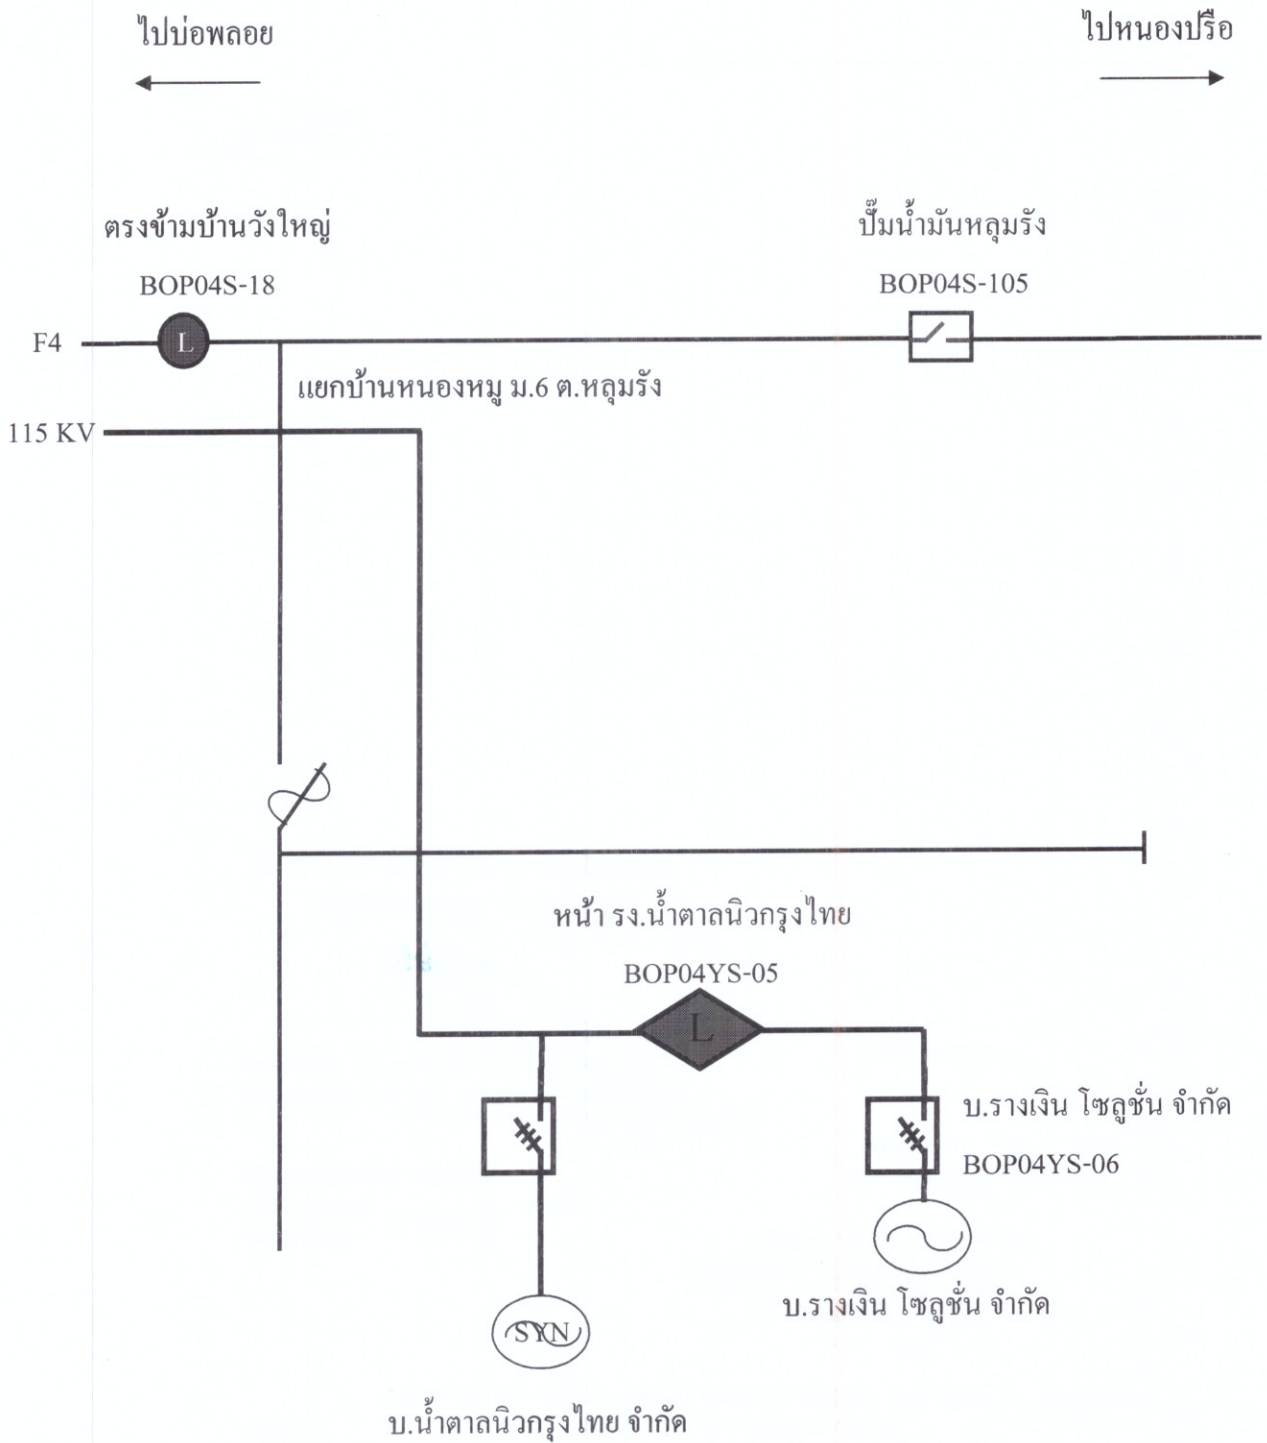



๒๖ กค ๒๕๖๒


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

ไปอู่พลอย ←

→ ไปหนองปรือ

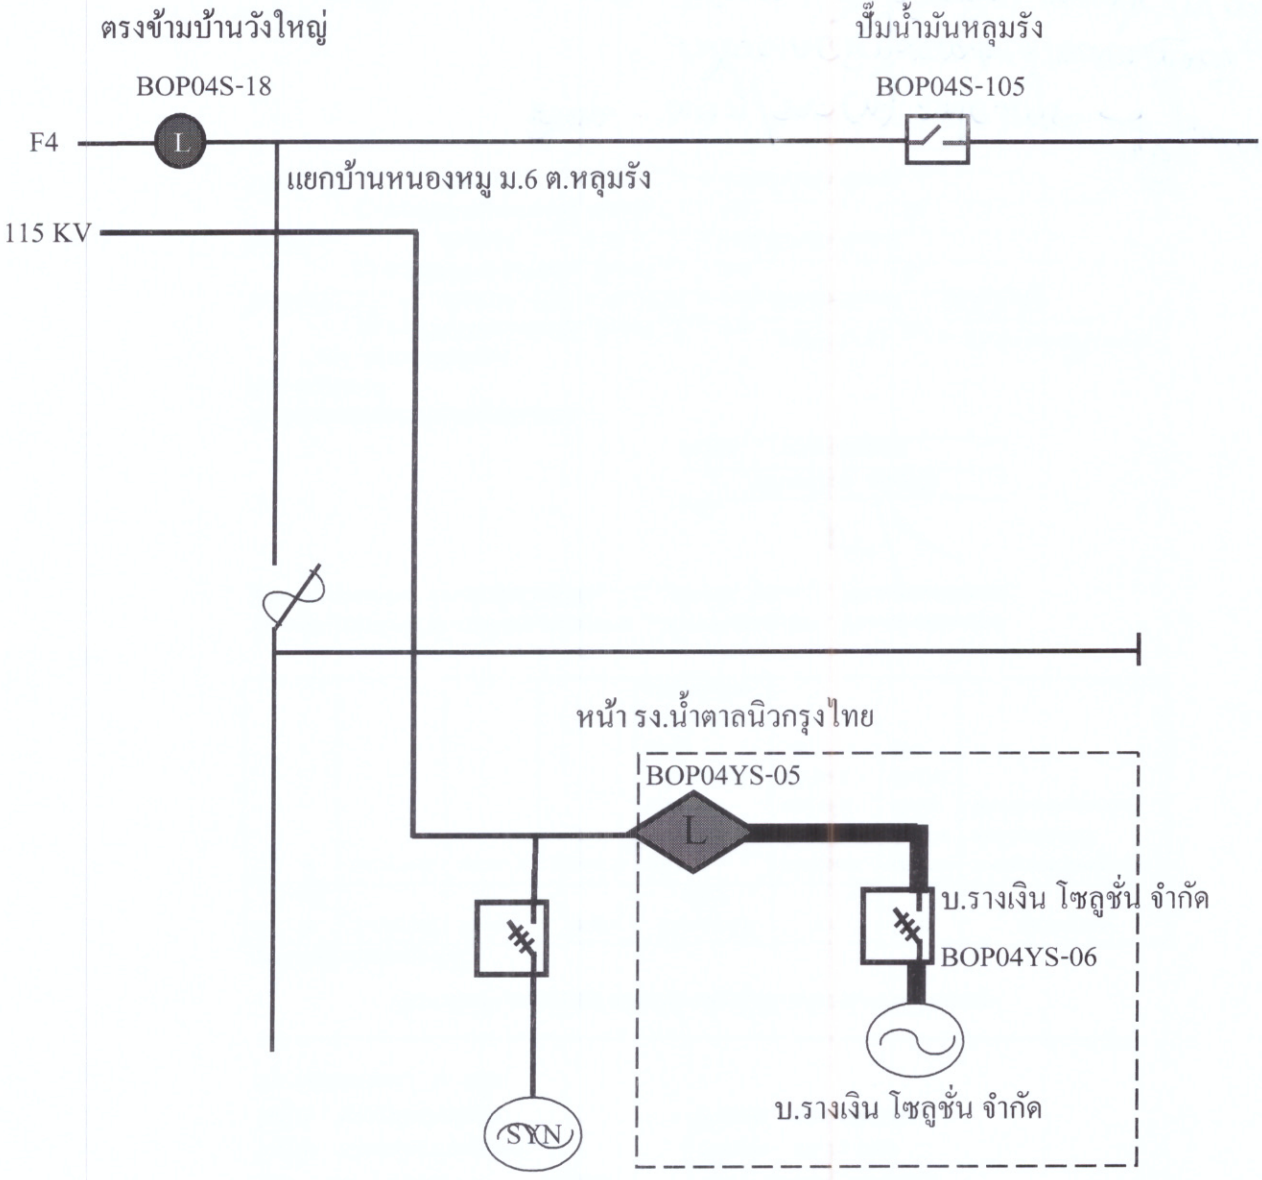

บ.น้ำตาลนิวกงไทย จำกัด

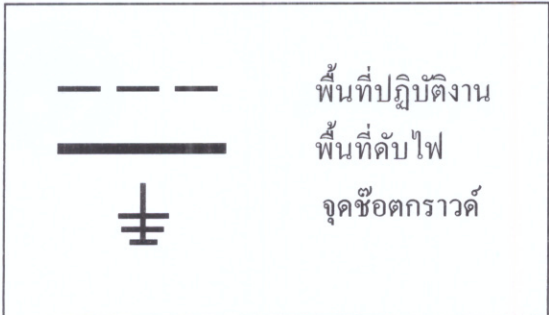

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒

ที่ RNS LR 62/003

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง
76 หมู่ 6 ตำบลหลุมรั้ง อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟฟ้า 115 เควี เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า 115 เควี

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง (บริษัทฯ) มีแผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 115 เควี ประจำปี ทางบริษัทฯมีความประสงค์ดับไฟฟ้า 115 เควี เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้า 115 เควี ภายในบริษัทฯ โดยดับไฟฟ้าที่อุปกรณ์ โหลดเบรกสวิตช์ 115 เควี บริเวณด้านหน้าโรงงานน้ำตาลขอนแก่น บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) สาขาบ่อพลอย ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี บริษัทฯจึงขอความอนุเคราะห์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รบกวนช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 18:00 น. – วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 03:00 น. หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อน เวลาที่กำหนด ก็สามารถขนานไฟฟ้า 115 เควี เข้าสู่ระบบไฟฟ้า 115 เควี ได้ทันที ขอภัยในความไม่สะดวก

บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด สาขาหลุมรั้ง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อบริษัทฯ เสมอมา หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ นายกฤษพนธ์ จันทะฮุย โทร. 090-974-1510

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์สกร คำเนิน)

กรรมการ