



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๖๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายบุญชู นาคเอกลักษณ์
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้


| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|---|---|
| ๑ | ๔ | ๕ ต.ค.๖๒ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงสับเปลี่ยน ลูกถ้วย บ้านหนองรี- หนองกร่าง | จุดตัด DDE หน้า อบต. หนองกร่าง หลัง Recloser บ้านหนอง รี-หนอง กร่าง BOP๐๔R- ๐๒ | SF๖ ช่อง กลิ้งช่อง กลด BOP๐๔S- ๑๑ | นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย พงง.๕ ผบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑ |

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงง.๖ (สข) โทร.๐๘๙-๒๓๓๙๒๙๘...

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง พงง.๕ ผบ. โทร.๐๘๔-๗๒๗๗๘๒๑...

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายบุญชู นาคเอกลักษณ์)
(รจก.(ท)รักษาการแทน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒



๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานขอดับไฟกับ.....

.....
(.....)

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

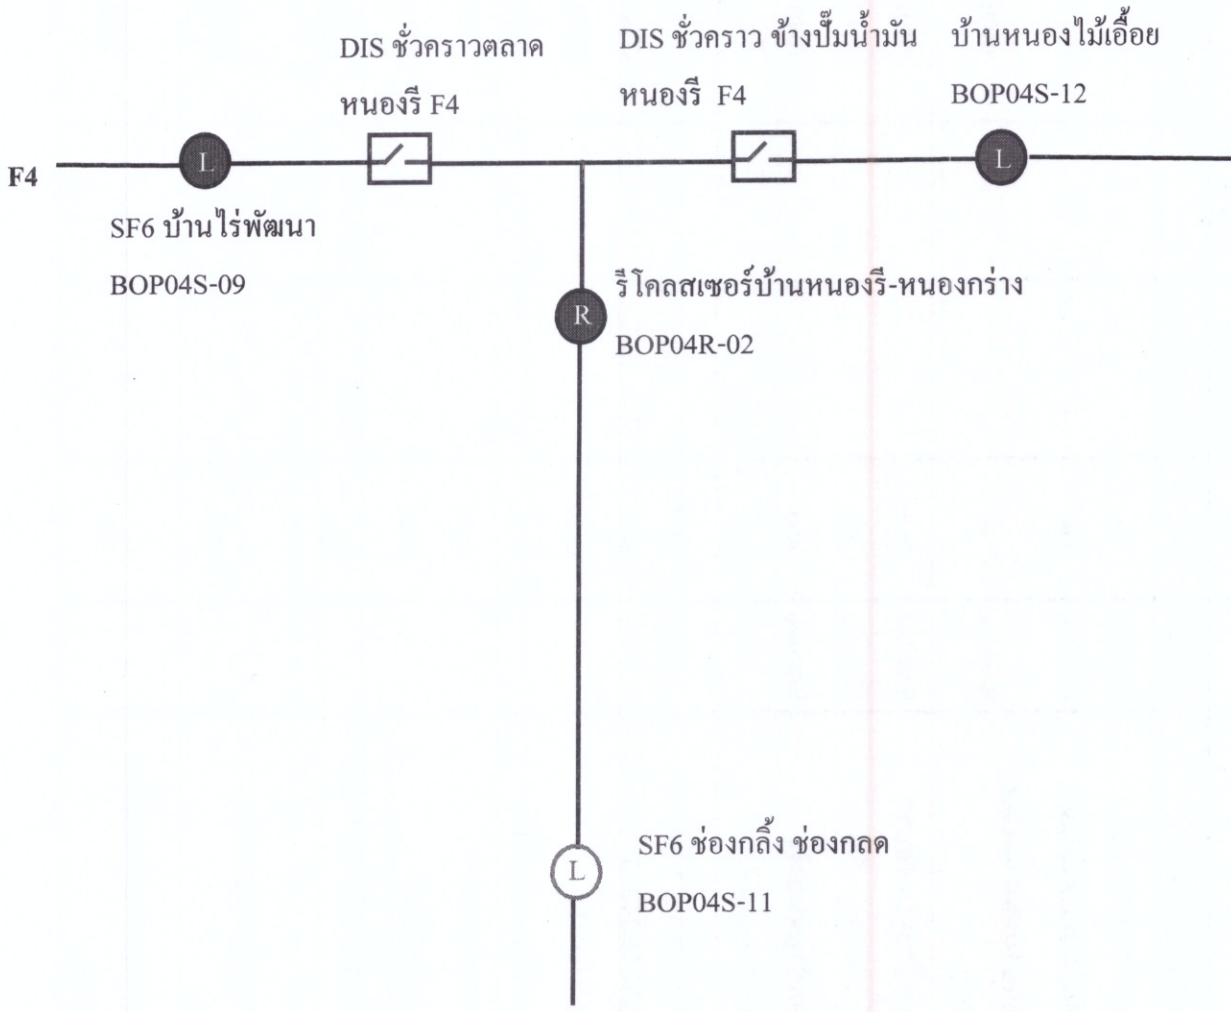

๑๗ ก.ย. ๒๕๖๒

สถานะการณ์จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

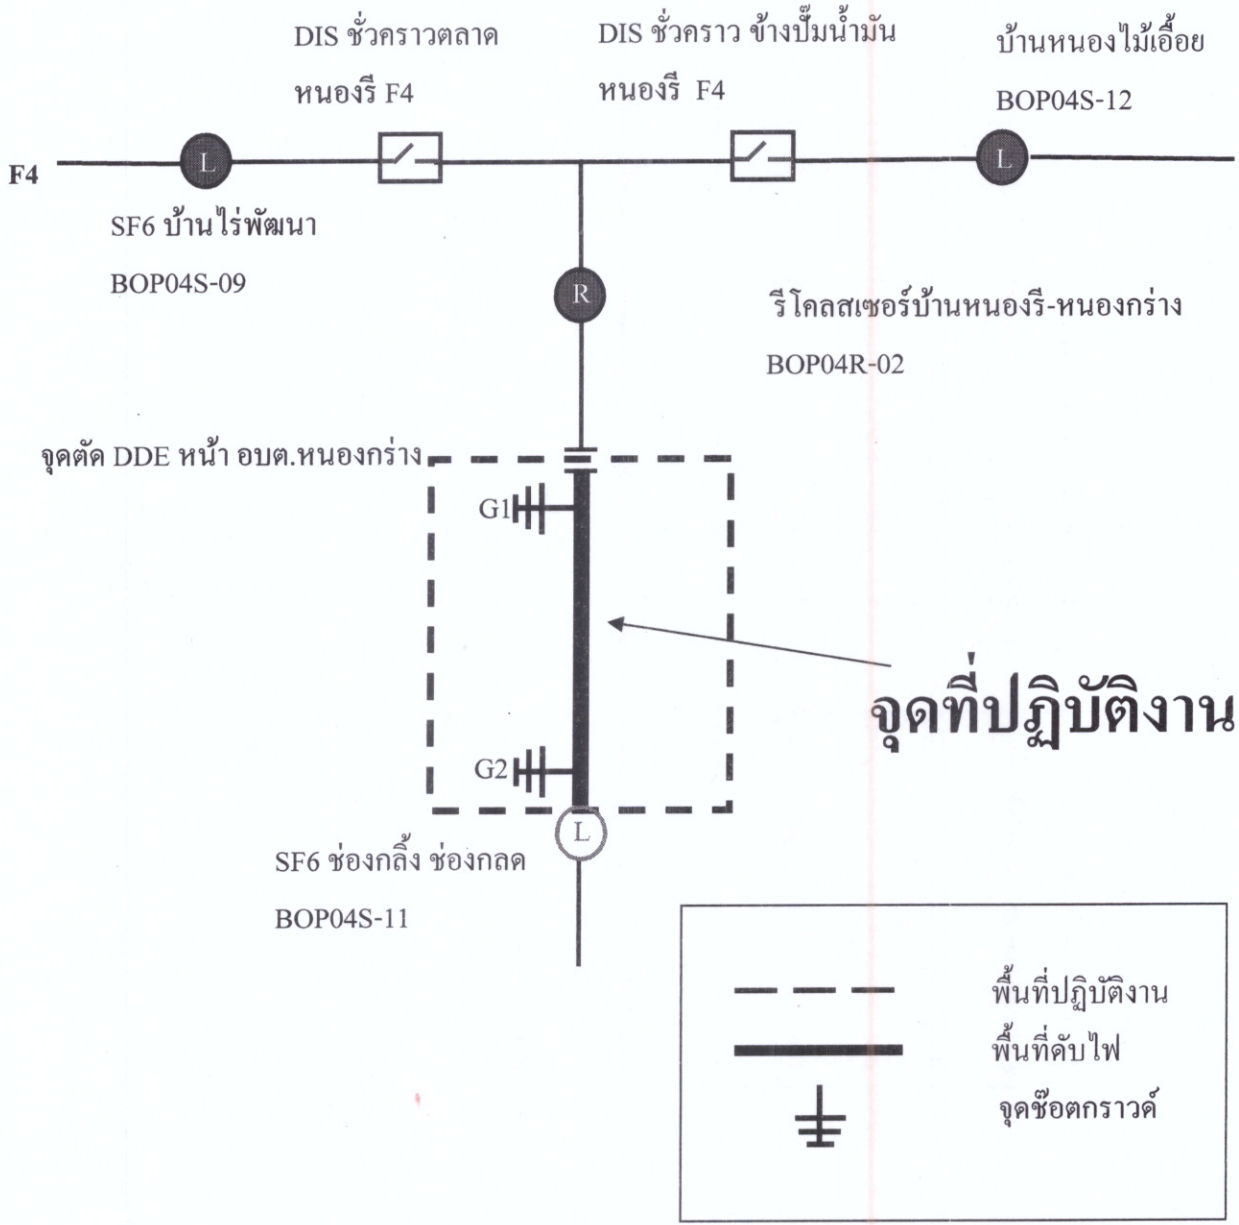

(Handwritten signature)