



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปบ.) ๖๕๖๒/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายแรงสูง รื้อถอน เสาแรงสูง	DISชั่วคราว ติดตั้งใหม่หน้า บ.เอ็มแม็กซ์ โซลาร์๒โคกขาม	SMF๑S-๐๕	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แนวถนนสหกรณ์บางส่วน ซอยประมงศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการซีวีวี ปากคลองหัวท้ายตลาด
หมู่บ้านมหาชัยธานี๑ ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย เชียงสะพานวัดสหกรณ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินข่งจู)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟฟ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.


อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒)/๒๕๖๐

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

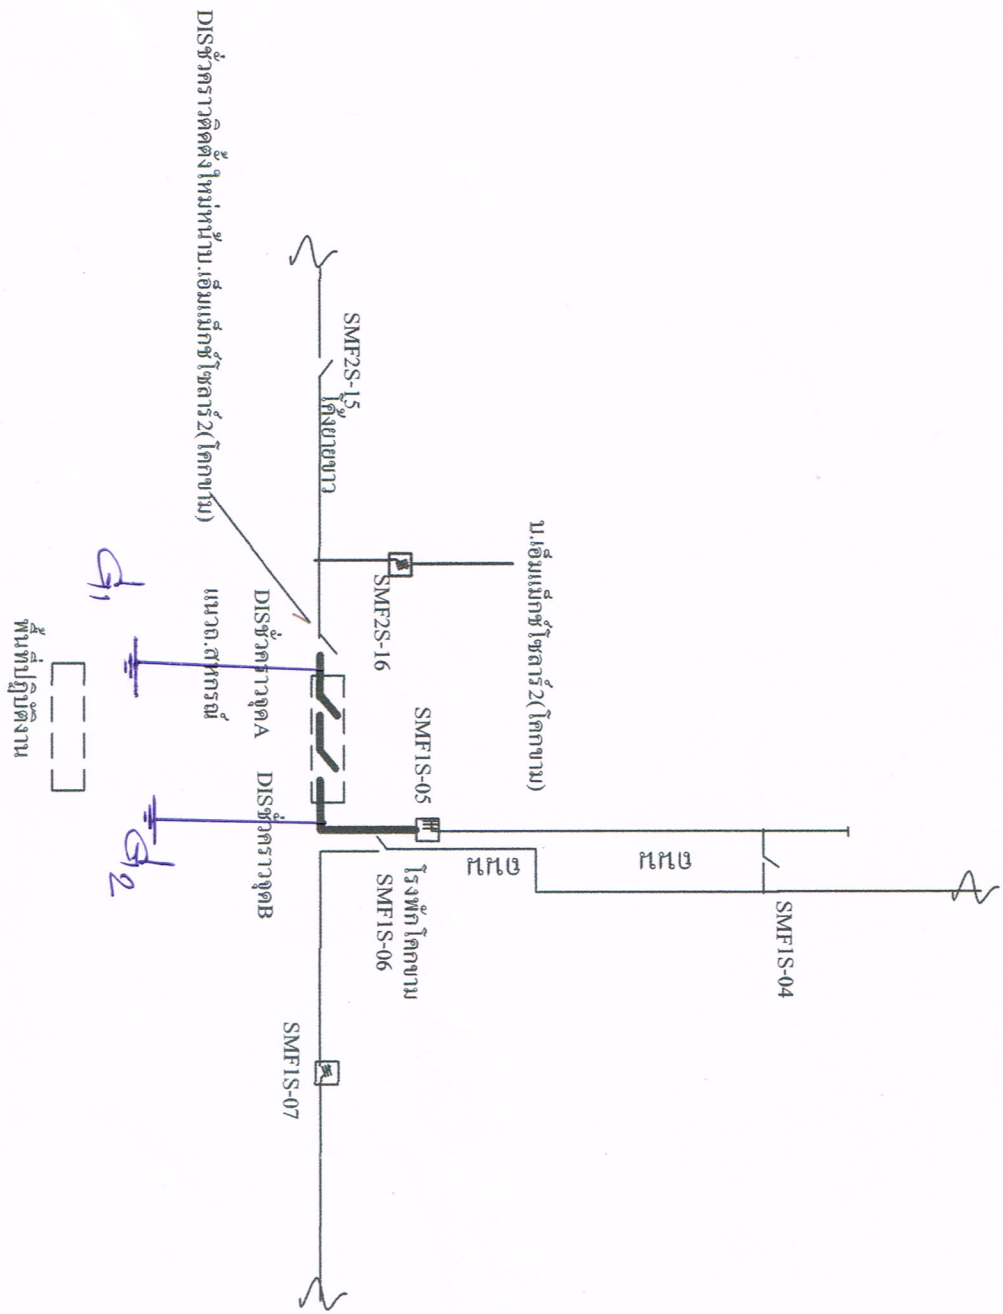

น.เอ็มเม็กซ์ โชลาร์ 2 (โคกขาม)

SMF2S-15

ใช้ขดขงขง

SMF2S-16

SMFIS-05

โรงพัก โคกขาม
SMFIS-06

SMFIS-07

SMFIS-04

DISชั่วคราวติดตั้งใหม่หน้าบ.เอ็มเม็กซ์ โชลาร์ 2 (โคกขาม)

DISชั่วคราวจุดA

DISชั่วคราวจุดB

แนวถ.ส.ทกรณ

D1

D2

พื้นที่ปฏิบัติงาน

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....งานย้ายแนวถนนสหกรณ์..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....พาดสายแรงสูง และถอนเสาแรงสูง..... วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒..... หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กฟฟ.โคกขาม..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา..... ตำแหน่ง...ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๘๐๘๑๗๔๖..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายวีรพัฒน์ นาคลัมย์..... ตำแหน่ง..... พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๙๔๔๗๗๘๑..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..นายวรวิทย์ เนื่องนอง.....ตำแหน่ง..... พชง.๓.....เบอร์โทรศัพท์๐๙๔-๔๙๔๗๓๓๔.
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง.....
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่.....นายวรวิทย์ เนื่องนอง.....ผู้รับผิดชอบ จุดที่๒นายวรวิทย์ เนื่องนอง.....ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก๓.คกข.(ปบ.)๑๘๑๘/๒๕๖๒ ลว ๒๘ ต.ค.๒๕๖๒.....
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายประวิทย์ กระจ่างนิษฐ์.....
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงที่หน้างาน..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมนัด วันที่...๗ พ.ย. ๖๒..... สถานที่ประชุม.....กฟฟ.โคกขาม..... รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ...นายนครินทร์ รัตนปัญญา.ชจก.(ท) กฟฟ.โคกขาม นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ทพ.ปบ.กฟฟ.โคกขาม นายวรวิทย์ เนื่องนอง พชง.๓ นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕.....
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล...ชี้แจงวันดับไฟฟ้าทำงาน..... <input checked="" type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่...๗ พ.ย.๖๒..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พชง.๕ ชุดงานหลัก.....