




ชั้นก่อนทรานส์แพน

  
ศูนย์การแพทย์

วทยาาลยราช

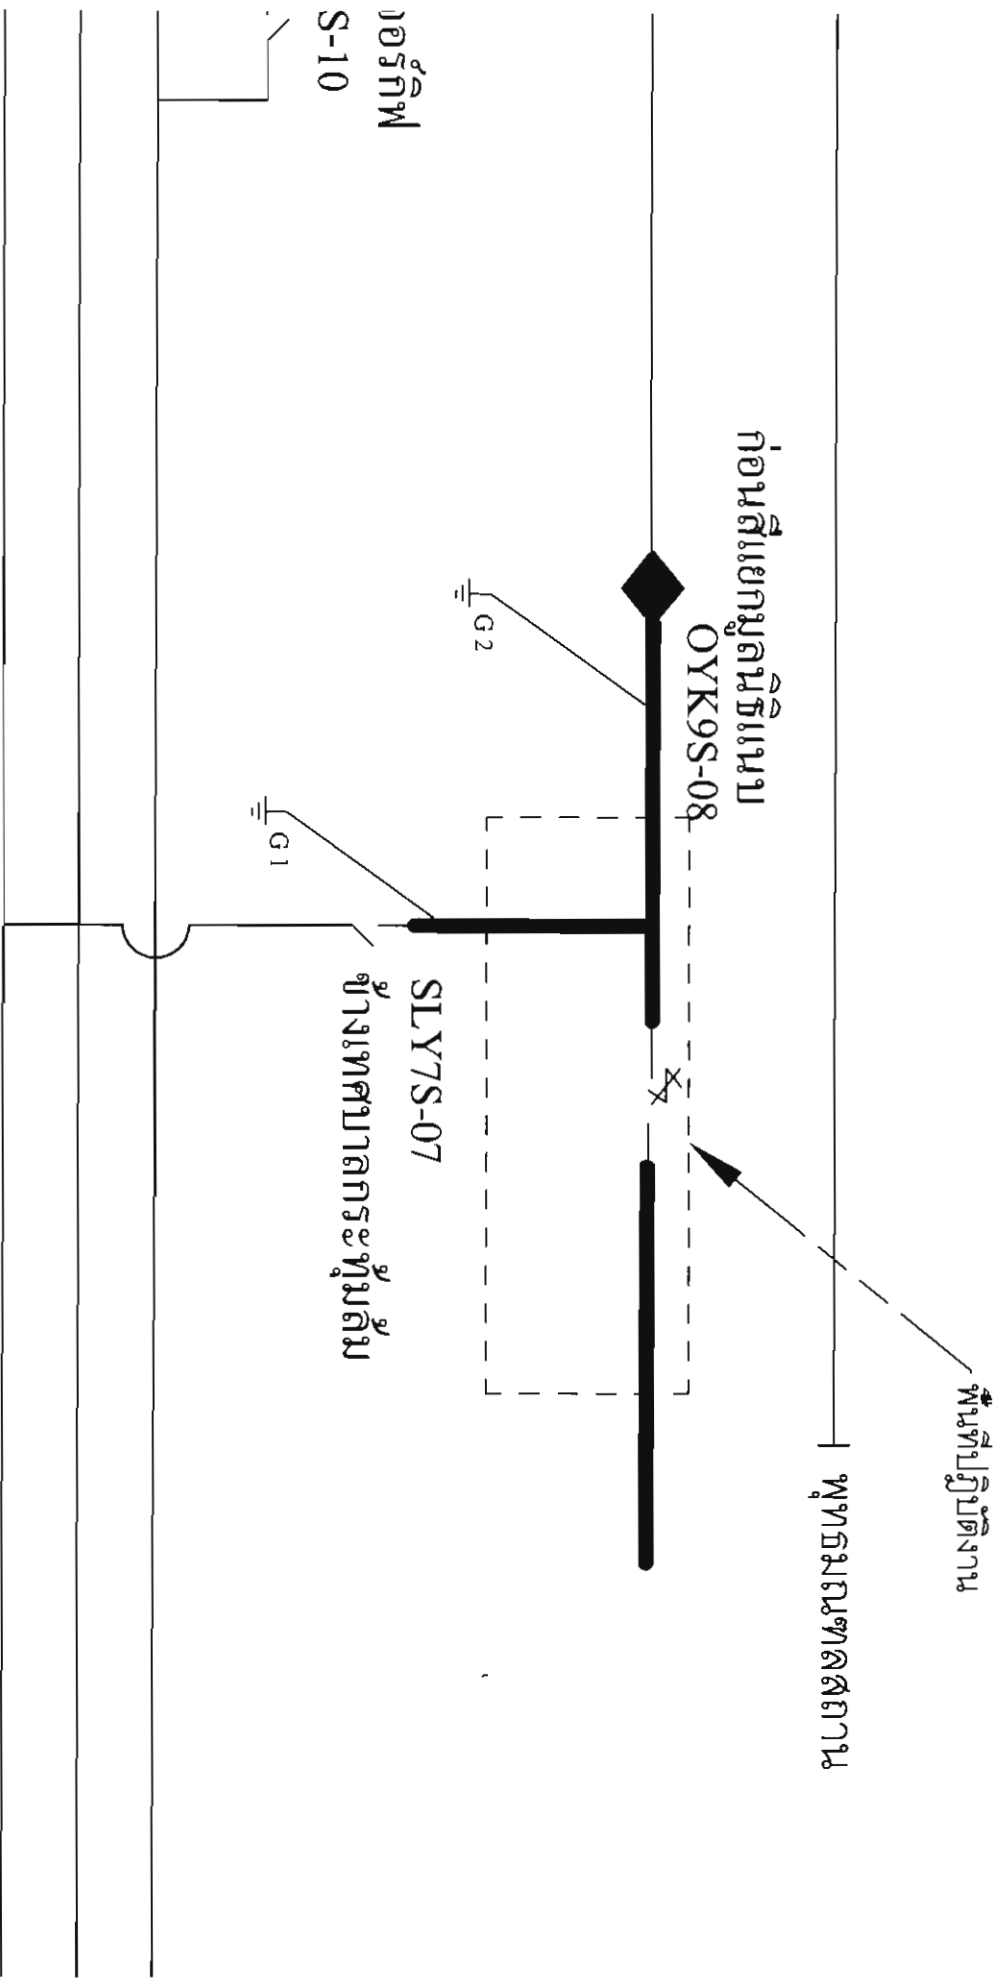


อีเวนลิ่งเจอร์ ๑3.11.15

\* 1.15.15m Deep in Dis (Center) ของระดับลัดหน้า

ศูนย์การแพทย์

P 111 1511 1 1 1 6

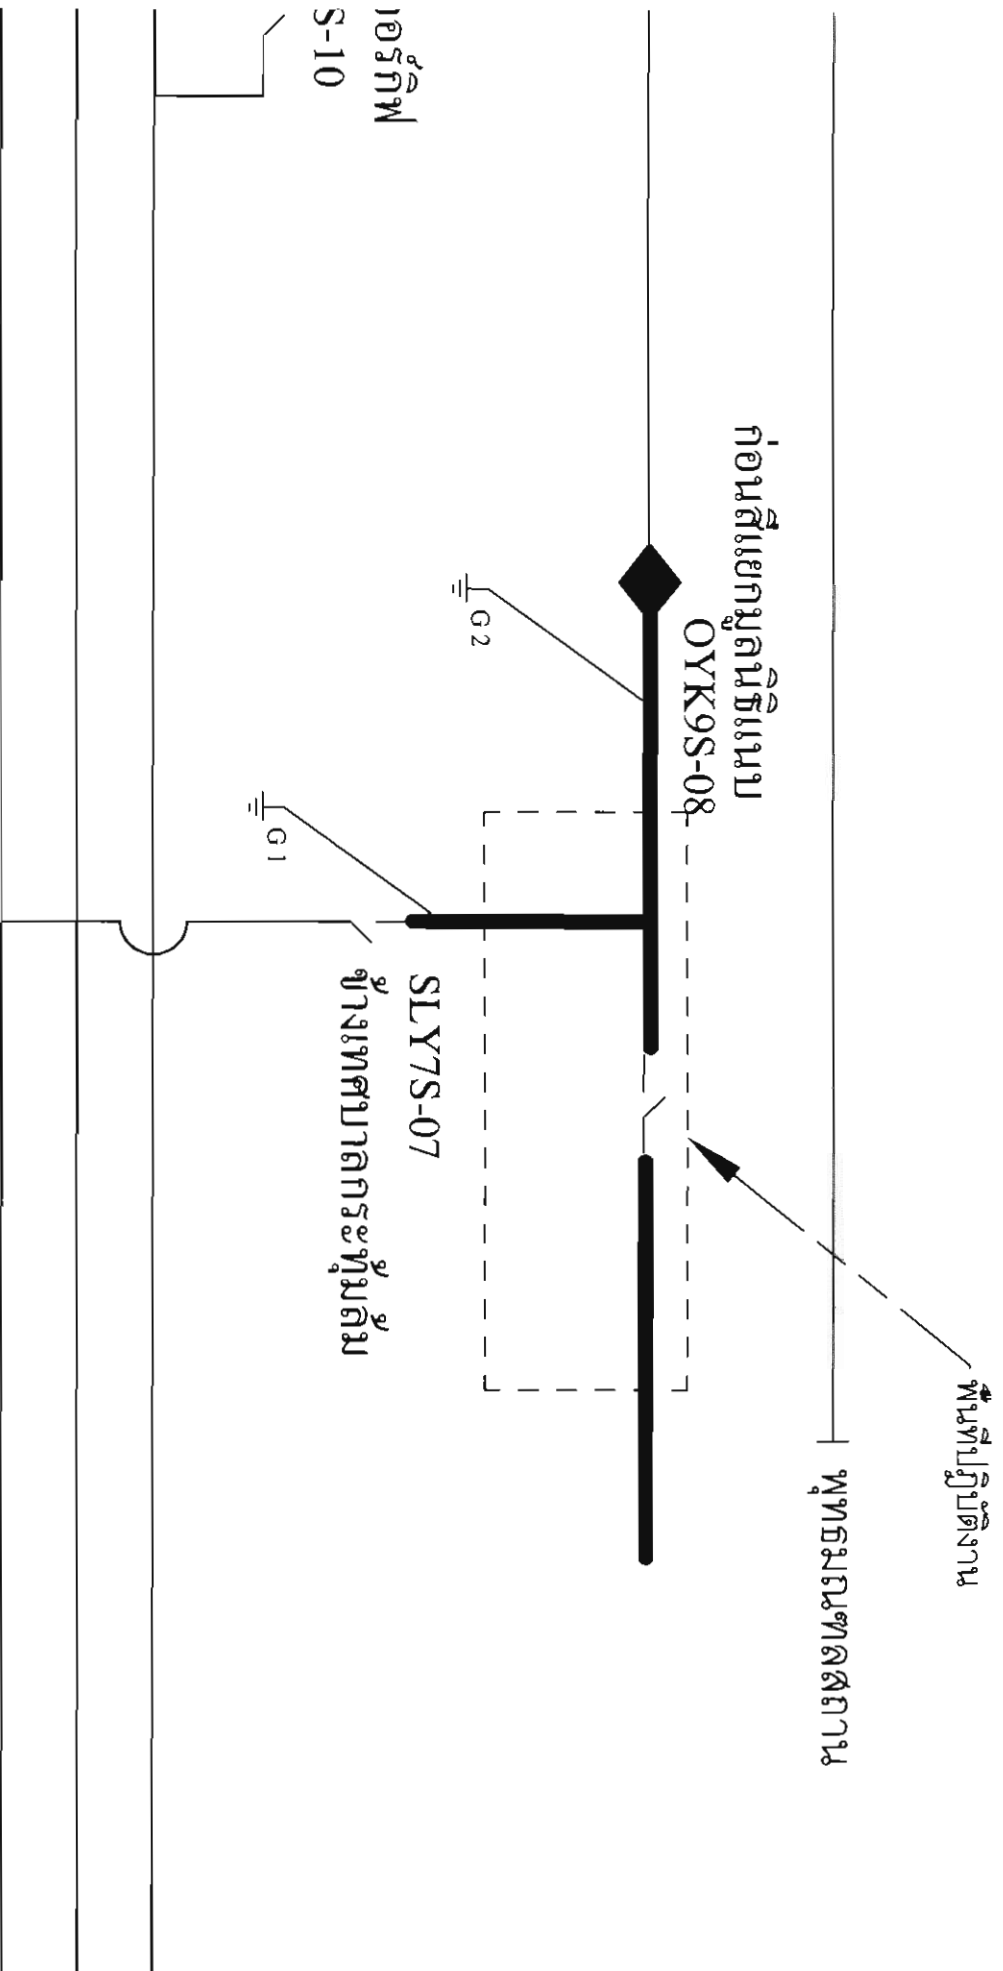



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชिरาสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ  
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.กค.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.อ้อมน้อย

ด้วย กฟภ.อ้อมน้อย มีแผนงานดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณซอย  
วิปัสสนาแนบ สาย ๕ ตามอนุมัติ ผบ.๐๐๑ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หมายเลข WBS : I-๖๑-I-  
OMNNE.๔๑.๑๐๐๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ซึ่งงานดังกล่าวต้อง  
ระดมชุดงานก่อสร้าง ภายในสังกัด กฟภ.๓ มาร่วมดำเนินการดังนี้

### กฟอ.นครชัยศรี

๑.นายวิรุทธิ์ นิมิตรโกคานันท์ พชง.๕  
๒.นายวศิน ธรรมนาวรรณ พชง.๓

### กฟส.อ.พุทธมณฑล

๑.นายมานพ สำราญจิตร พชง.๖  
๒.นายพรฤทธิ์ วงษ์วารี พชง.๕

พร้อมคนงานรายวัน (บ.) , พชร.(บ.) และยานพาหนะโดยให้เบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ,  
ค่าแรงงาน ๒ เท่า ได้จากงานดังกล่าว หมายเลขโครงข่าย ๗๐๐๐๖๑๑๕๘๑ , ๗๐๐๐๖๑๑๕๘๒ โดย  
ประสานงานกับ นายไพรัช ธีัญญเจริญ พชง.๗ ผบ.กฟภ.อ้อมน้อย โทรศัพท์ ๐๘ - ๗๗๖๗ - ๖๐๗ ทั้งนี้ได้  
ติดต่อประสานงานด้วยวาจาแล้ว ชุดงานไม่ขัดข้อง ในส่วน Check list ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯ และแผนงาน  
ขออนุมัติดับไฟ ได้แนบมาพร้อมกับโทรสารฉบับนี้ด้วยแล้ว

แผนกปฏิบัติการ ฯ  
โทรศัพท์ ๑๔๓๕๕

เลขที่ส่งระบบสารบรรณ ๗๒๕๑๑

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณซอยวิปัสสนาแนบ สาย ๕  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ซอยวิปัสสนาแนบ ( หลังเทศบาลบางกระทีก - สุตระบบจำหน่าย )  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แผนกปฏิบัติการ ๖ กฟภ.อ้อมน้อย  
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม ( เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า )  
 ชื่อ นายสาโรจน์ ช่อมช้อย ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อ้อมน้อย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๙๔๓-๕๓๔๕  
 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ อ้อมน้อย U ๑  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายไพรัช ัญญเจริญ ตำแหน่ง พนักงานช่างระดับ ๗ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๗๗๖๗-๖๐๗๙  
 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ช่อมแซม ๐๑  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ๑.ชุดงานแผนกปฏิบัติการ , แผนกก่อสร้าง กฟภ.อ้อมน้อย  
 ๒.ชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี และ กฟส.พุทธมณฑล

---

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง วศก.๕ ผบ.กฟภ.อ้อมน้อย

๒.ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราว จุดที่ ๑ ท้ายซอยวิปัสสนาแนบ จำนวน ๑ ชุด ผู้รับผิดชอบ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง  
 จุดที่ ๒ แยกคลองบางกระทีก จำนวน ๑ ชุด ผู้รับผิดชอบ นางสาวฐิชา ร่มโพธิ์ทอง

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟ ตามบันทึกที่ ก.๓ ออม.น(ปบ) /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นางสาวอภิญญา สุขแสง

๕.ผลแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อทักท้วง  มีข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....  
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง .....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานก่อนวันทำงานระดมหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สถานที่ประชุม สำนักงาน กฟภ.อ้อมน้อย  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ๑. รจก.(ท) กฟภ.อ้อมน้อย , ผู้ควบคุมงาน กฟภ.อ้อมน้อย  
 ๒. วศก.ผู้ประสานงานการดับไฟ - จ่ายไฟ , พง.ส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 ๓. ผู้ควบคุมชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี , กฟส.พุทธมณฑล  
 ๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปคูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....  
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง ผู้ควบคุมชุดงาน กฟภ.อ้อมน้อย , ตัวแทนชุดงาน กฟอ.นครชัยศรี , กฟส.พุทธมณฑล และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

C3 Safety CAP 01

**หมายเหตุ** ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายลงดินชั่วคราว และคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า