



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓ ออ.น. ๒๕๖๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่..... ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า..... อ้อมน้อย..... จะขอตัดไฟเพื่อปกเสา 115 เควี เพื่อรองรับการตัดจ่ายสถานีอ้อมน้อย 5 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒.	ONB09	๑๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟเพื่อปกเสา 115 เควีเพื่อรองรับการตัดจ่ายสถานีอ้อมน้อย 5	ONB09S-05	OND02S-17 ONB08S-05 ONB09S-07	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘-๘๘๗๒-๙๖๔๕
๓.	ONB08	๑๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB08S-06	- ONB08S-05 - ONB05S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ม.พฤษลา(สาย.ง.),รร.มวนาน่าอินท์.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นางสาวรัฐชา ร่มโพธิ์ทอง..... ตำแหน่ง.....วศก.๕ ผปบ..... โทร.....๐๙-๓๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(ณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

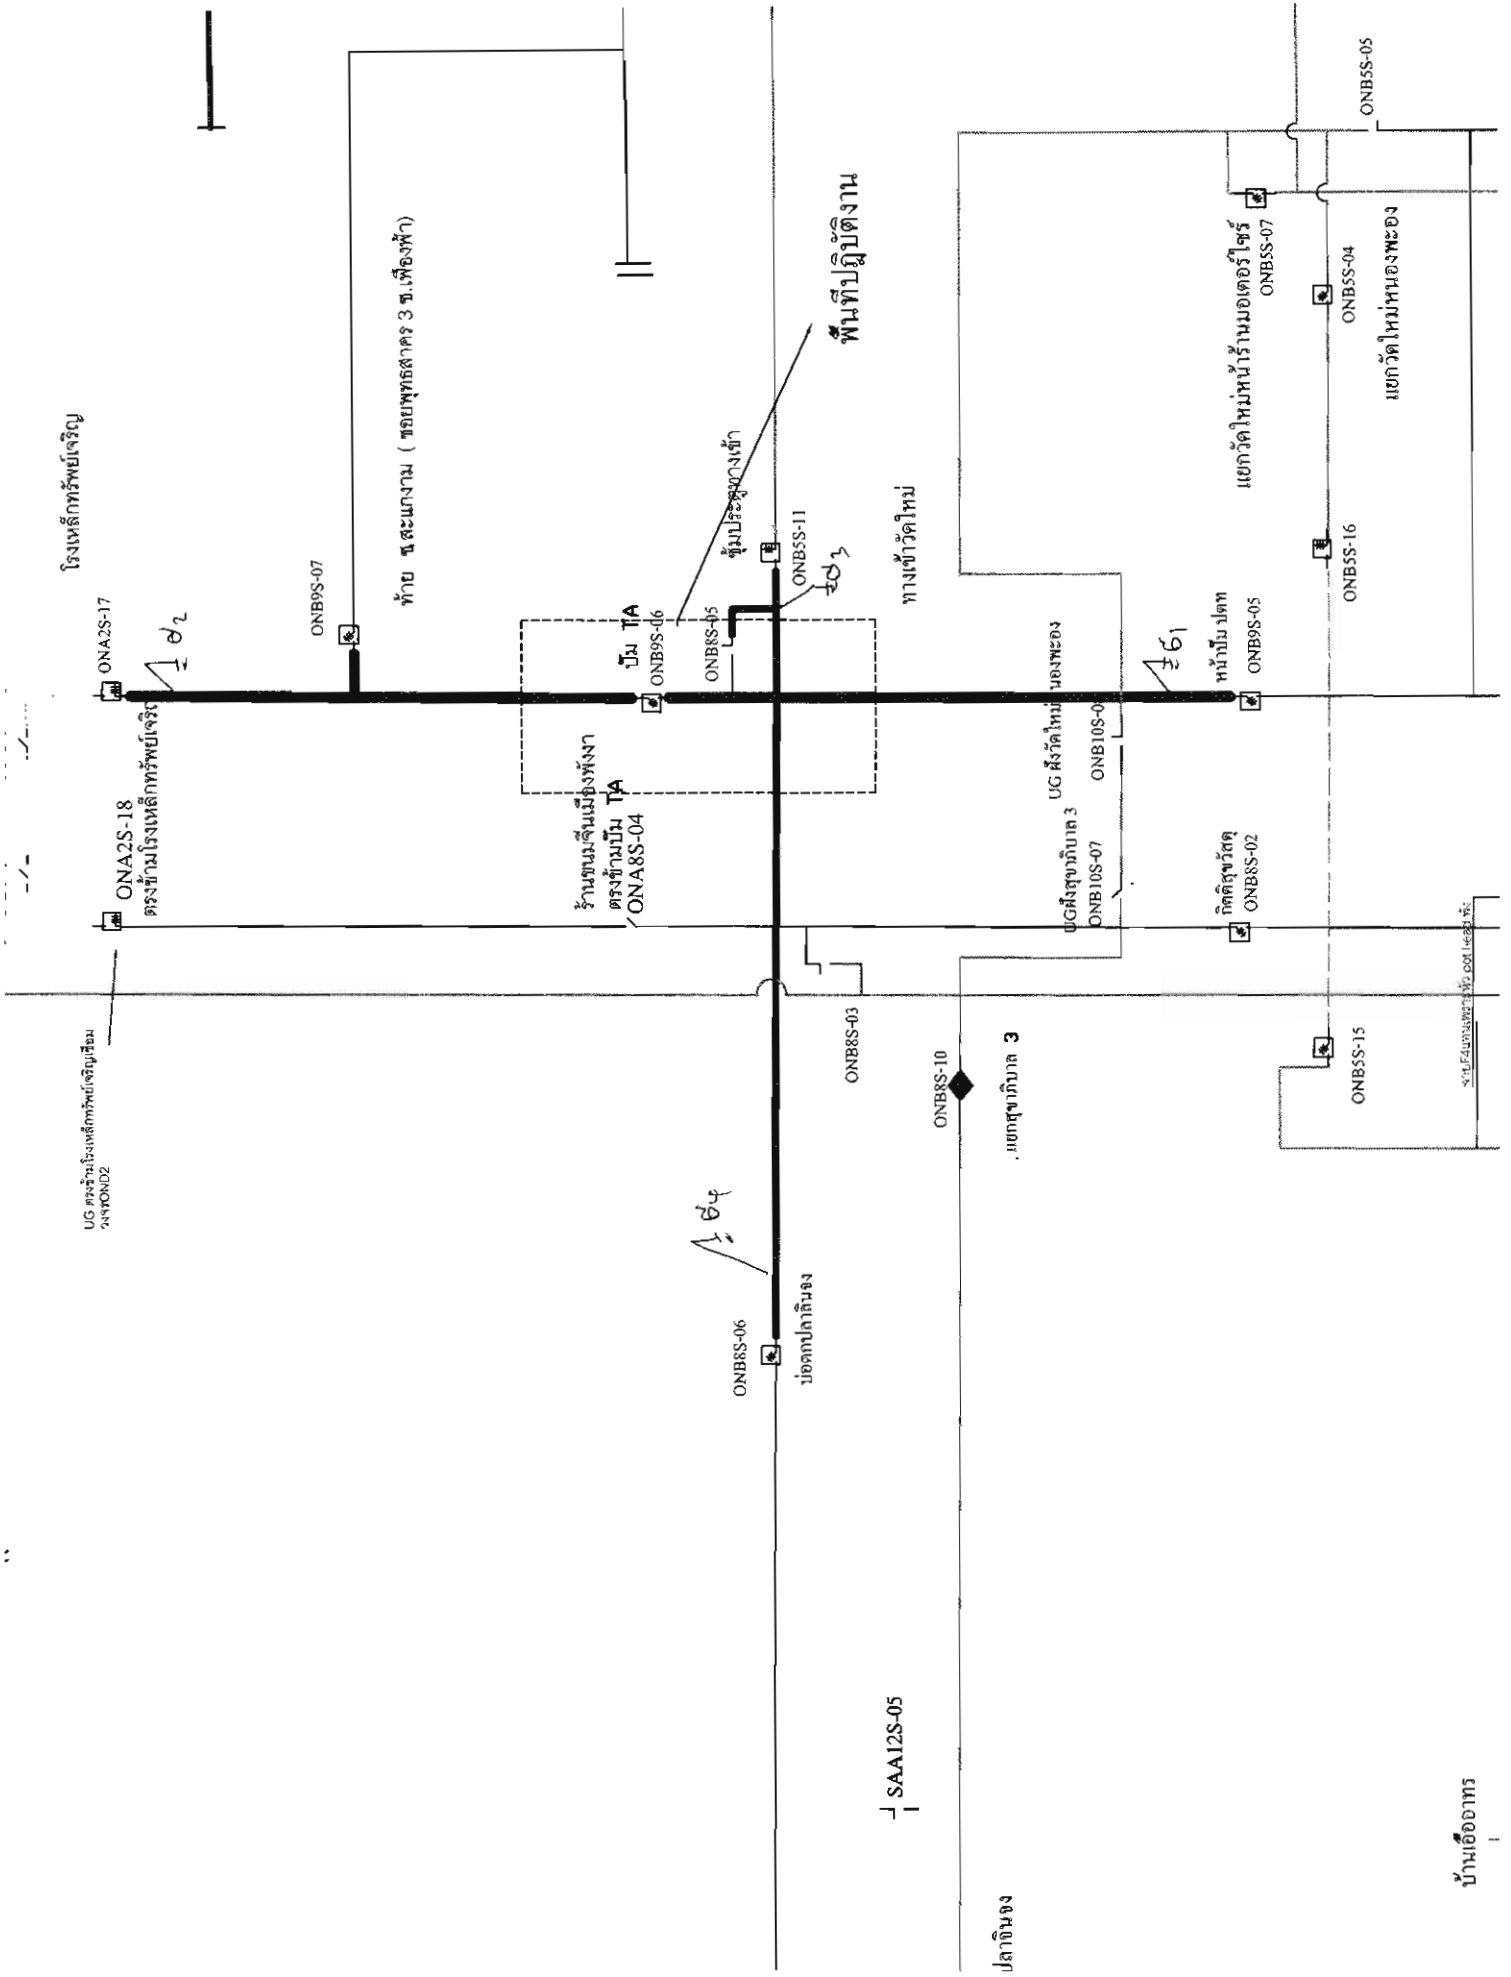



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. กฟภ.๒
เลขที่ /๒๕๖๒

ถึง ผจก.กฟภ.อ้อมน้อย
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟภ.อ้อมน้อย ผ่าน ทผ.ปบ.


ด้วยงานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี. Tap Line (สฟ.อ้อมน้อย๒-สฟ.กทบ.๒)-สฟ.อ้อมน้อย ๕ ชั่วคราว
งบลงทุนปี ๖๒ อนุมัติ อ.รฟ. ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒ (WBS) : I-๖๒+OMNON.๑๙.๓๙๐๔.C โครงการ
๗๐๐๐๖๔๔๑๐๗ แผนกสายส่ง (WBS) : I-๖๒+OMNON.๑๙.๓๙๐๔.B โครงการ ๗๐๐๐๖๔๔๑๐๙ แผนก
ฐานราก


ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสา ของงานดังกล่าวในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ จาก SF๖ ONB
๙S-๐๕ (ปตท.) ถึง SF๖ OND๒S-๓๗ (โรงเหล็ก) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ ทั้งนี้ขอให้ทาง กฟภ.อ้อมน้อย
ติดต่อและประสานงานขอตำรวจจราจรมาให้ ๒ นายพร้อมแจ้งให้หมวดการทางทราบในวันดังกล่าวด้วย
เนื่องจากการจราจรหนาแน่นพอสมควร และเป็นถนนหลักจรดสัญจรไปมา

วัน เดือน ปี	จุดที่ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง	เวลาดับ - เวลาจ่าย	หมายเหตุ
๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒	จาก SF๖ ONB ๙S-๐๕ (ปตท.) ถึง SF๖ OND๒S-๓๗ (โรงเหล็ก)	๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๓๐ ต้น


ทั้งนี้ในการตัด - จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทางด้าน กฟภ.อ้อมน้อย เป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดเมื่อดับ
กระแสไฟฟ้าพร้อมซื้อคราดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้แจ้งกระผม เพื่อทราบและจะได้ปฏิบัติงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


นายอานันท์ นุชชิต


(นายอานันท์ นุชชิต)
พชง.๗ กฟภ.๒
(Mobile :๐๘๘-๘๗๒๙๖๔๕)

เพื่อทราบ


นายอานันท์ นุชชิต
ทผ.ปบ.กฟภ.อ้อมน้อย
๒๑ ธ.ค.๒๕๖๒