



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทลง.(กป.)- ๒๒๑ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าจะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ AVR. ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๓สถานีไฟฟ้า.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑	๒๕ มิ.ย. ๖๒	๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัด DDE ใต้ไลน์ ๑๑๕ kv บริเวณประสานคอนกรีต งาน ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง แรง ต่ำ (ปักเสาแรงสูง และปรับเสา เอนในไลน์)	จุดตัด DDE บริเวณร้าน ประสาน คอนกรีต	ปลายสายรังสรรค์ พิชผลริมคลอง	ณัฐวัฒน์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ ม.๓ - ม.๔ ต.ทุ่งทอง-โลน่ศูนย์อ้อย-โรงสีขาวรังสรรค์พีช-บึงเกษตร-ฟาร์มหมูขอนแก่น-โรงสีขาวแดงโม
เจ้าพ่อหนองใหญ่-สำนักงานมอเตอร์เวย์ ตอน ๒๒-ขอยกอนุ-ศูนย์เพราะพื้นที่อ้อยทุ่งทอง-ป้อมน้ำมัน.PT.ทุ่งทอง - คลองส่งน้ำ ๖ ไร่... คลอง
ปาร์เก้-ร้านกวดแพข้างรังสรรค์พีชผล-บ้านพักพนักงาน นายสัน ทองคำ ริมคลองข้างรังสรรค์พีชผล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อธิวิเศษกุล ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร๐๘๑-๘๕๑๙๕๐๗..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพพัฒนะ...)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สแกนส่งแล้ว
๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๒

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิ่ง.....แผ่น

แผนผังแนว.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังข้อต่อไฟฟ้าปฏิบัติงานได้นับารก

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562

SF6 TMAIS-05

ตามโครงการก่อสร้าง

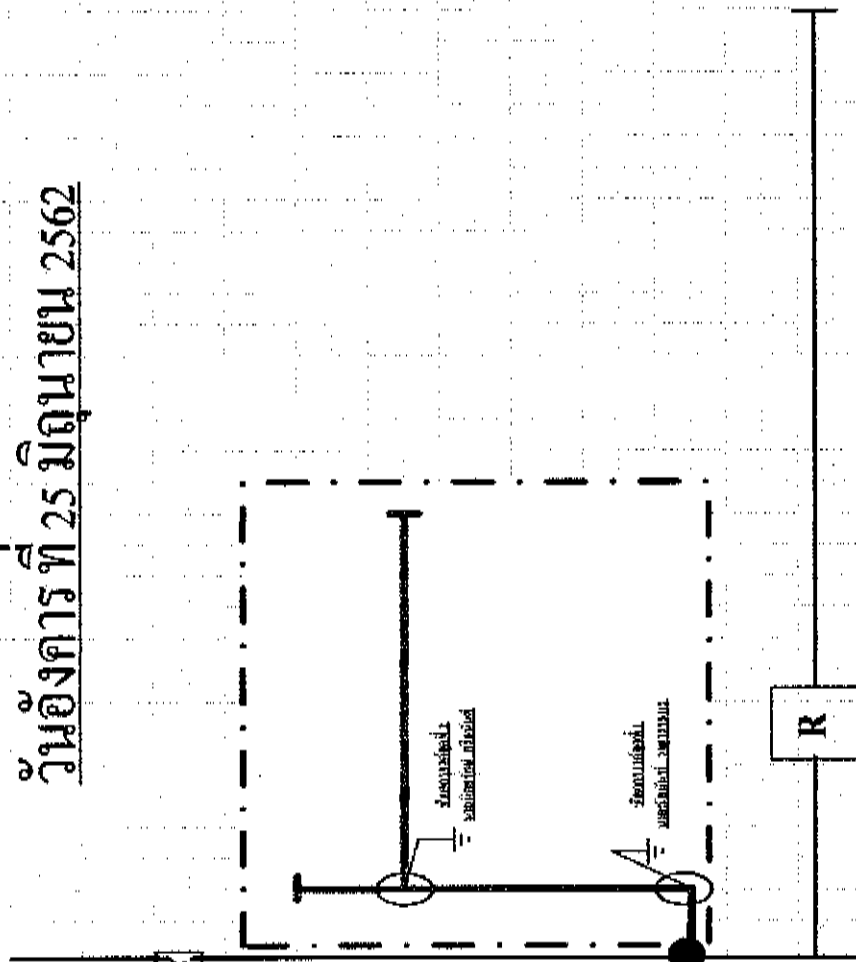

ร้านประสานคอนกรีต

จุดตัด DDE ได้ 115 kv

FI

TMA IS-04

DIS แสงตู้ตัดก่อสร้างภายนอก

R

TMA01R-01

ไล่นกร่างทอง

---	บริเวณดับไฟปฏิบัติงาน
—	จุดดับไฟปฏิบัติงาน
○	จุดช้อตกราวด์
●	จุดตัด DDE ได้ 115 kv