



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

เลขที่ กต.คกข.(ปบ.) ๕๐๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินขงู

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า เอกชัย๑ สมุทรสาคร๖
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA6	๙ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งSF๖ ย้ายจุดติดตั้ง DIS	EKA6S-23	EKA6S-17	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ โทร ๐๙๑-๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF5	๙ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF5S-06	SIK2S-12 ปลายสาย	
๓	SMF7	๙ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF2S-07	SMF2S-15 EKA6S-14 EKA6S-21 EKA6S-15 SF6ปากทาง วิเศษสุข	
							SMF2S-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แลวถนนสวีรินฝั่งริมคลองนางสวน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมนตรี ชินขงู)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

๒๗๖๒

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

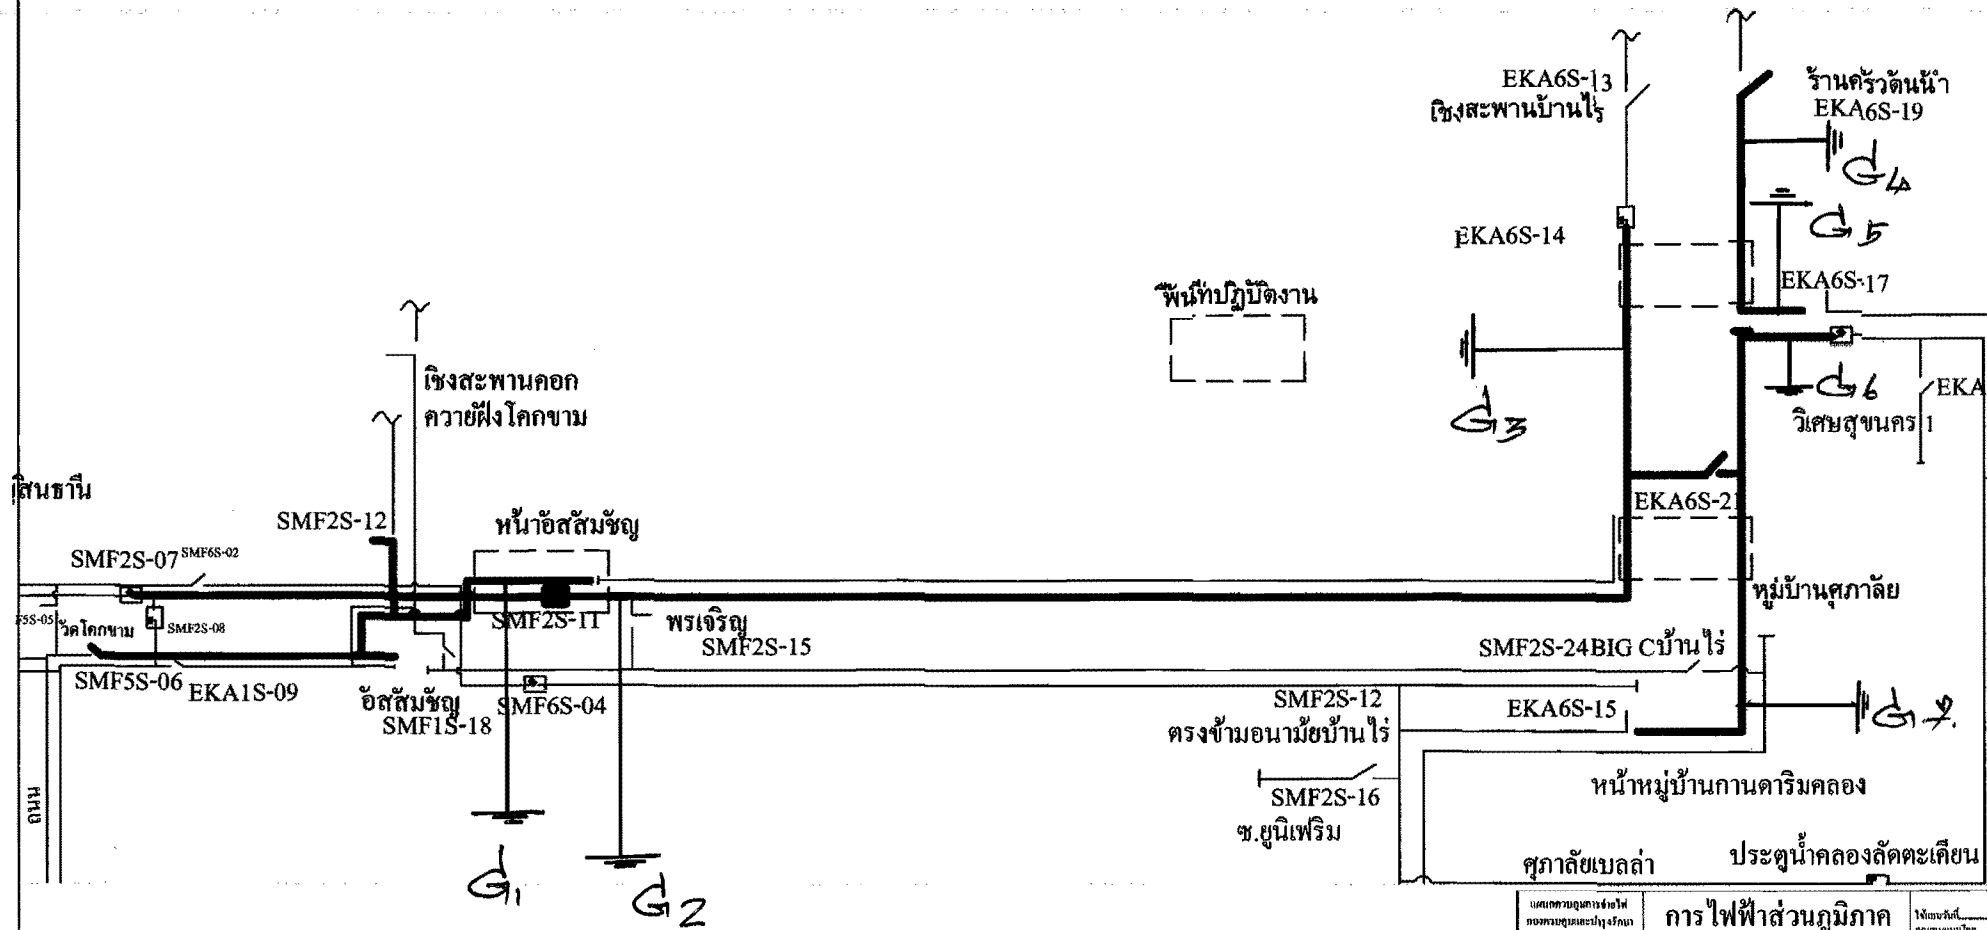

แบบควบคุมการจ่ายไฟ ของอาคารและไปโรงกัก ผู้จัดทำ: นายสมชาย ใจดี วันที่: 15/12/2563	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	วันที่: 15/12/2563
ผู้ว่าราชการ นายสมชาย ใจดี	สถานี: สิบสาม	ผู้ตรวจสอบ: นายสมชาย ใจดี
ผู้ควบคุมงาน: นายสมชาย ใจดี	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ กคร.(ก.3)	หมายเหตุ: เมื่อ.....

MASTER

งานแล้วเสร็จ

ชิงสะพานคอก
ทวายฝั่ง โคกขาม

หน้าอัสสัมชัญ

หน้าบ้านเพื่อหีพออส

SF6ติดตั้งใหม่สับ ON

SMF2S-11

พรเจริญ
SMF2S-15

SMF6S-04
IS-18

SMF2S-12
ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่

SMF2S-16
ช.ยูนิเฟิร์ม

SMF2S-24BIG Cบ้านไร่

EKA6S-15

หน้าหมู่บ้านกานดาภิรมคลอง

สุภาลัยเบลล่า

ประตูน้ำคลองลัดตะเคียน

EKA6S-13
ชิงสะพานบ้านไร่

EKA6S-14

ย้ายจุดติดตั้ง DIS
เปิด ติดตั้งก่อนถึง
วัดบ้านไร่

EKA6S-21

ร้านครัวต้นน้ำ
EKA6S-19

SF6ติดตั้งใหม่
สับ ON ร้านเดอะกิม
เกา

EKA6S-17

พิเศษสุขนคร 1

EKA

แบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า กลางตามแผนและปัจจุบัน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	โรงเรียนวัด..... ชุมชนเมือง..... ศิษย์เก่า.....
ผู้จัดทำ: นายสุวิทย์ อนุพงษ์ศรี	ผู้ว่าการ	ผลิตโดย: ส.ค. 12/12/25 บริษัท
วันที่:	สถานี: สิบสาม	โครงการ:
ชื่อโครงการ:	แผนกควบคุมการจ่ายไฟ กคร. (ก.3)	แบบเลขที่
ผู้ดำเนินการ:		แผ่นที่
วันที่:		
สถานที่:		

เชิงสะพานคอก
 ควายฝิ่ง โตกขาม

MF2S-12

หน้าอัสสัมชัญ

หน้าอาคาร No 5 หจก. 1905

SF6 ติดตั้งใหม่ สับ ON

SMF2S-11

พรเจริญ
 SMF2S-15

อัสสัมชัญ
 SMF1S-18

SMF6S-04

แผนควบคุมการจ่ายไฟ ของกรมชลประทาน ผู้จัดทำ: นายอนุชิต อนุประสิทธิ์ วิศวกร วันที่: 18/05/2558 หน่วยงาน: กอ.ก.3 ผู้ควบคุม: นายอนุชิต อนุประสิทธิ์	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	1. วัตถุประสงค์ 2. ขอบเขต 3. ระยะเวลา 4. งบประมาณ
	ผู้ว่าราชการ
	สถานี: อีสานนคร	...
แผนควบคุมการจ่ายไฟ กอ.ก.3	MASTER	...

