



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป.)๗๕๔/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายนายสมชาย พูลอุดร

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด้านช่าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.เลขขวัญ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ เลขขวัญ	๑๓ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	๑๕.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้าน เขาช่องคับ	DAA๐๙R-๐๒ บ้านเขาช่องคับ	สูตรระบบ จำหน่าย	นายอัสดา คงลัดดา โทร๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองกระตี่,บ้านทับกระดาก,บ้านหินโงน,บ้านหนองพลับ,บ้านเขาขวาง,บ้านหนองยาว,บ้านวังกุ่ม,
บ้านห้วยแห้ง,บ้านใหม่ไทรทอง,บ้านนิคม๑,บ้านนิคม๒,บ้านหุบตาอัน,บ้านวังหน่อไม้,

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัสดา คงลัดดา ตำแหน่ง พทช.๕ โทร.๐๙๐-๙๖๒๑๘๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายสมชาย พูลอุดร)

ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.ด้านช่าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. _____

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง _____ แผ่น

แผนผังแนบ _____ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังจุดบัพ โดยสังเขป วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562

จุดบัพไฟฟ้าปฏิบัติงานที่สถานีผลิตน้ำประปาประกอบหัวเสา 09.00-15.00 น.

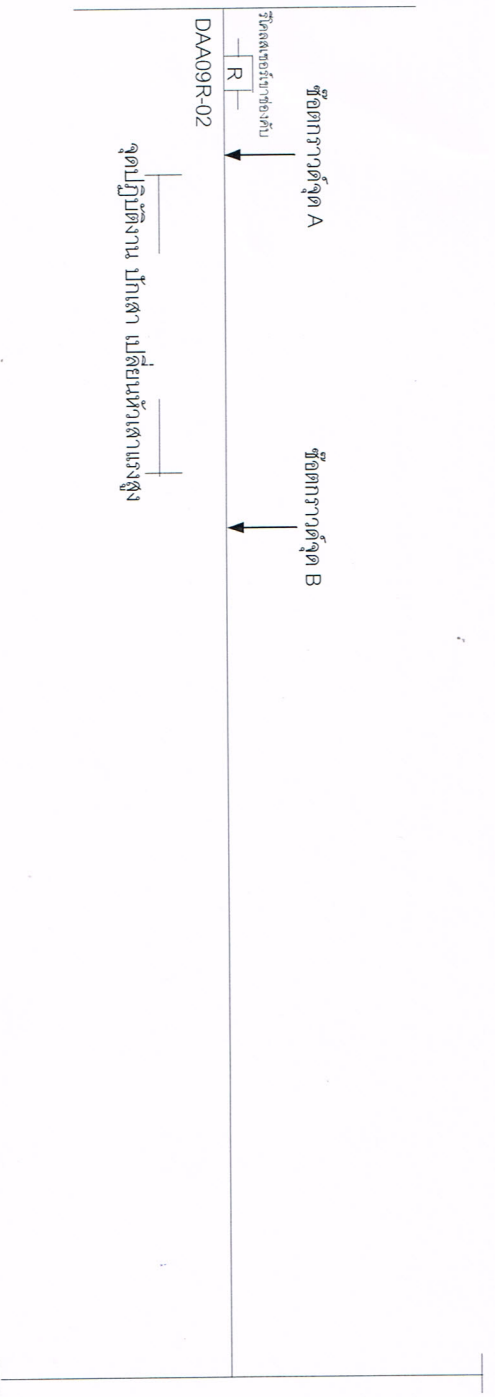

09.00 น. - ขอพรปิดคสลเซอร์เพื่อเข้าไปปฏิบัติงาน
- จุดตรวจจุดจุด A,B
15.00 น. - ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผู้ควบคุมงาน นายอัสดดา คงดีดดา พงษ์.5
ผู้ตรวจการวัด ช่างอยู่เวรแม่ข่ายไฟฟ้าเขตเมือง

090-9621858