



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก(ปบ) ๒๓๗๙/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ACSR เป็นสาย SAC ๕๐ ตร.มม. / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๒	๑๗ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ดิสชั่วคราว แพริมครอง	ดิสแบ่งแดน ทมก./นปม.	นาย ชัชวาล พยอมพันธ์ุ โทร ๐๘๙-๐๓๑๘๑๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๒.เขาวชิคราด, ม.๓.บ้านหัวรอ, ม.๓.เขาสวมสืหนาน, อนาคต.เขาสวมสืหนาน, ม.๗.เขากระอาง, บ้านเขาพระ, รร.เขาสวมสืหนาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชญ์ อภิสัทธเนตร ตำแหน่ง วศก.๖ โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

✓ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายประยุทธ เขียวหวาน)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

6.4.4 Switching ပြီးနောက် အားပြန်လှုပ် စတင်အားပေးပေး ပြန်ပေးရမည် ACSR ပြန်ပေး SA ၆၀ တပ်ပေးရမည်။
 ၆.၄.၄.၁ ၁၄ N.W. ၆၂ (၀၈.၀၀-၁၇.၀၀)

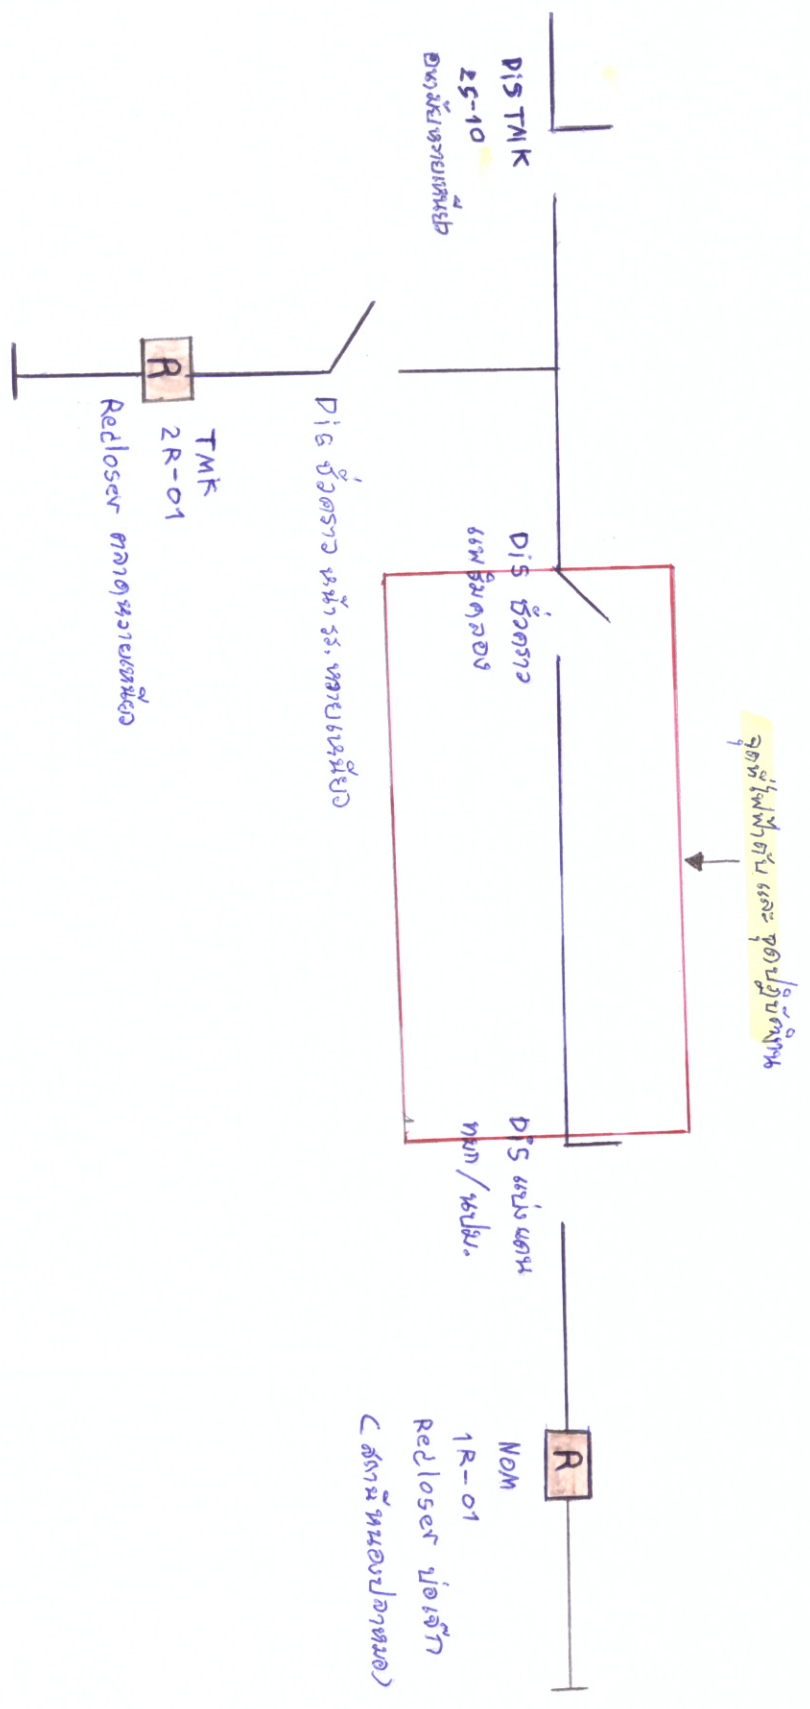



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/ทมก.(ปป) ๒๕๓๕ /๒๕๖๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา
๔๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเหนียว อำเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๒๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บริเวณ หมู่ที่ ๒ เขาชี้คราด, ม.๓ บ้านห้วยรอ, ม.๓ เขาสามสืบหาบ, ม.๗ เขาระอาง, บ้านเขาพระ, วัดเขาสามสืบหาบ รร.เขาสามสืบหาบ จึงขอดับไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

อนึ่งหากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๙๔๑๐๐, ๐๓๔-๖๙๔๑๐๑ , ๐๖๕-๖๖๐-๙๐๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยุทธ เขียวหวาน)
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่ามะกา

โทรศัพท์ ๐๓๔-๖๙๔๑๐๐ , ๐๓๔-๖๙๔๑๐๑

โทรสาร ๐๓๔-๕๔๒๕๕๗