



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ.๒๐๕๕๕๖๒๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้.....

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง.....

ด้วย.....กฟล.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานีฯ	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F8 / กจ.	๒๐ ส.ค.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	Diss KCA 6S-17 ตรงข้ามร้านก๊วกไท่	จุดตัด DDE ข้างโรงแรมเทวมนตรา	นายสุวิทย์ จำปาลี โทร ๐๙๘-๒๖๓๓๔๘๘๘
	F8 / กจ.	๒๐ ส.ค.๖๒	- ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐	๐๙.๐๐ ๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	Diss KCA 6S-16 หน้าโรงแรมเฟลิกส์	จุดตัด DDE ข้างโรงแรมเทวมนตรา	
๒	๑๑๕ KV. กจ.๒	๒๐ ส.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	CB SW หน้าวัดท่าหน้าดิน	สถานี ตมข.	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านหัวหิน.....ข้างโรงแรมมนตรา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสกสรรค์ พักเขียว ตำแหน่ง วศก.๖.ผปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๒๕๐๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง (ท) วิชาการแทน ผจก.กฟล.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจฟ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

น.ป.น.
๙/๘/๖๒

แผนผังตู้ไปท์วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ช่างโรงแรมทอมนตรา - ตกลงข้ามไลน์แยกตู้โกหน่ง

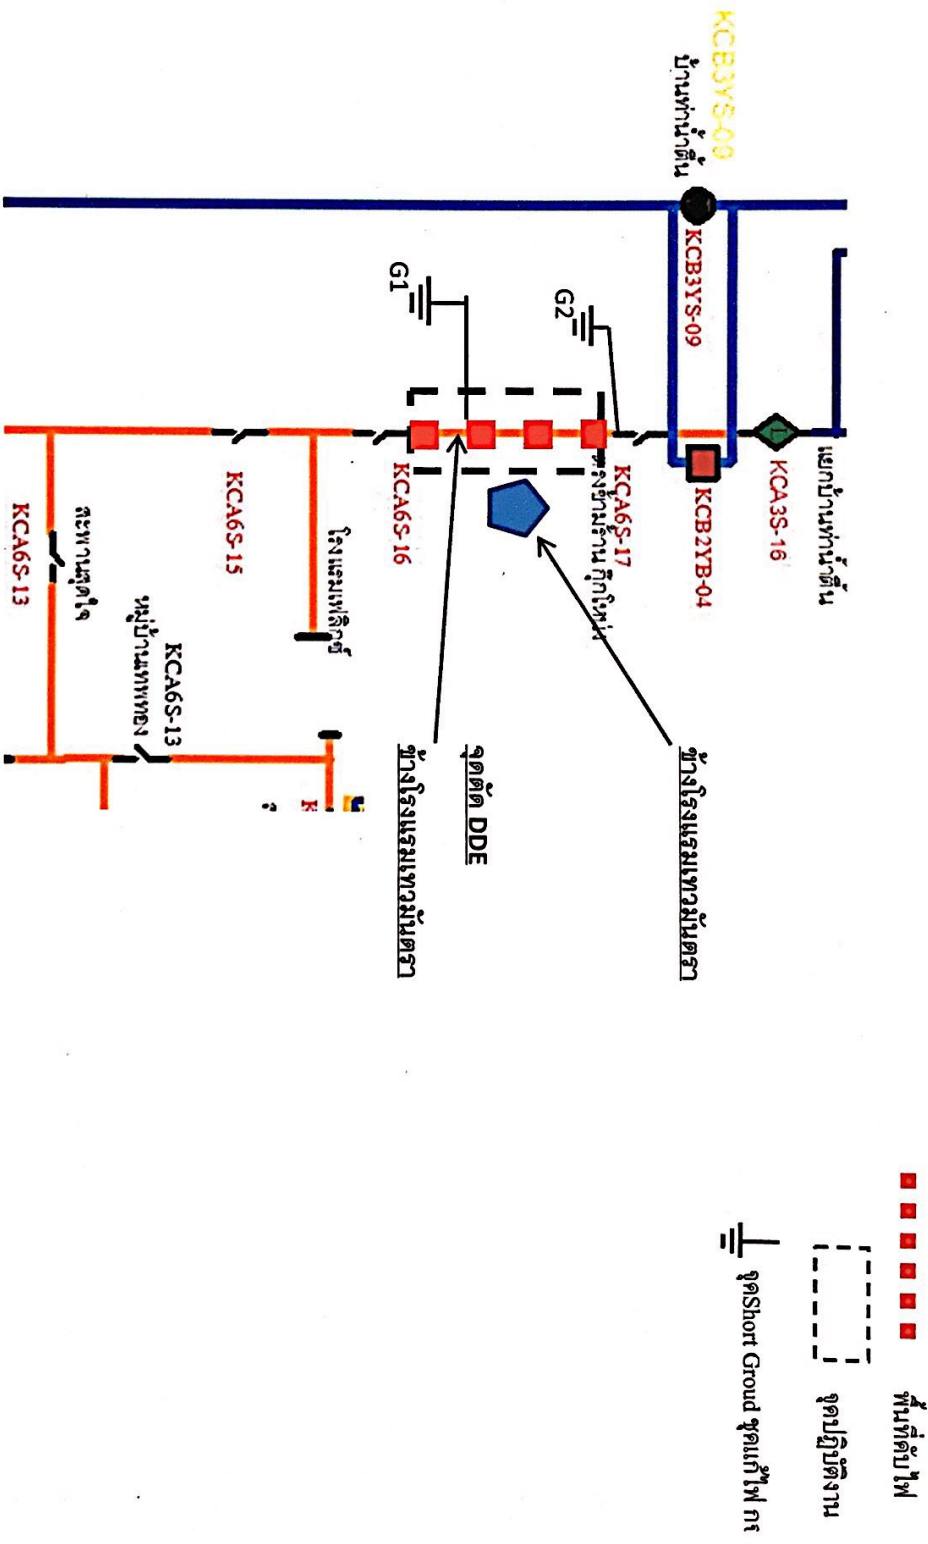



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.กจ.

ถึง ผจก.กฟจ.กจ.

เลขที่

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.กจ./หม.กส.กฟจ.กจ.


๒๐ ส.ค. ๖๒

ด้วยแผนกก่อสร้าง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์ 115 เควี ช่วงสามแยกทำน้ำตื้นถึงป้อมตำรวจบ้านยาง อนุมัติที่ (ปบ.)3815 ลว.9พย.2562 ทางแผนกก่อสร้างจึงขอตัดไฟระบบ 155 เควี เพื่อทำการรื้ออุปกรณ์หัวเสาจากคอนคริตเปลี่ยนเป็นเหล็กCCB และเปลี่ยนสายACSRเป็นสายSAC ขนาด 185 มม.และขอตัดไฟระบบ 22 เควี ช่วงสวิชไบมิตตรงข้ามไลน์แยกวัดเทพนิมิตถึงสวิชไบมิตหน้าโรงแรมแฟลคในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น.

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการต่างๆได้ตามแผนงานที่วางไว้ ผกส.กฟจ.กจ.จึงเห็นควรขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป



(นายสุวิดิ จำปาดี)

ชม.กส.กฟจ.กจ.

- อ.บ.บ., พ.บ.บ.


อนุมัติ

(นายนคร กว้างขวาง)

รอก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

๕๗ ส.ค. ๒๕๖๒

- หม.ปบ. ชม.ปบ. วคก.
- อื่น ๆ
- เพื่อทราบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายสาธิต แผลมสุวรรณกุล)

หม.ปบ.กฟจ.กาญจนบุรี

๗ ส.ค. ๖๒