



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๔๖๔ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กรุงเทพฯ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๖ ONB	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย เสา - สาย ไฟฟ้าแรงสูงไลน์ฟีดเดอร์ ๖ อม.๒	DIS ONB ๖S-๐๖	จุดปลด DDE ข้างบริษัท สยามน้ำมัน จก.	นายปรีชา แก้วสีม่วง โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๒๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายเรวัต.....กาญจนะ.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปบ. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ

สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.

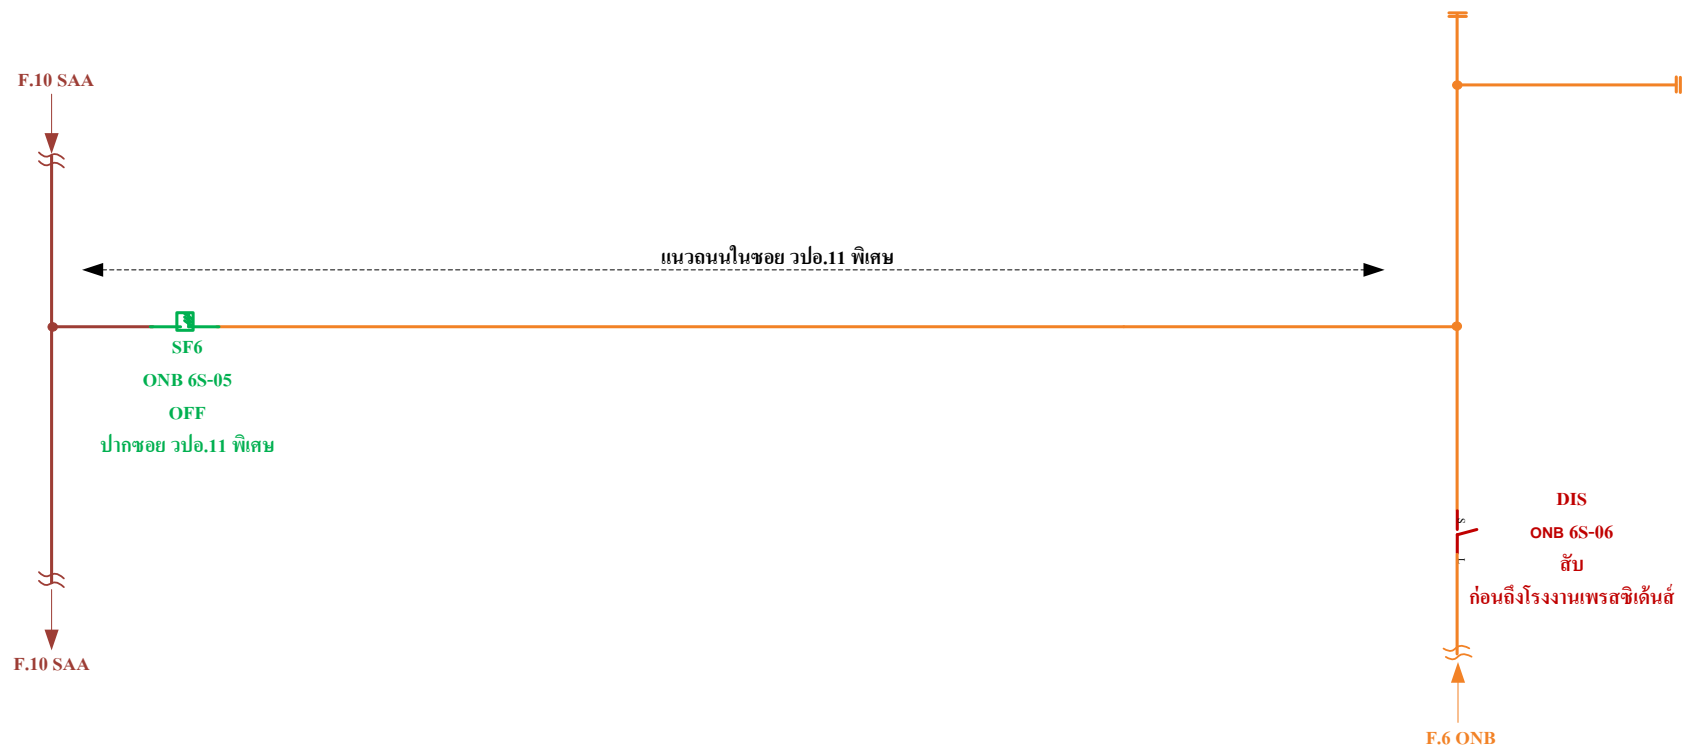

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณกลางซอย วปอ.๑๑ พิเศษ

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. , ผปป. และ ผมต. ปรับปรุงระบบจำหน่าย แก้ไขจุดร้อนในระบบหน้าเครื่องวัด

หมายเหตุ สายเมนไลน์เป็นสายเปลือยขนาด ๑๘๕ ต.มม. จะปรับปรุงใหม่เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ต.มม.

