



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๔๖๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภคพงศ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กระทุ่มแบน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง.....ตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๐๗ KTA	๒๔ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสเปเซอร์เป็น ป.ปลา ติดตั้ง ลูกถ้วยตั้ง และเอาสายเคเบิลเข้า ติดตั้งบนลูกถ้วยตั้งไลน์ฟีดเดอร์ ๗ สถานี กทบ.๑	DIS ชั่วคราว แยกเทศบาล ตำบลดอนไถ่	DIS ชั่วคราว เยื้อง บริษัท แอตต้าโฟรม จำกัด	นายปรีชา แก้วสีม่วง ชม.กส.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๑-๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ประมาณ ๑๐๐ ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มานันท์ชิตย์ ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟอ.กทบ.....โทร.๐๘๒-๐๐๕๔๕๔๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายเรวัต กาญจนะ...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่วันที่.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ผจก.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

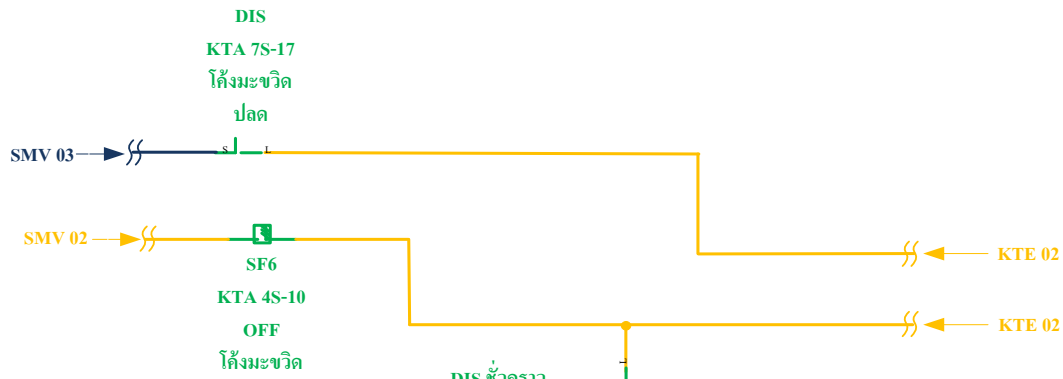


แผนผังสถานะปัจจุบันก่อนดับไฟบริเวณกลางซอยเทศบาลตำบลคอนโกตี

ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.

เพื่อให้ ช่าง ผกส. ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสเปเซอร์เป็น ป.ปลา ติดตั้งลูกถ้วยใต้สายเคเบิล

หมายเหตุ

เปลี่ยนสเปเซอร์สายเมนไลน์เป็น ป.ปลา ติดตั้งลูกถ้วยใต้สายเคเบิล ๑๘๕ ต.มม.

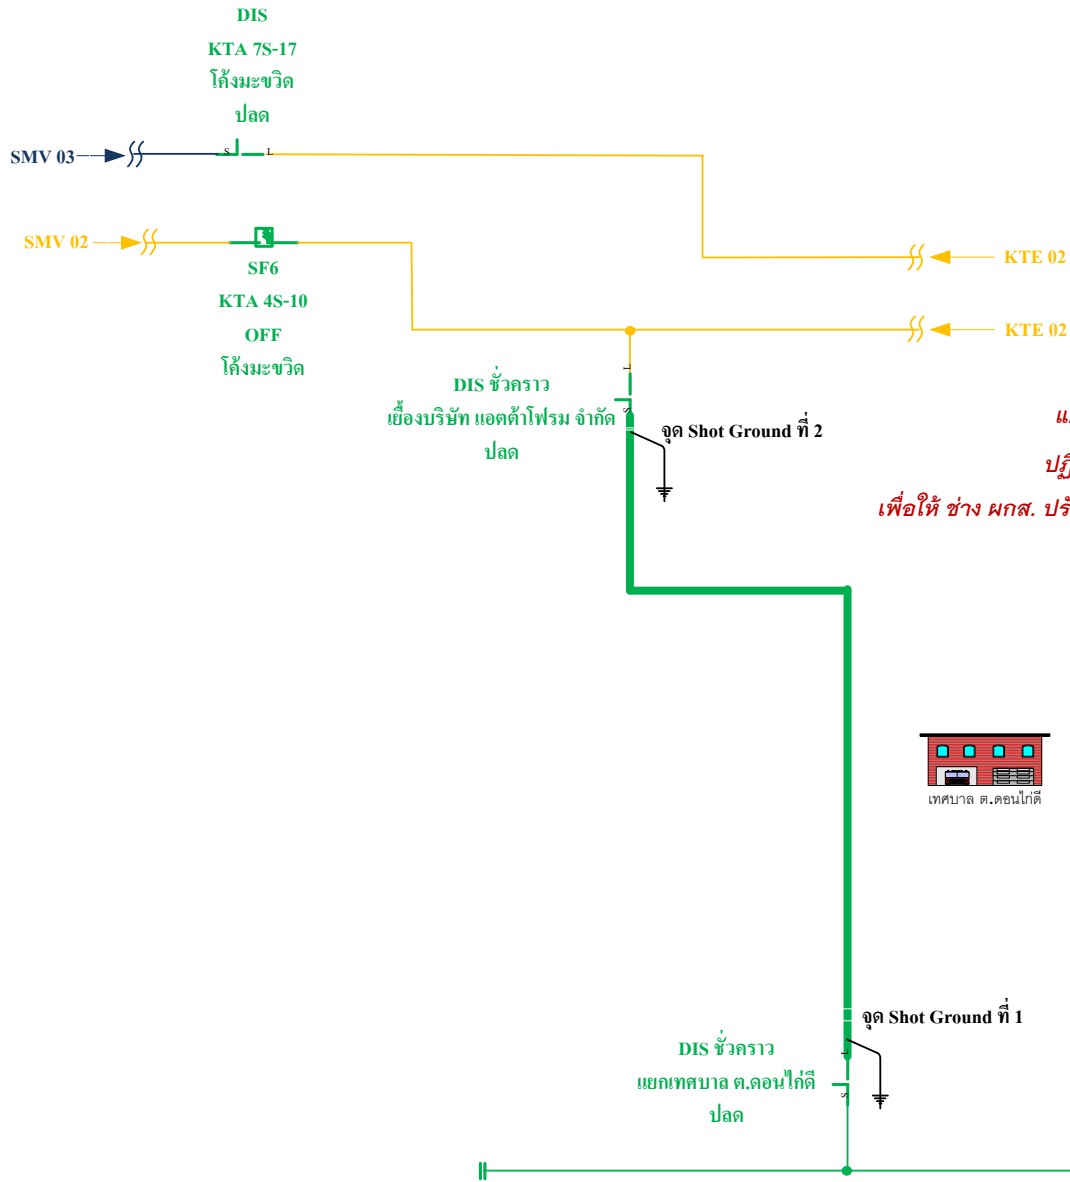

แผนผังสถานะปัจจุบันหลังดับไฟบริเวณกลางซอยเทศบาลตำบลดอนไถ่ดี
 ปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
 เพื่อให้ ช่าง ผกส. ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เปลี่ยนสเปเซอร์เป็น ป.ปลา ติดตั้งลูกถ้วยใต้สายเคเบิล

หมายเหตุ

เปลี่ยนสเปเซอร์สายเมนไลน์เป็น ป.ปลา ติดตั้งลูกถ้วยใต้ฐานเคเบิล ๑๘๕ ต.มม.

— ไลน์ไฟเคอร์ 7 สถานี กทบ.1 เส้นที่บสีเขียวดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Shot Ground