



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....สผ.ภส.....ถึง.....ผจก.สพ.....
เลขที่.....วันที่.....17 กันยายน 2562.....
เรื่อง.....ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย.....1.แผนผังแสดงจุดปฏิบัติงานจำนวน 3 แผ่น.....
เรียน ผจก.สพ./ผผ.ภส.....

ตามอนุมัติที่.....ผจก.สพ.....ลว.....ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการ
ก่อสร้าง.....สายส่งระบบ 115 เควี Cut & Turn(สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2-สถานีไฟฟ้าบางปลาแม่)-สถานีสุพรรณบุรี 2
สถานที่ตามแนวทางหลวงสาย 357 (เลียบเมืองสุพรรณบุรี เจริญสะพานวัดราษฎร์-สถานีรถไฟ)
อำเภอ.....เมือง.....จังหวัด.....สุพรรณบุรี.....WBS.....
ผู้ควบคุมงาน.....นายโอภาส บุตรบรรเทิง พชง.กทฟ.1 หมายเลขโทรศัพท์ 086-3387984

ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

1. ปักเสา คอ. ขนาด 22 เมตรตามแนวทางหลวงสาย 357 รายละเอียดแผนผังแนบ
- ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้า **แรงสูง / แรงต่ำ** ตามวันและเวลาดังนี้
1. ในวันที่.....พุธที่ 25 กันยายน 2562.....ตั้งแต่เวลา.....08.30.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.
ช่วงบริเวณวัดโพธิ์นางเทว (แผนผังสิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นที่ 1)
 2. ในวันที่.....อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562.....ตั้งแต่เวลา.....08.30.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.
ช่วงบริเวณเจริญสะพานวัดราษฎร์-อู่วิเชียร (แผนผังสิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นที่ 2)
 3. ในวันที่.....จันทร์ที่ 30 กันยายน 2562.....ตั้งแต่เวลา.....08.30.....น. ถึงเวลา.....16.30.....น.
ช่วงบริเวณจากฝั่งตรงข้ามสุพรรณผ้าเบรกกถึงฝั่งตรงข้ามสถานีสุพรรณบุรี 2(แผนผังสิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นที่ 3)

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.ภพจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

- ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว
- ดำเนินการ.....ตัดกระแสไฟฟ้าและช็อคกราวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายวรพล สุทธิไกร)

ชผ.ภส.

อนุมัติ

-ผบ.ปป.สพ.

เพื่อทราบและดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

รจก.(ท) กฟจ.สพ.

-30

07/10/62

18 ก.ย. 62



กพท.3 (นครปฐม)

ชื่อแผนที่ : แผนที่ 1 ช่วงวัดโพธิ์นางเทรา

วันที่ : 17/9/2562

มาตราส่วน
1:2,257

ผู้จัดทำ :

หมายเหตุ :






กพก.3 (นครปฐม)

ชื่อแผนที่ : แผนที่ 2 ข้างบริเวณแควีเชียร และไปอีก 700 เมตร

วันที่ : 17/9/2562

มาตราส่วน
1:4,514

ผู้จัดทำ : พื้นที่ทับพื้นที่ปฏิบัติงาน

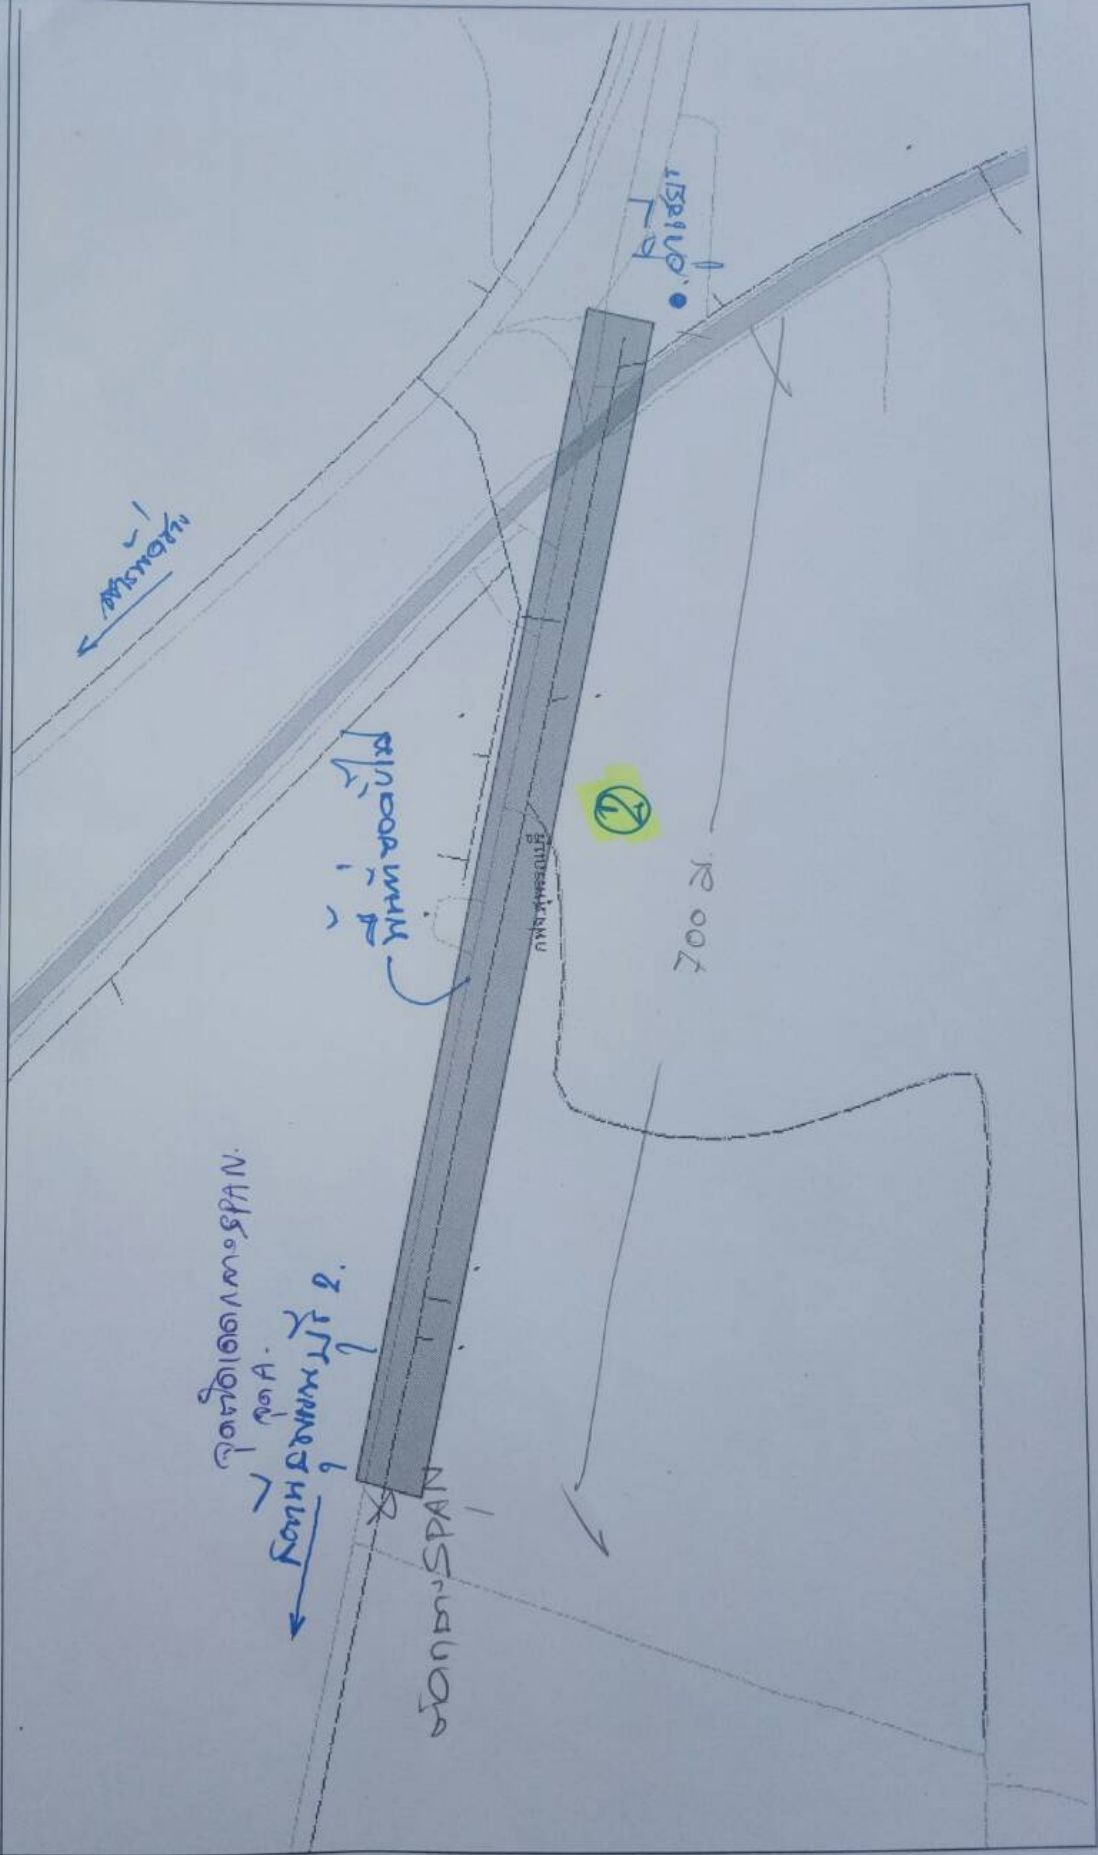



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิศปัญญา

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขอุปกรณ์แรงสูงบริเวณหน้าSF๖ กำแพง - แยกมาลัยแมน สถานี
ไฟฟ้าสุพรรณบุรี ...ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	7 สท.	25/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	จุดจัดตั้งข้าม ถนนจุดA	จุดจัดตั้งข้าม ถนนจุดB	โทร.๐๘๖๖-๓๓๘๕๗๐๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๒.	7 สท.	29/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	SPA07S-08 จามจวี	ตัดกลางSPAN จุดA	โทร.๐๘๖๖-๓๓๘๕๗๐๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง
๓.	7 สท.	30/09/62	08.30	16.30	ก่อสร้าง115เควี สถานีไฟฟ้า อ่างทอง2-สถานีสุพรรณบุรี2	ตัดกลาง SPAN จุดA	จุดตัดเคด ต้นDDE	โทร.๐๘๖๖-๓๓๘๕๗๐๕๘๔ นายโอกาส บุตรบรรเทิง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชง.๗ (สช.) โทร ๐๘๙๙-๐๐๙๗๕๕๙๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....)
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น

ผจก. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทม.ปบ.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.


เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๕...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ช่วงที่๑ แยกวัดโพธิ์นางเทรา...เพื่อ...สร้างระบบ๑๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ติดเครื่องที่ข้อปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
พีคเตอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกวัดโพธิ์นางเทรา
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอกาส บุตรบรรเทิง...ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...
๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ผผ.กส.กฟง.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...
๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

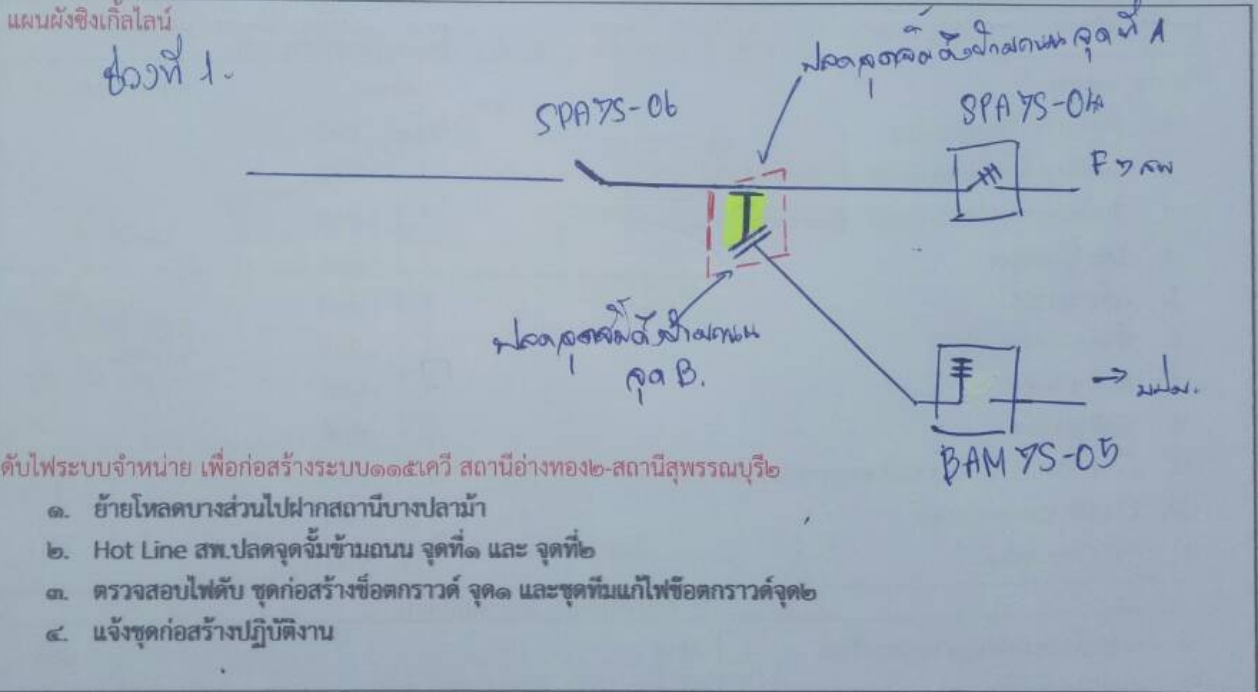

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)
พชง.๗ ผบ.กฟง.สพ.

อนุมัติ

พชง.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พชง.๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.ปบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

ด้วยในวันที่ ๒๙...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ช่วงที่๒ ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน อูวีเชียร...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒ -
สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ฟีดเดอร์ ...๗... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามDIS SPA๐๗S-๐๕

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ชผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๓-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

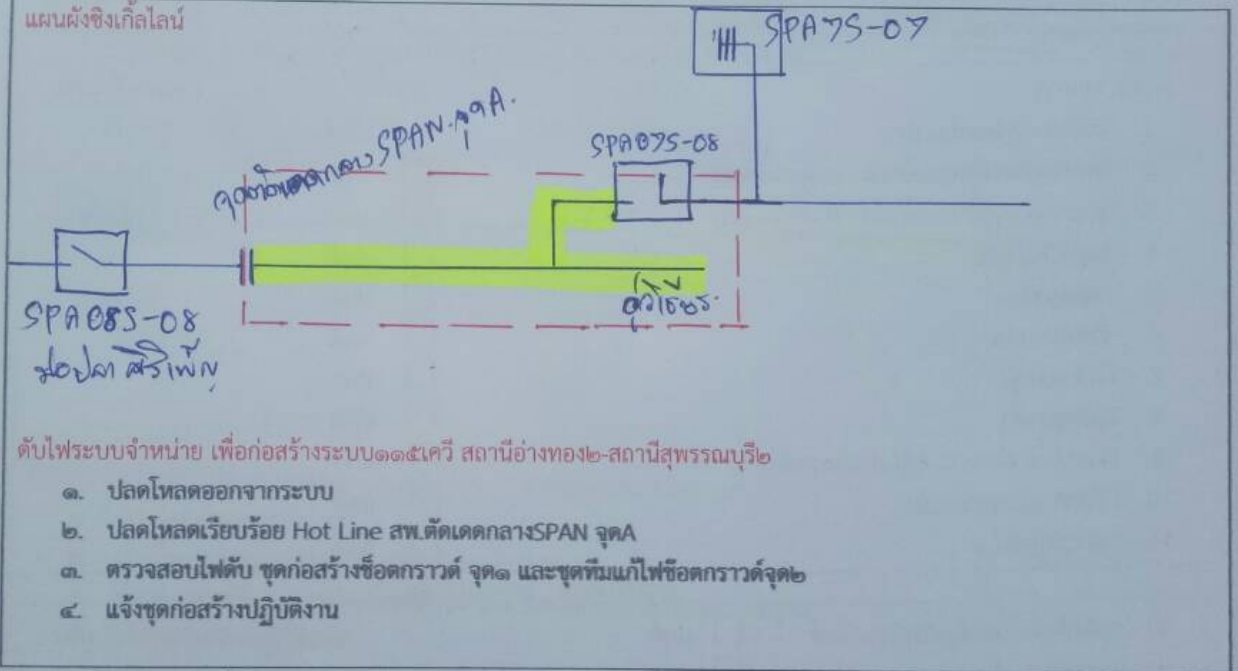

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดเรียบร้อย Hot Line สท.ตัดเคเบิลกลางSPAN จุดA
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างชื้อคกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไขชื้อคกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภีร์กษ เอี่ยมสกุล)

พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พชง.๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.ปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ช่วงที่๓ หลังจุดตัดเตด กลางSPAN-ถึงสถานีสุพรรณบุรี๒...เพื่อ...สร้างระบบ๑๕เควี
สถานีอ่างทอง๒ - สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


ฟีดเดอร์ ..๗.. สถานีฯ ..สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..ช่วงที่๓ จุดตัดเตดกลางSPAN-สถานีสุพรรณบุรี๒

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายโอภาส บุตรบรรเทิง..ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๖-๓๓๘๗๙๘๘๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร..ตำแหน่ง ขผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..

๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังซึ่งใกล้เคียง

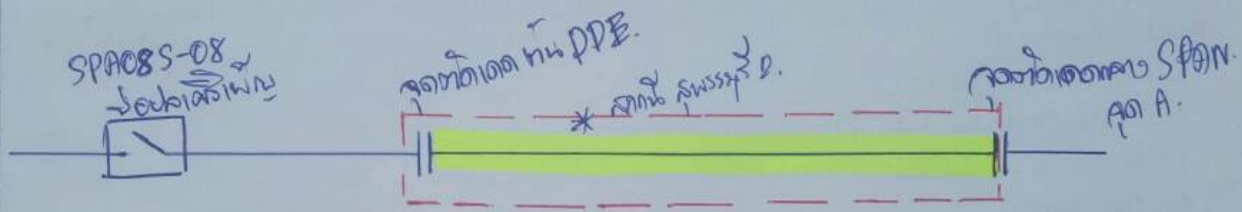

ดับไฟระบบจำหน่าย เพื่อก่อสร้างระบบ๑๕เควี สถานีอ่างทอง๒-สถานีสุพรรณบุรี๒

๑. ปลดโหลดออกจากระบบ
๒. ปลดโหลดเรียบร้อย Hot Line สพ.ตัดเตดต้นDDE จุดA
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดก่อสร้างช้อดกราวด์ จุด๑ และชุดทีมแก้ไฟช้อดกราวด์จุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

(นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล)

พชง.๗ ผปบ.กฟจ.สพ.

อนุมัติ
/

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

พชง.๗