



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(บอ) ๑๓๗ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 21 ม.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.ก.บช.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.บอ. กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ว Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง BEA 4YS-04 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA4YB-01	๒๓ ม.ค. ๒๕๖๒ และ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วง ตั้งแต่ BEA 4YB-01 ถึง VSPP ไทรฉนวนเพื่อซ่อมแก๊ว Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง BEA4YS-04	BEA 4YB-01	VSPP ไทรฉนวน SCL1YB-01 ถึง BEA4YS-04	นายคตี ตูลาชัย ๐๘๖-๓๙๔๙๖๘๘ นายสมศักดิ์ นุชสาย ๐๘๑-๙๔๒๐๓๒๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(ลายเซ็น)*

(.....(นายสมหมาย ชื่นด้วง))

ตำแหน่ง ร.ก.บช.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบช.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(.....)

.....

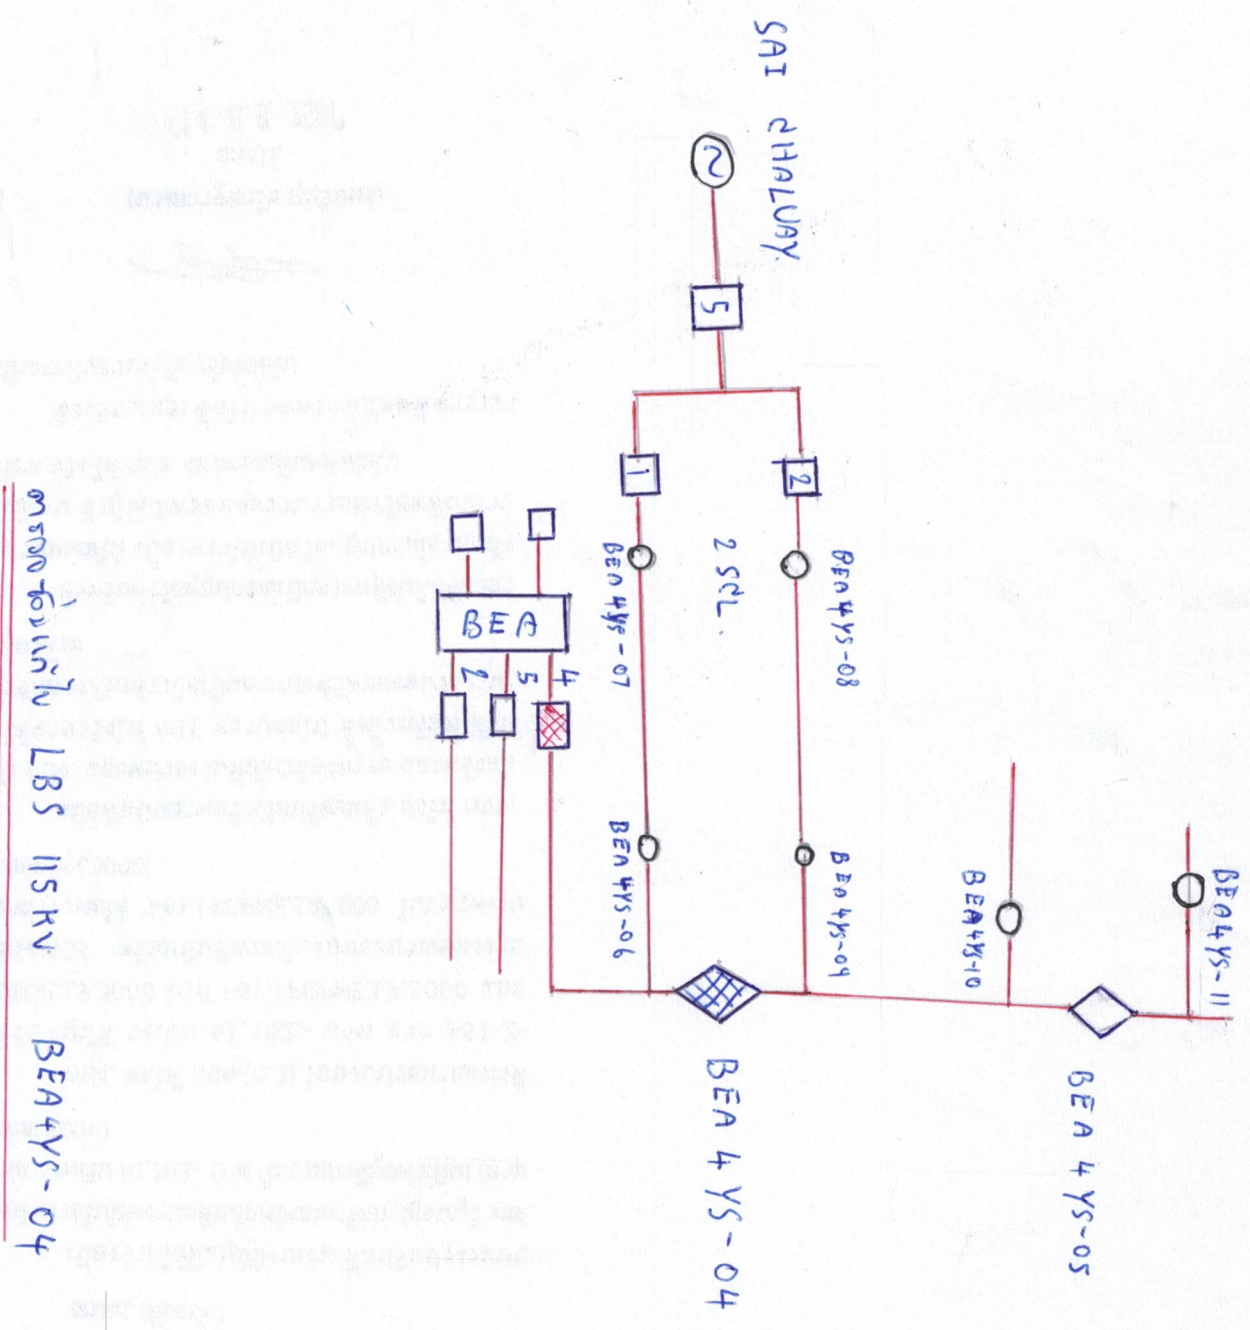

മസ്തഫിൻ LBS 115KV BEA 4YS-04