



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๑๕๐ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 21 ม.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.ข.(ก.๓)ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ผ.บอ. กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้วไข Load Break switch ๑๑๕ KV ตำแหน่ง DBA 1YS-03 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA1YS-03	๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วง ตั้งแต่ DAA 1YB-01 ถึงบริเวณ สามแยกรพ.เดิมบางฯ เพื่อซ่อม แก้วไข LBS ๑๑๕ KV ตำแหน่ง DBA 1YS-03	DAA 1YB-01	จุดปลดสาย 115 เควี ต้นที่ 386/1 บริเวณสามแยก รพ.เดิมบางฯ	นายคิตติ ตูลาชัย ๐๘๖-๓๙๔๙๖๘๘ นายสมศักดิ์ นุชสาย ๐๘๑-๙๔๒๐๓๒๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง...)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น



แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(.....)
๒๒.๐๓

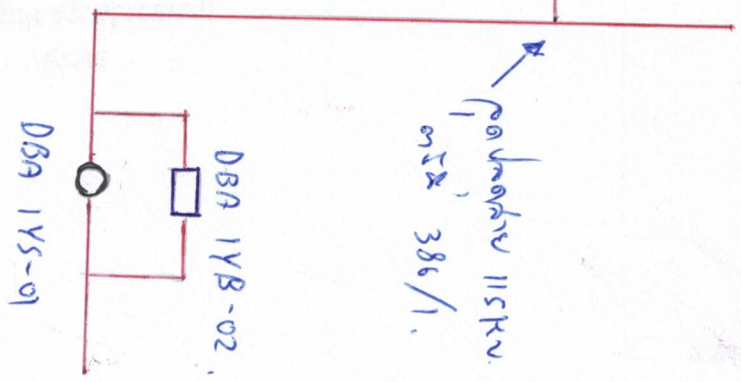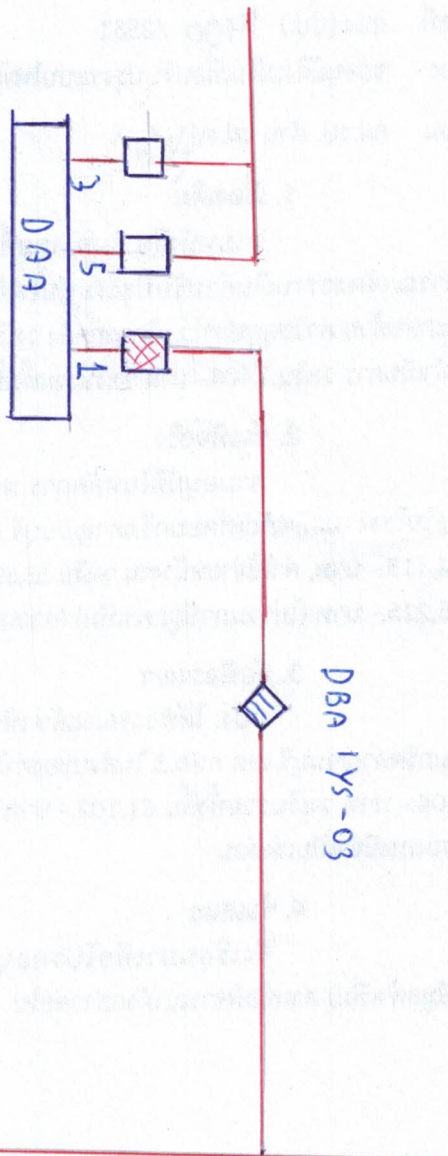

орсон тлод илгнү. LBS 115kv. DBA 1YS-03