



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๒๕๕ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

ส่งการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า อ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สค.๘

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMU๐๑	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยน ตู้ฟอร์ม อามอร์ รอต จำกัด บริเวณ ปาก ช. ราษฎร์พัฒนา ๖	SMU๑S-๐๔	SMU๑S-๐๕ ปาก ช.ราษฎร์ พัฒนา ๖	นายนคร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร ๐๘ ๕๑๗๙๙๗๑๐๓
๒	SMU๐๑	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMU๑S-๐๔	SMU๑S-๐๗ บ.ยูนิเวอร์แซล	
๓	SMU๐๒	๑๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMU๒S-๐๓	SMU๒S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากช. ราษฎร์พัฒนา ๖ ถึง หน้า.บ. ยูนิเวอร์แซล จำกัด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียงทอง ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

ลงชื่อ 

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

คคฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิงชิง.....แผ่น

แผ่นค้ำแนบ.....แผ่น


ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ชื่อย่อรายการพัฒนา

SMUIS-05

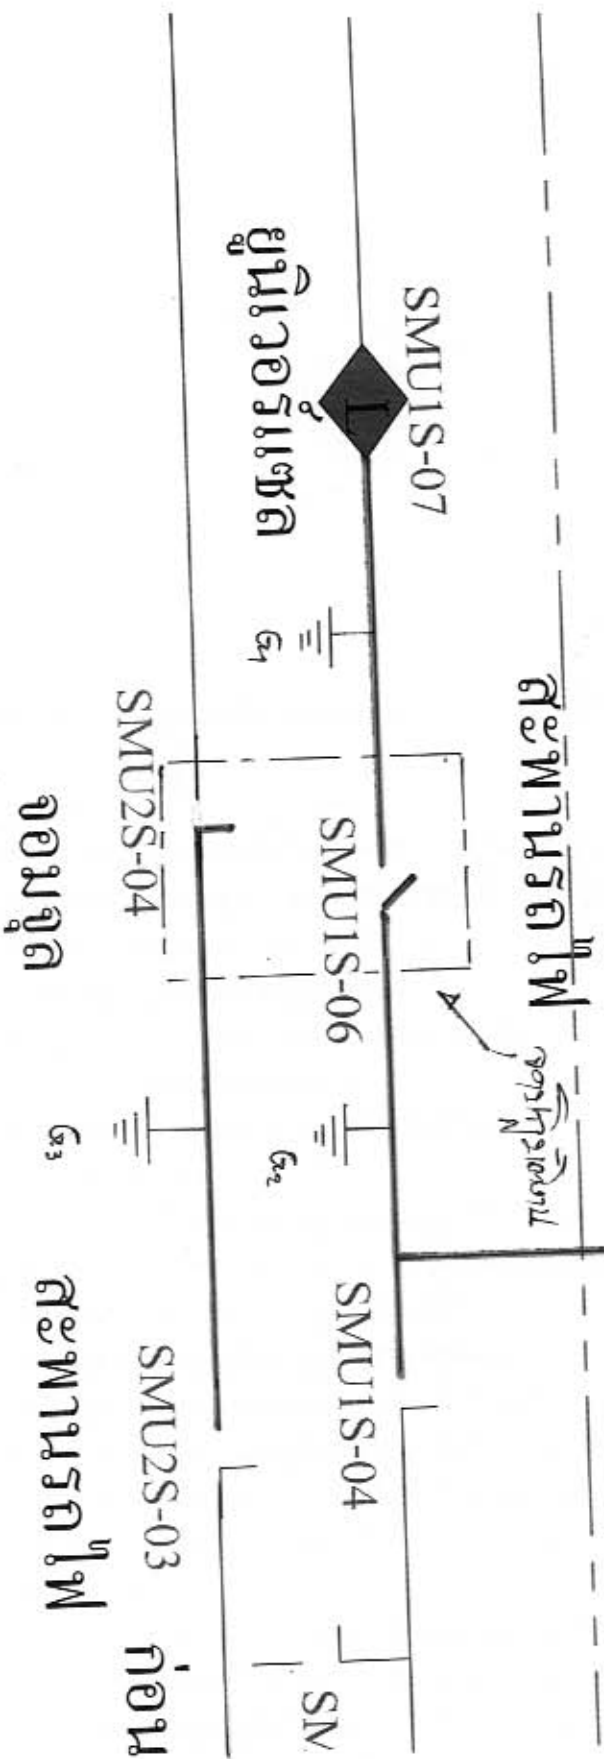

การดำเนินการแก้ไข

ขอพิจารณารายการพัฒนา

SMUIS-05

สะพานรถไฟ

SMUIS-07

ยูนิเวอร์แซล

SMUIS-06

SMUIS-04

SN

SMU2S-04

จอมจุก

SMU2S-03

สะพานรถไฟ

ก่อน