



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๑๖๕๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมโนธรรม

สำนักงานวิทยุอิเล็กทรอนิกส์
มีที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

วันที่ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภพจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง.ปรับปรุงระบบจำหน่าย... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMU๐๑	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ก่อน ข้ามสะพานข้ามทางรถไฟ คอกกระบือ	BR๐๓	SMU๑S-๐๒	นายศุภวิชญ์ เกษลวย โทร ๐๘-๕๒๘๗-๖๗๖๖
๒	SMU๐๑	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๓	SMU๑S-๐๕	
๓	SMU๐๑	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๓	SMU๑S-๐๗ ยูนิเวอร์แซล	
๔.	SMU๐๒	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๒	SMU๒S-๐๒	
๕	SMU๐๒	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BR๐๒	SMU๒S-๐๔ ตรงข้ามจอมจูล	
๖	๑๑๕ เควี	๒๑ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานี สค.๓	จุดปลัดจุดจัม โดยวิธีออนไลน์ กระเช้า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณตั้งแต่ก่อนข้ามสะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือถึง สถานีาสค.๘.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายอำนาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง.....หม.ปบ.....โทร...๐๘-๑๘๘๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุมโนธรรม)
ตำแหน่ง...ผจก.ภพจ.สค.ชั้น๑

- ๔ เม.ย. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

หน้า 3

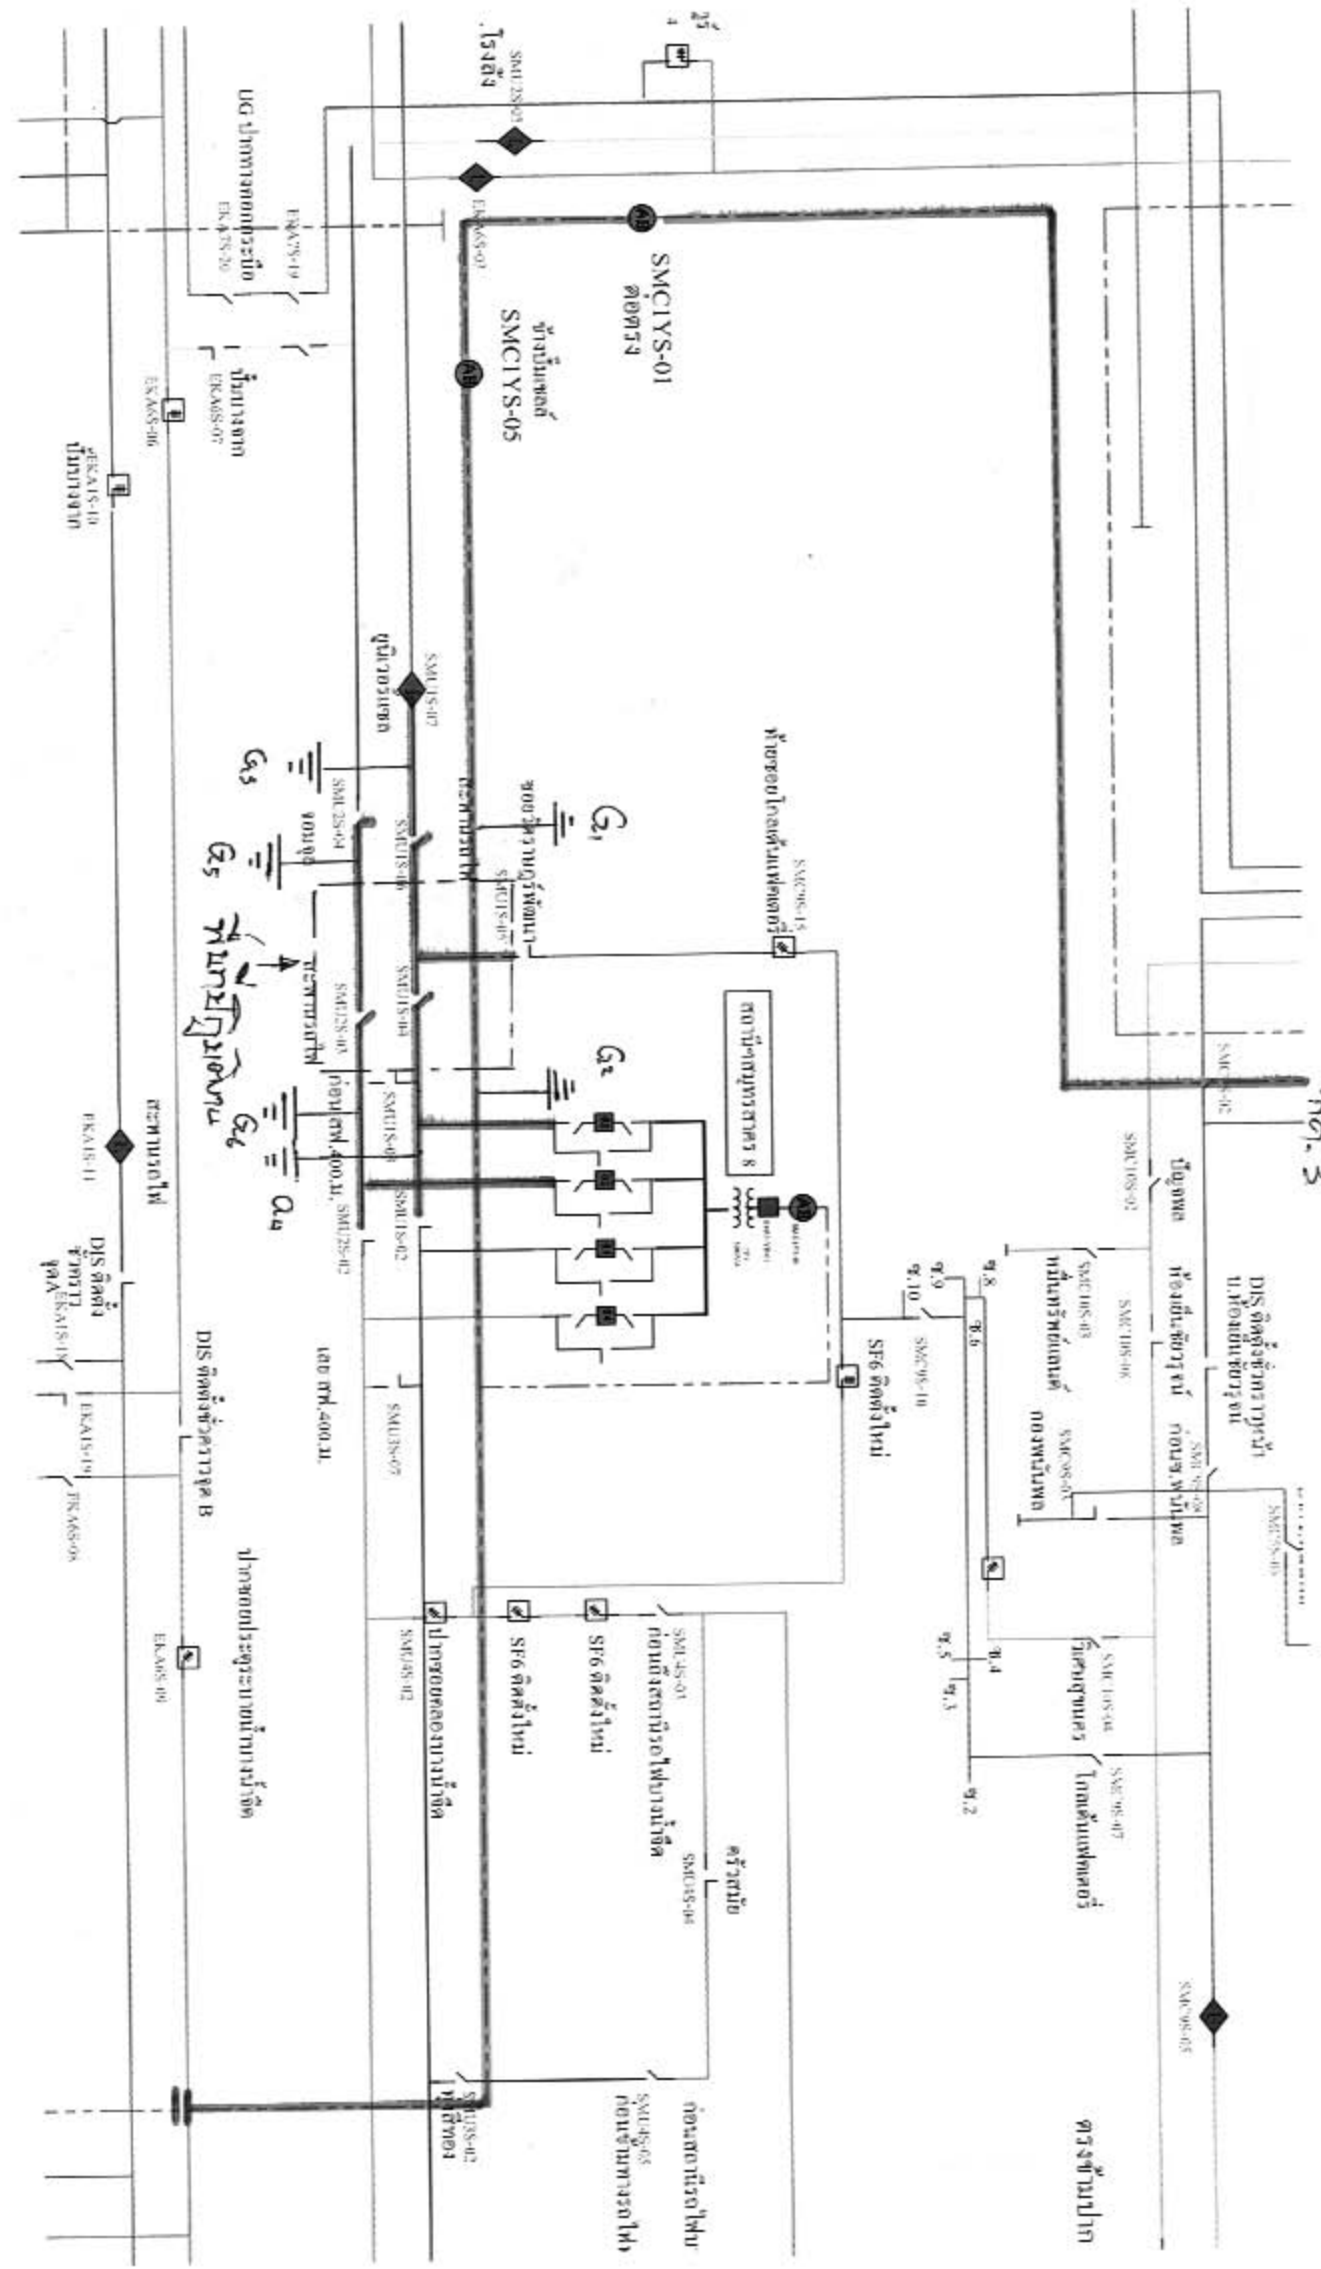

โครงการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบ
 หน้า 4, หน้า 3

