



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สค.(ปบ.) ๑๕๖๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง.ปรับปรุระบบจำหน่าย... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๒	๒๘ มี.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ติดตั้ง รีโคลเซอร์ บริเวณ ด้านหลังนิคมฯสมุทรสาคร	จุดปลดจุดจัม โดยวิธีฮอท ไลน์กระเช้า	THS๓S-๐๕ หลังนิคมฯ	นายนพทร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร ๐๘-๕๑๗๙-๗๙๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....
อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจพ..... (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หลังนิคมฯ ปากทาง ร.ร. ยกกระบัตร์

SMB12S-07

สถานีวิทยุ ๗๓๐๒๒๒

ปลอกสายเคเบิล
ยึดไว้กับเสา

SMB12S-10


หลังนิคมฯ

SMB2S-07

หลังนิคมฯ

SMB2S-04

สถานีวิทยุ ๗๓๐๒๒๒

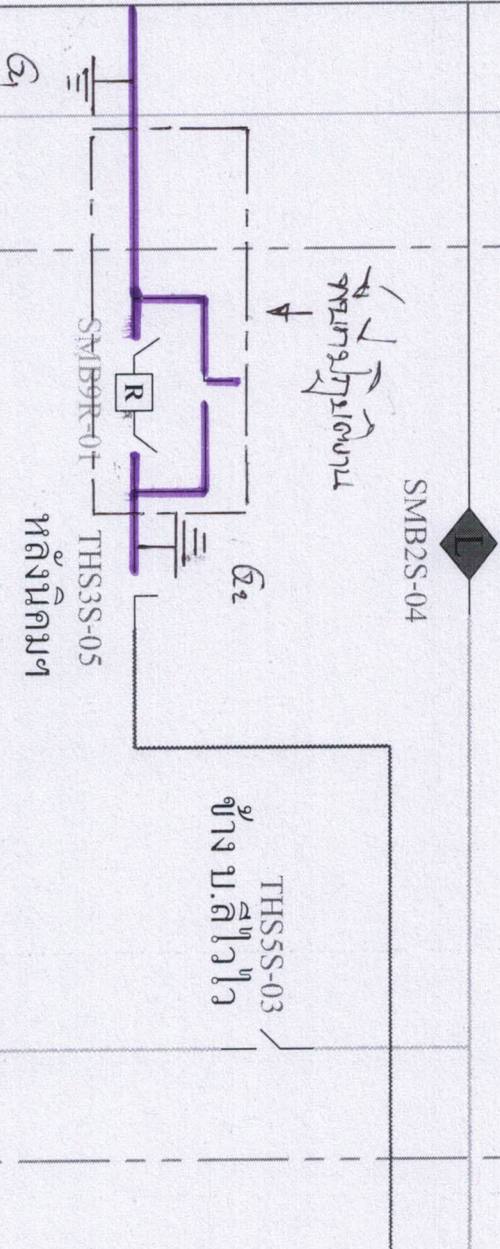

หลังนิคมฯ

ช่าง บ. ลี ภาว

หลังนิคมฯปากทาง ร.ร.ยภกระบี่ตร

SMB12S-07

SMB12S-10

หลังนิคมฯ

SMB2S-07

หลังนิคมฯ

SMB2S-04



THSS5S-03
ช่าง ม.สีบัว

SMB9R-01



THS3S-05

หลังนิคมฯ

โครงการวางสายไฟฟ้าในท่อระบายน้ำ