



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน.) ๕๒๔๔ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายประทีป บุตรครุฑ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ...๒๒...ส.ค...๒๕๖๒.....

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง น.บ.ท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒  
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMG๐๓	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย บริเวณ หน้า ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า	จุดปลดจุดจัม โดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า	DIS ติดตั้ง ชั่วคราว จุด B	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๘-๘๘๗๒-๙๖๔๕
๒	SMG๐๓	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรบน	
๓	SMG๐๓	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	SMD๒S-๐๗	
๔	SMG๐๓	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	SMG๓S-๐๘	
๕	SMG๐๒	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๒S-๐๖	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบีม ปตท. วงจรล่าง	
๖	SMG๐๒	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๒S-๐๖	EKA๗S-๑๖ เลยแยก หมู่ ๔ นาดี	
๗	๑๑๕ เควี	๑ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรก โดยวิธีฮอท ไลน์กระเช้า ระบบ ๑๑๕ เควี ต้นที่๕๖	SAA๓YS-๐๗ บ.คิงฟิชเซอร์ และถึง สค.๗	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่บีม ปตท. ถึง ปากทางหมู่ ๔ นาดี.....ด้านแนวถนนพระราม ๒.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง.....หม.ป.บ.....โทร.....๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประทีป บุตรครุฑ)

ตำแหน่ง น.บ.ท.9 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สค.ชั้น1

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

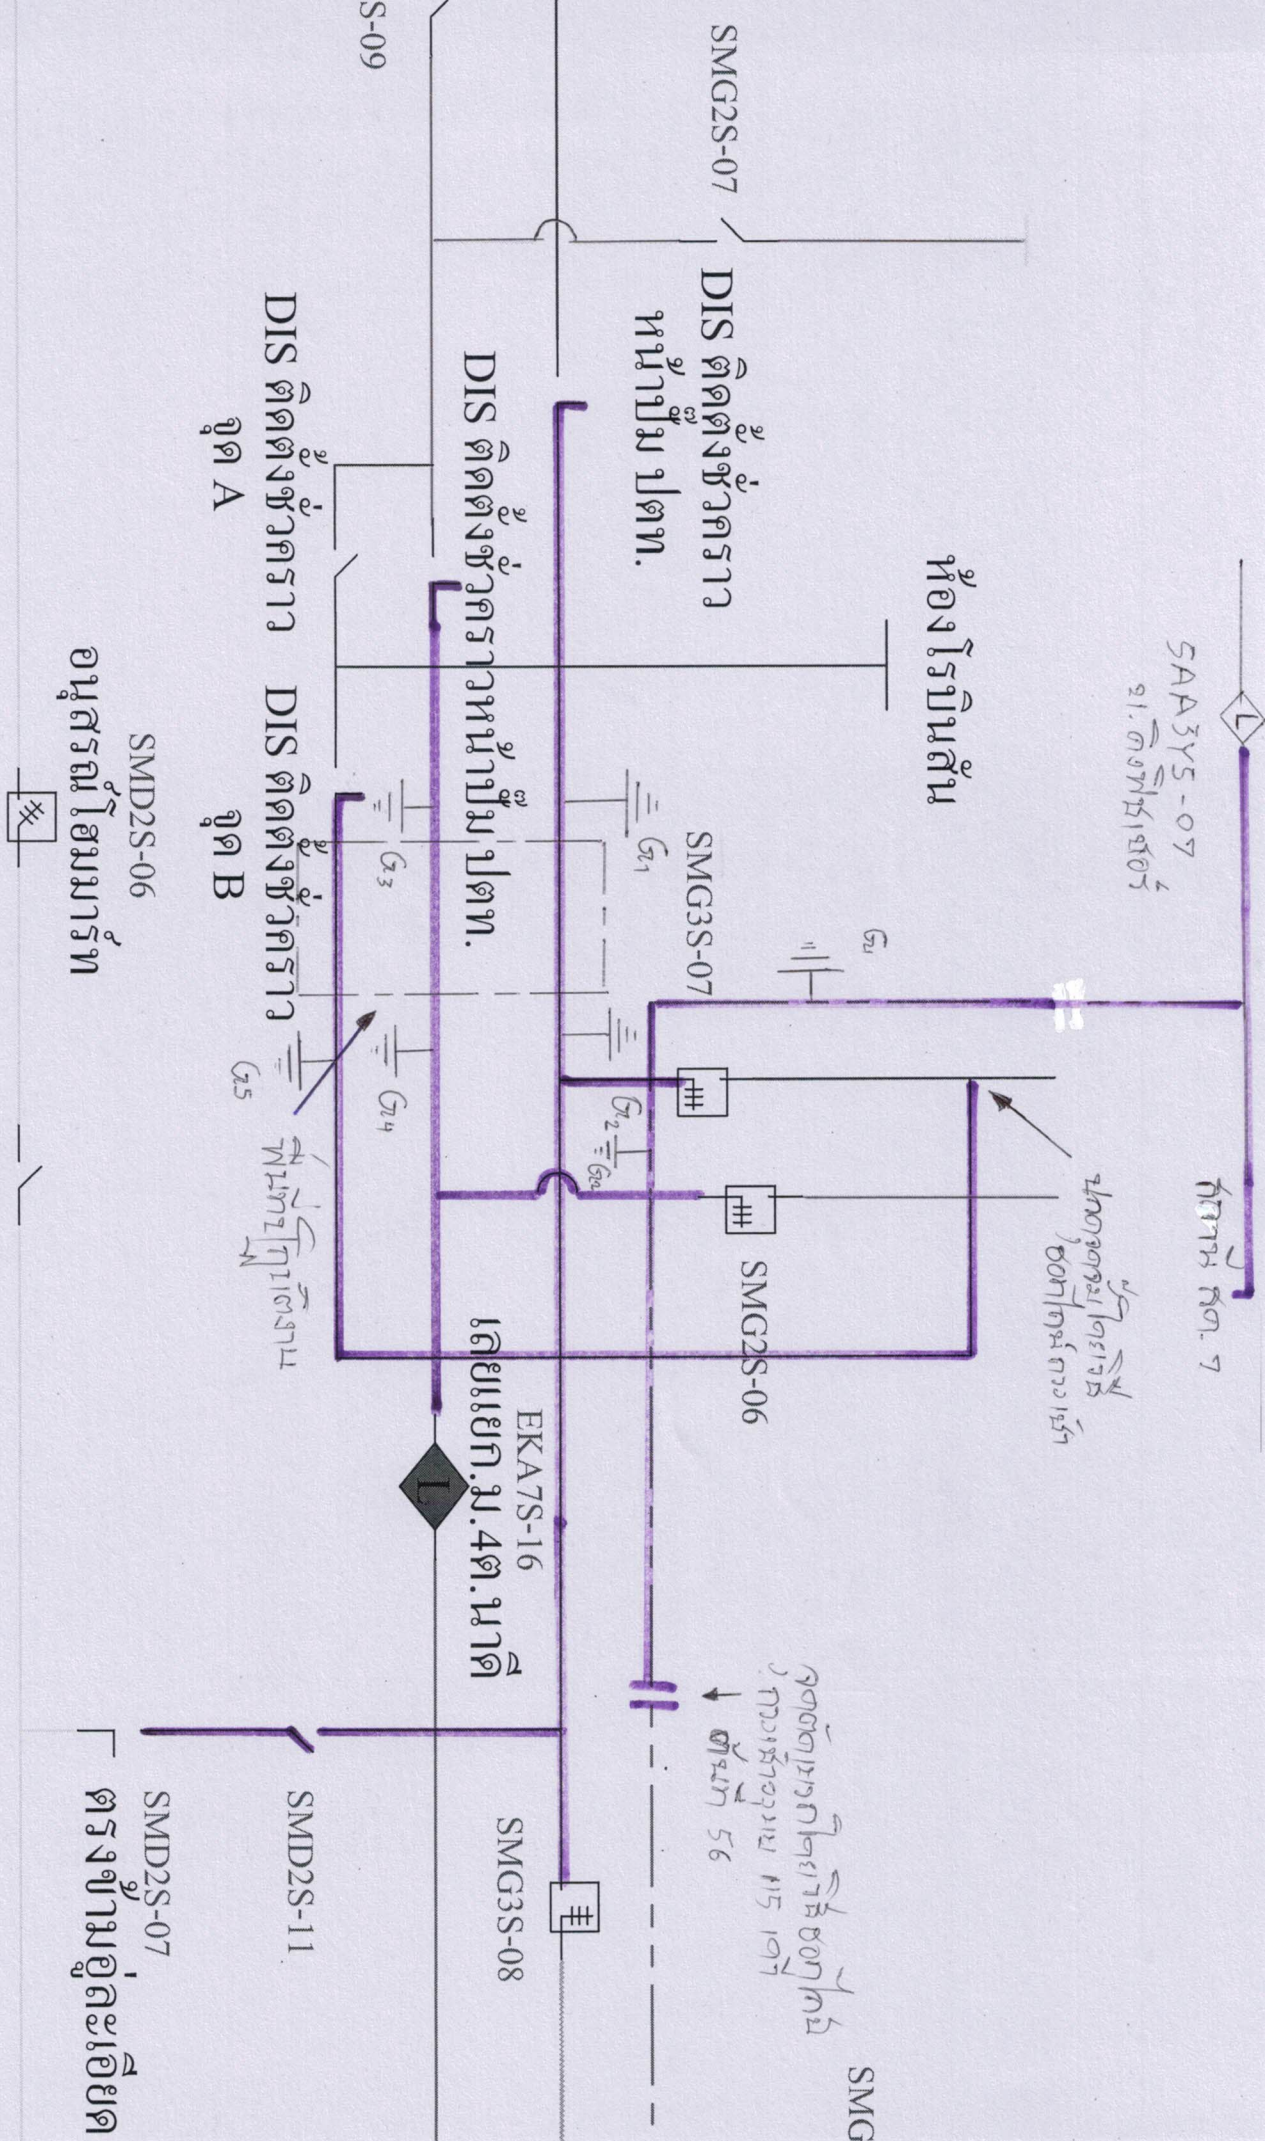

SAA3Y5-07  
91.0กิโลวัตต์ชั่วโมง

ห้องโรวินสัน

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
หน้าปัด ปตท.

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าปัด ปตท.

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
จุด A

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
จุด B

SMD2S-06  
อินเวอร์เตอร์ไฮมมารู้

SMD2S-12  
1.5kVA

EKA7S-16  
เลขแยก.ม.4ต.นาต

SMD2S-07  
ตรงข้ามอุบลเอเซีย

จุดตัดไฟของตู้ไฟฟ้า  
ตู้ควบคุมระบบ 15 107  
ตู้ 56

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก  
กรุงเทพฯ

ห้องโบริบลิ้น

SMG4

SMG2S-07  
DIS ติดตั้งชั่วคราว  
หน้าป้อม ปตท.

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าป้อม ปตท.

DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด A  
DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด B

SMD2S-06  
อนุสรณ์โฮมมารู้ท

SMD2S-12  
อนุสรณ์โฮมมารู้ท

EKA7S-16  
เลยแยก.ม.4ต.นาดี

SMG3S-08

SMD2S-07  
ตรงข้ามอุ้งทะเลียด

SMD2S-11

2S-09

การประเมินความเสี่ยง