



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๓๙๖๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุขโนธรรม

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ...๓๑.๑๑.๒๕๖๒.....

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟจ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒
แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMG๐๓	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย บริเวณ หน้า ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า	จุดปลัดจุดจัม โดยวิธีออนไลน์ กระเช้า	DIS ติดตั้ง ชั่วคราว จุด B	นายอนุยุทธ ชูโชติ โทร ๐๘-๘๘๗๒-๙๖๔๕
๒	SMG๐๓	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบ้ ปตท. วงจรบน	
๓	SMG๐๓	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	SMD๒S-๐๗	
๔	SMG๐๓	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๓S-๐๗	SMG๓S-๐๘	
๕	SMG๐๒	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๒S-๐๖	DIS ติดตั้ง ชั่วคราวหน้าบ้ ปตท. วงจรล่าง	
๖	SMG๐๒	๑๑ ส.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMG๒S-๐๖	EKA๓S-๑๖ เลยแยก หมู่ ๔ นาดี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่บ้ม ปตท. ถึง ปากทางหมู่ ๔ นาดี.....ด้านแนวถนนพระราม ๒.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทพ.ปบ.....โทร.....๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุขโนธรรม)
ตำแหน่ง.....ผจก.ภฟจ.สค.ชั้น๑
๓๑ ๑๑ ๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

การแก้ไขแบบร่าง

มหาชัยคอนกรีต

ห้องโอบินสัน

SMG2S-07
DIS ติดตั้งชั่วคราว
หน้าป้อม ปตท.

SMG3S-07
SMG2S-06

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้าป้อม ปตท.

EKA7S-16
เลขแยก.ม.4ต.นาดี

SMG3S-08

DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด A
DIS ติดตั้งชั่วคราว จุด B

SMD2S-11


SMD2S-06
อนุสรณ์โอบินสัน

SMD2S-07
ตรงข้ามอุบลเสียด

SMD2S-12

SMG4S

2S-09

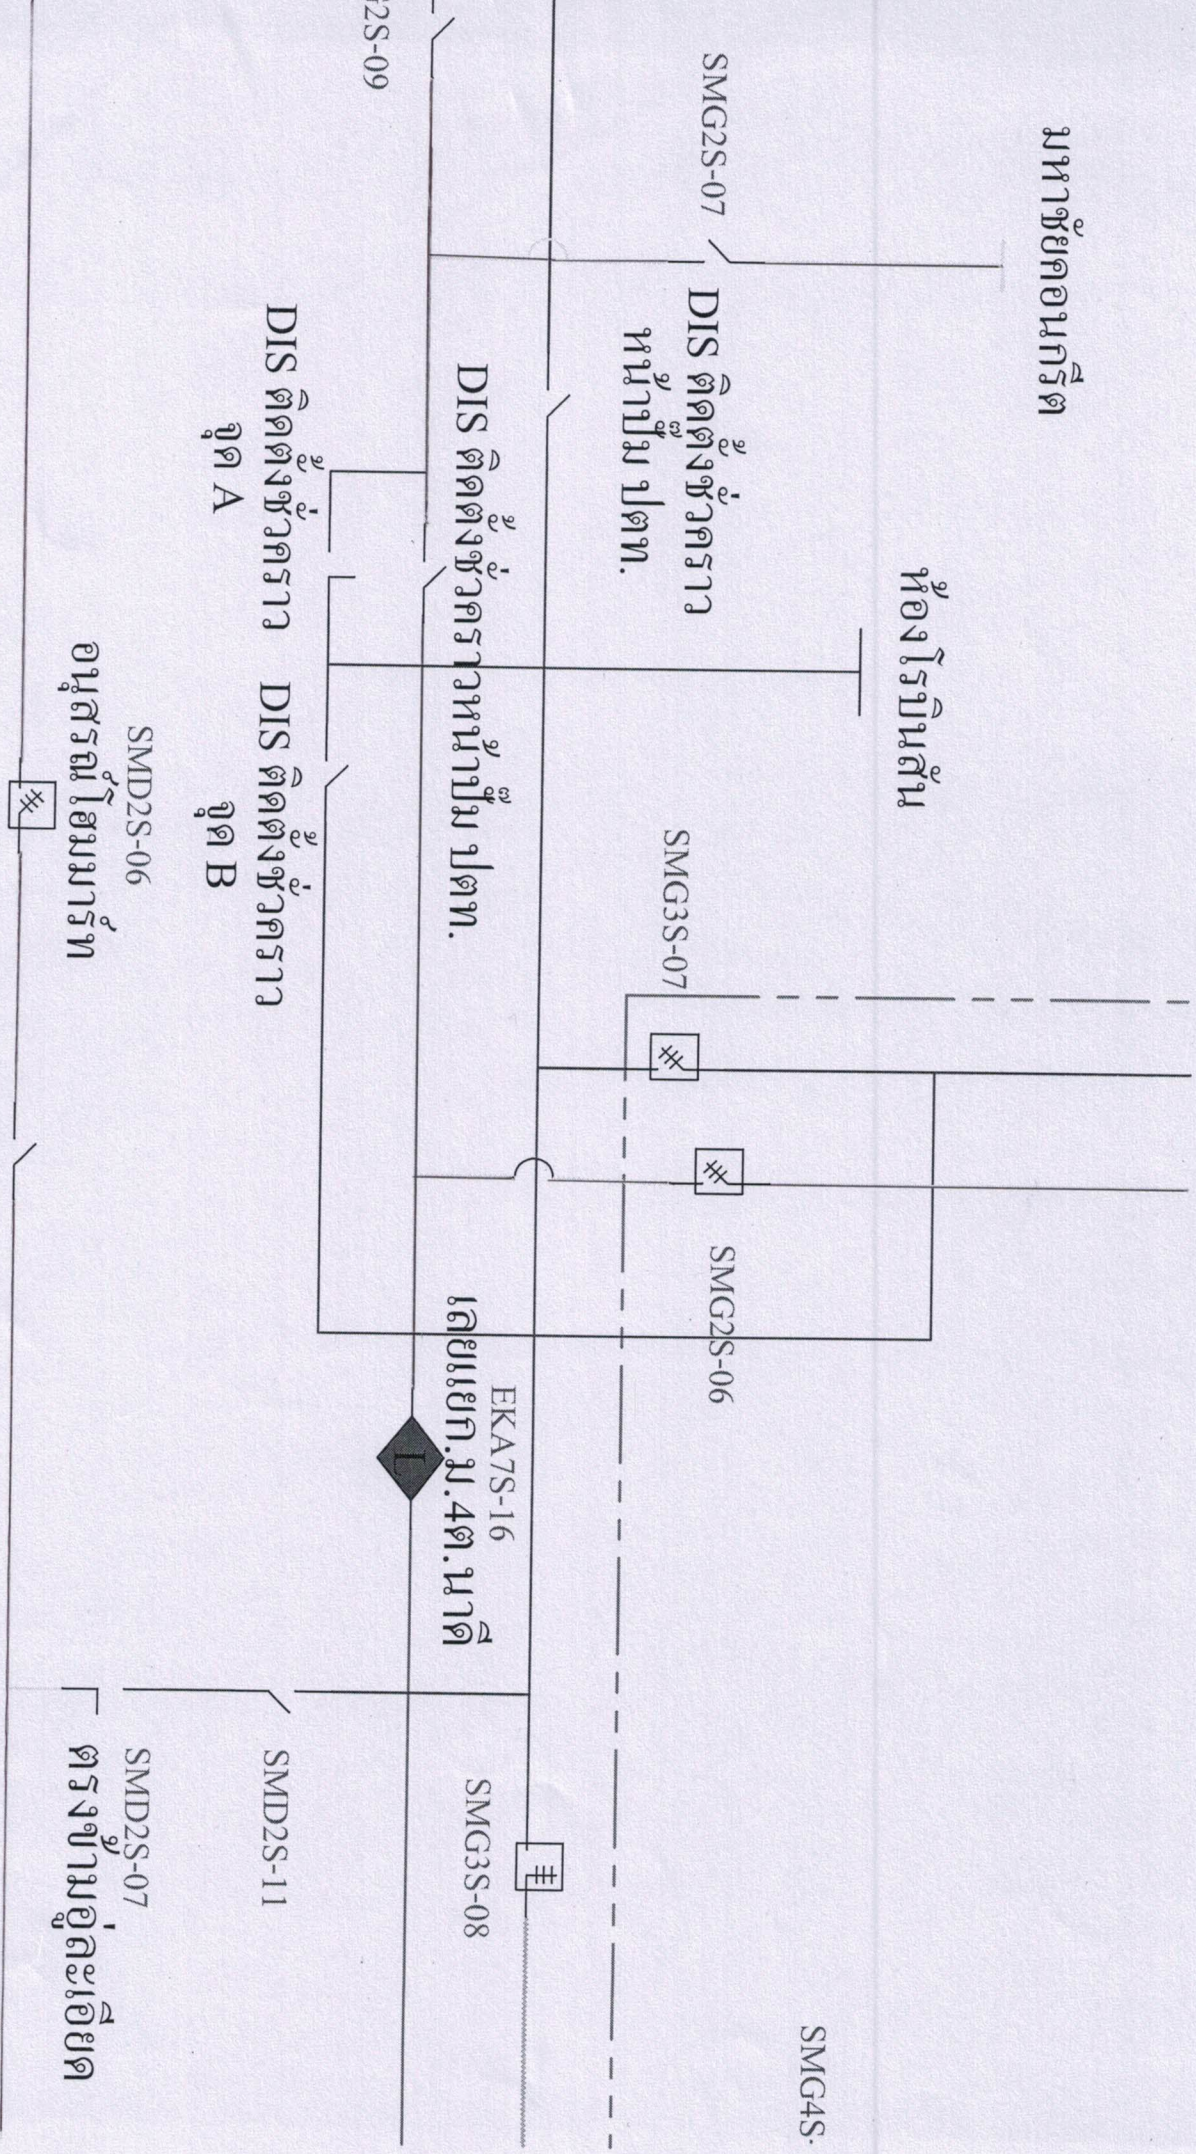

มหาชัยคอนกรีต

ห้องโบริบลิ้น

การกระจายไฟต่อระบบไฟฟ้า

ขนาดของตู้ไฟฟ้า
50x10x157

SMG4S-0.

SMG2S-07

DIS ติดตั้งชั่วคราว
หน้าปัดม.ปตท.

๓1

SMG3S-07

๓3

SMG2S-06

๓2

DIS ติดตั้งชั่วคราว
หน้าปัดม.ปตท.

32S-09

DIS ติดตั้งชั่วคราว
จุด A

DIS ติดตั้งชั่วคราว
จุด B

SMD2S-06

๓5

อนุสรณ์ โสมมารัฐ

EKA7S-16
เก็บแยก.ม.4ต.นาดี

๓4

SMG3S-08

๓

SMD2S-11

SMD2S-07

ตรงข้ามตู้ละเอียต

SMD2S-12

พอร์โต้ตัส 191

