



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สค.(ปบ.) ๒๒๒๖๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุมนธรรม

วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สค.ชั้น๓

ด้วยการไฟฟ้า อ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	SMW๐๓	๑๖ พ.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ โครงการ เคหะท่าจีน	SMB๙S-๐๕ ปากทางเคหะ ท่าจีน	SMW๒S-๐๖ หลังการเคหะ ท่าจีน	นายชูเกียรติ ส ประเสริฐ โทร ๐๙-๐๒๕๖๓-๓๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริเวณ โครงการเคหะท่าจีน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เขียนทอง ตำแหน่ง หล.ปบ โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายคณิต สุมนธรรม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สค.ชั้น๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

โครงการขุดเจาะปิโตรเลียม

10

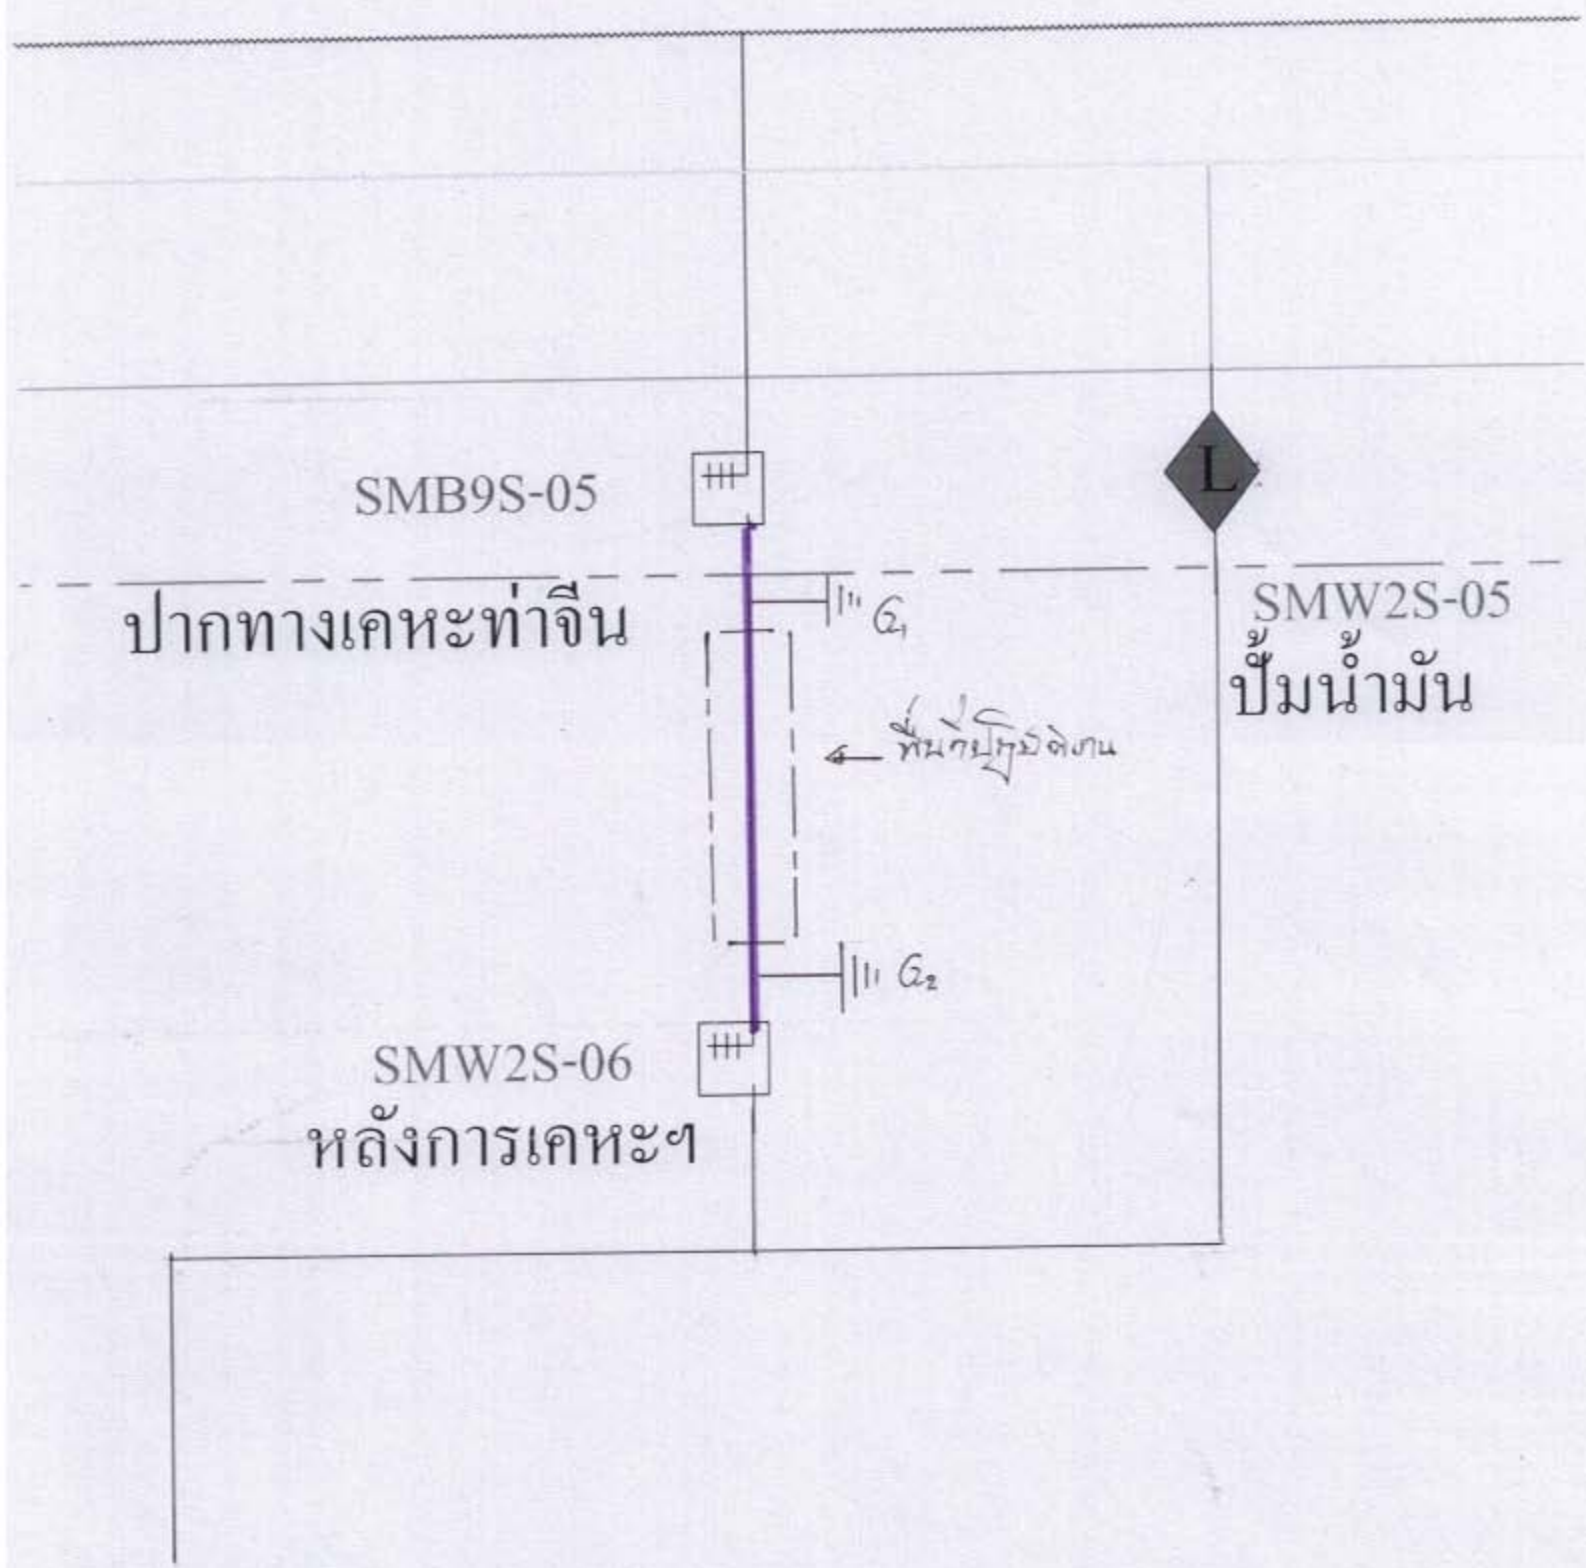

SMB9S-05

L

ปากทางเคหะทำเงิน

SMW2S-05
ป้อนน้ำมัน

← พื้นที่ที่มีจุดงาน

G₁

G₂

SMW2S-06
หลังการเคหะฯ

ลักษณะทางไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

