



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.ปบ. ๒๕๒๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายคณิต สุนทรธรรม

วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สค.ขึ้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับแต่งเสาไฟถนนเรียง... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	THU๐๔	๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับแต่งเสาไฟถนน บริเวณ ห้วย ขอย ๓๕ (กรณีเร่งด่วน)	จุดตัดเบรกโดย วิธีออนไลน์ กระเช้า	SMB๑๒S-๑๑ และปลายสาย	นายนพพร ฉัตรภิญญา คุปต์ โทร ๐๘-๕๑๗๙-๗๙๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉ้วนาง เขียนทอง ตำแหน่ง พ.บ. โทร ๐๘-๓๙๕๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

(นายคณิต สุนทรธรรม)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สค.ขึ้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิกเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สถานการณ์ภัยพิบัติภัยพิบัติ

อลทีเอ็กซ์


พจนการภัยพิบัติการ
โรงสูบน้ำนิคมฯ

ชุมชนนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
SMB12S-11

บ.ไทยนิคม
THS6S-05

Open THS3S-04

บ.ลองเท็กซ์

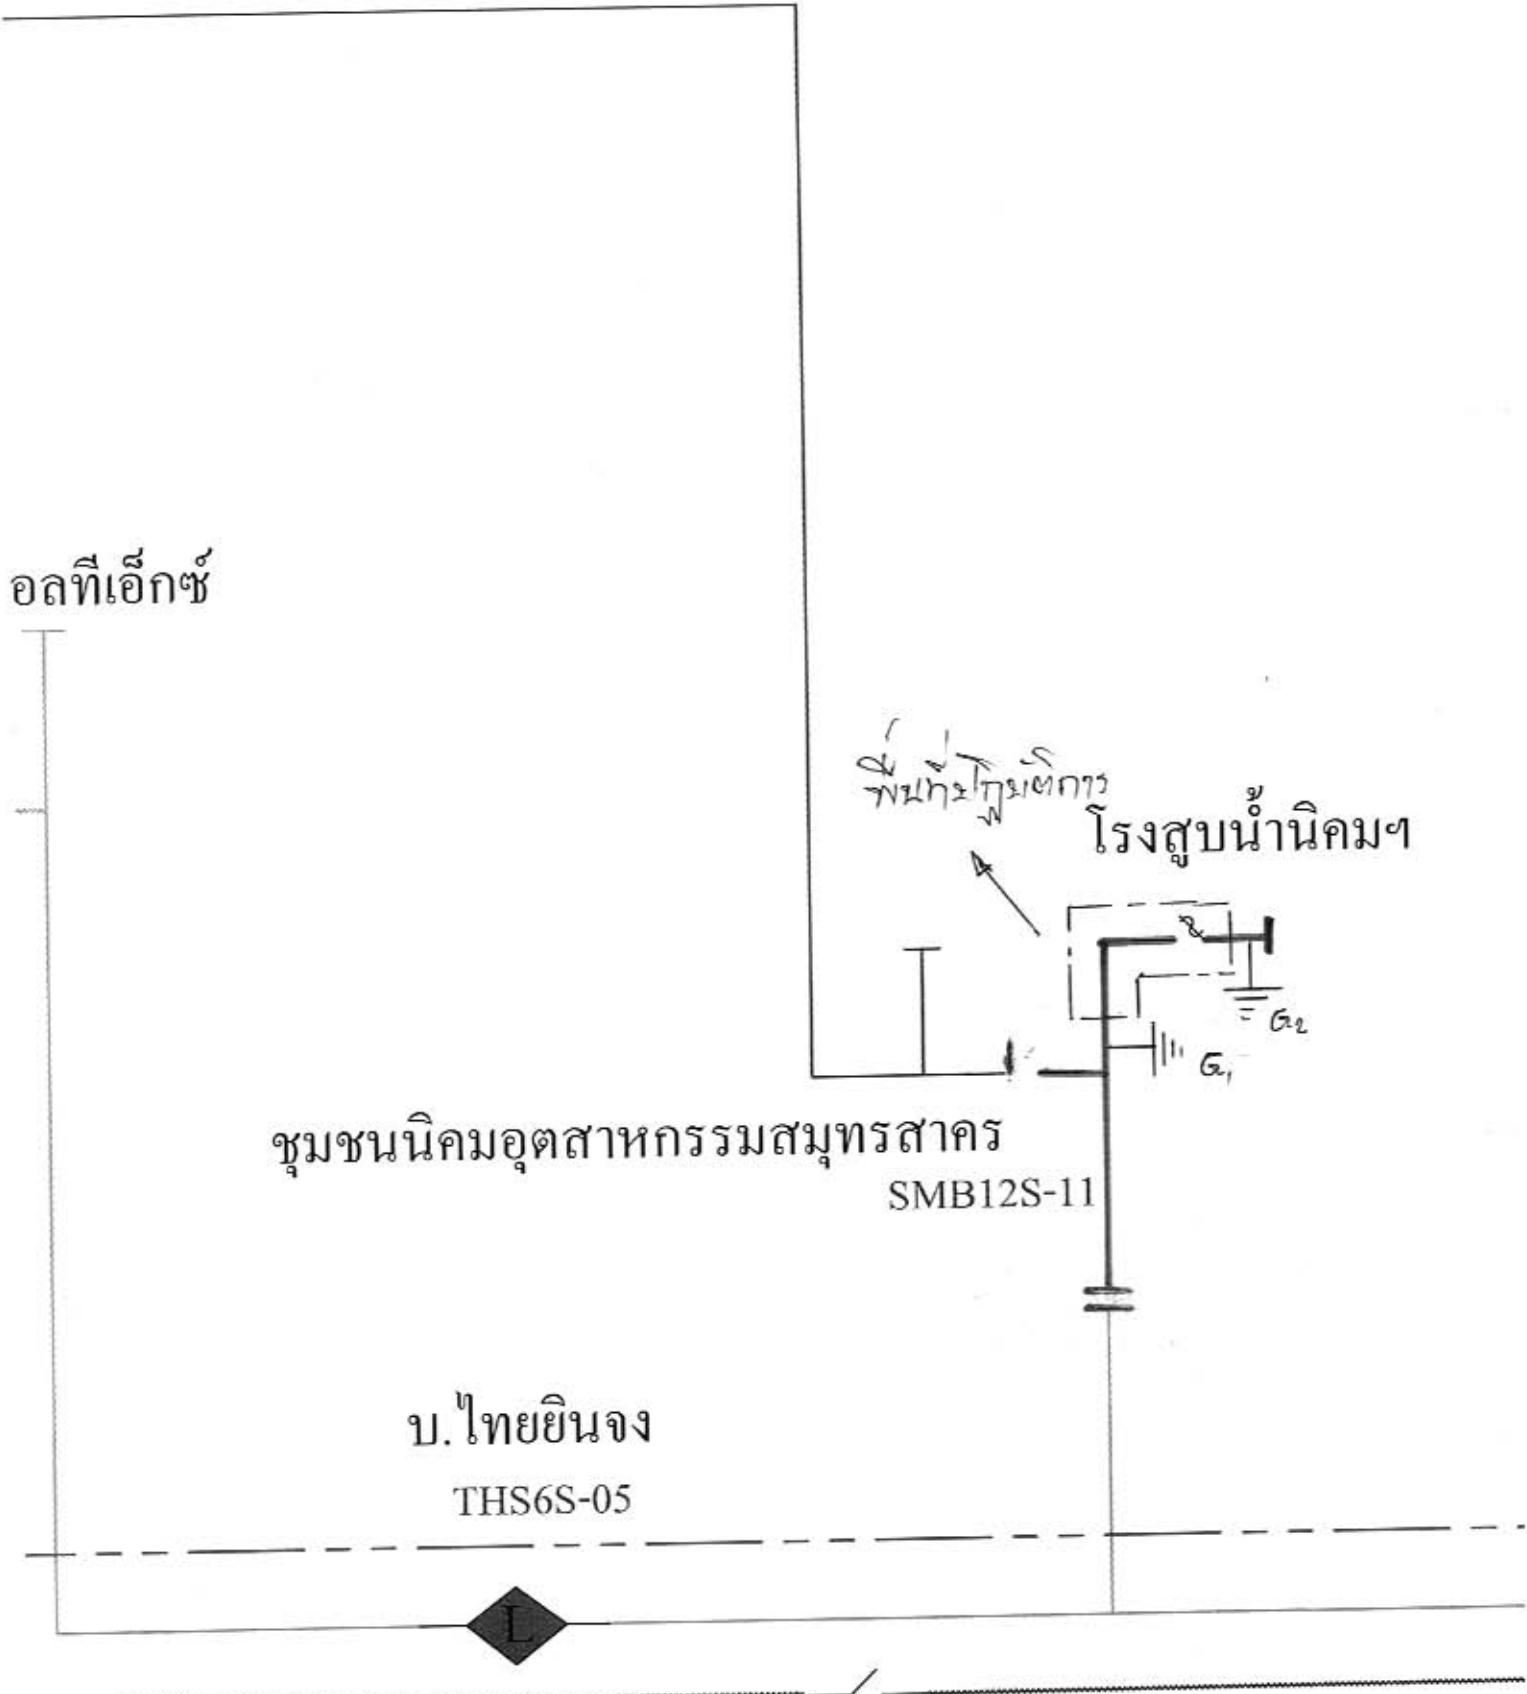

สถานการณ์ภัยพิบัติก่อนประชุม

