



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ น.๓.สค. (ป.บ.) ๙๐๒ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.น. (น.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก. กฟ.เจ. สค. ขึ้นด

ด้วยการไฟฟ้า จ.สุราษฎร์ธานี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้าง รั้วบมสายส่ง ๑๑๕.๕ เควี ..... ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิกัด | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ  | จาก  | ถึง                                       | ผู้ควบคุมงาน                          |
|-----|-------|--------------|-------------|----------|---|--|---|---------------------------------------|
| ๑.  | SMC๐๔ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ชุด กฟ.๒ พาดสาย OPGW ระบบสายส่ง ๑๑๕.๕ เควี บริเวณ ตั้งแต่ปากช.บ่อดิน ถึง สค.๙ | DIS ติดตั้ง<br>ชั่วคราว<br>บริเวณ บ.ไทย<br>สตีลโปรไฟล์ | KTB๕S-๐๕<br>ปากช.บ่อดิน                   | นายอนุยุทธ ชูโชติ<br>โทร ๐๘-๘๘๗๒-๕๖๔๕ |
| ๒   | SMC๐๔ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |   | DIS ติดตั้ง<br>ชั่วคราว<br>บริเวณ บ.ไทย<br>สตีลโปรไฟล์ | DIS ติดตั้ง<br>ชั่วคราวเลย<br>ปากช.บ่อดิน |                                       |
| ๓   | SMC๐๕ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |   | SMC๕S-๐๖   | KTB๕S-๐๘<br>ปากช.บ่อดิน                   |                                       |
| ๔   | SMC๐๕ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |   | SMC๕S-๐๖   | DIS ติดตั้ง<br>ชั่วคราวเลย<br>ปากช.บ่อดิน |                                       |
| ๕   | KTBo๑ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |   | KTB๕S-๑๐<br>บ.ยาริวาด                                  | KTB๕S-๐๘<br>ปากช.บ่อดิน                   |                                       |
| ๖   | KTBo๕ | ๓ มี.ค. ๖๒   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. |   | KTB๕S-๐๙<br>ปากช.เงิน<br>ประเสริฐ                      | KTB๕S-๐๕<br>ปากช.บ่อดิน                   |                                       |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ตั้งแต่ปากช.บ่อดิน ถึง ปากช.เงินประเสริฐ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทอง.....ตำแหน่ง.....ช.ผ.น.....โทร.....๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก. กฟ.เจ. สค. ขึ้นด

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



สถานีจ่ายไฟฟ้าก่อนปฎิบัติงาน

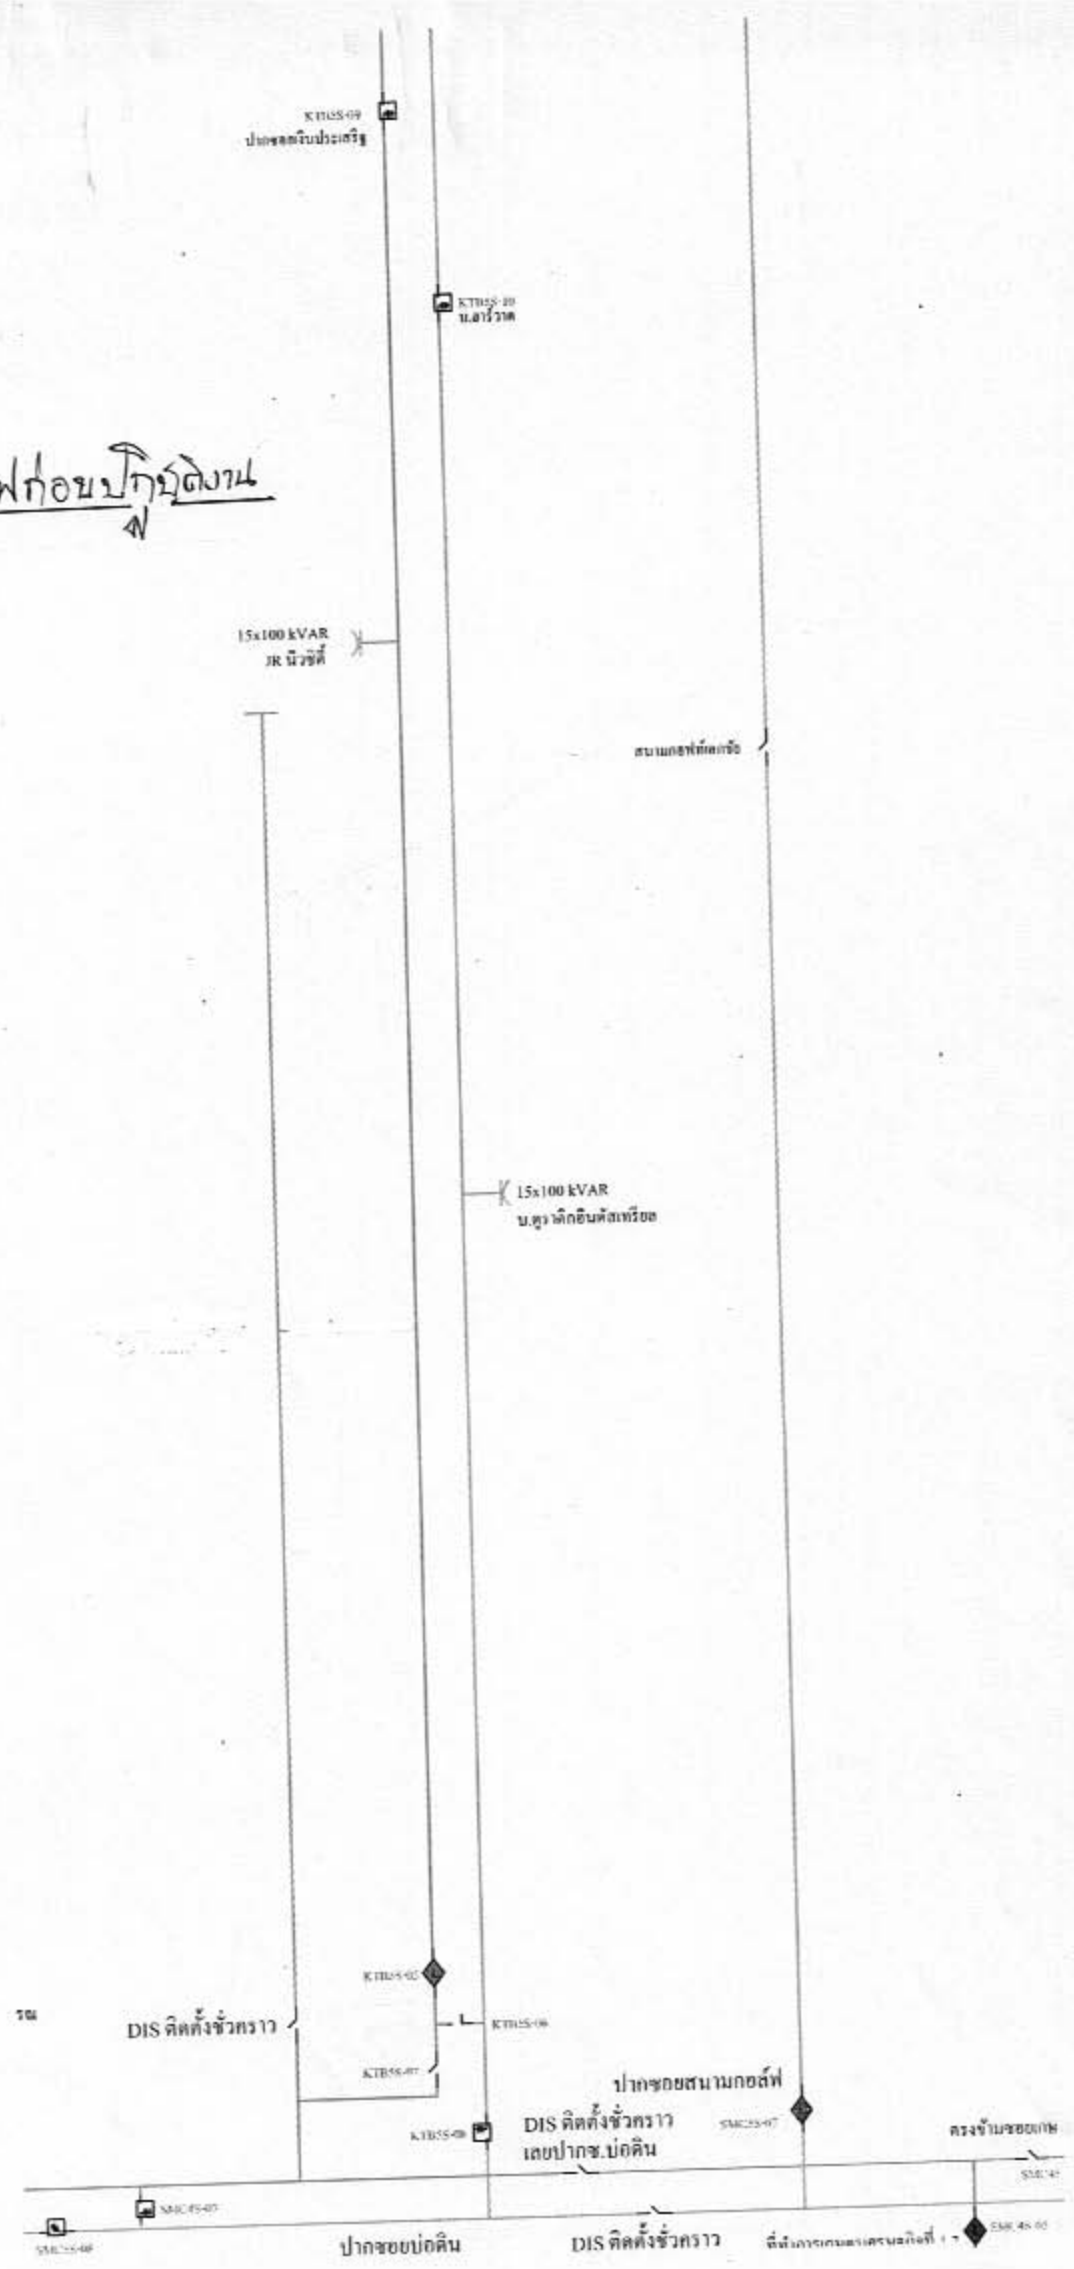

KTB55-09  
ปากช. บ่อคิน

KTB55-10  
บ. สุว

15x100 KVAR  
JR นวัตกรรม

สถานีจ่ายไฟฟ้า

15x100 KVAR  
บ.สุว ผลิตอินดัสทรีออยล์

KTB55-02

KTB55-06

KTB55-08

ปากช. บ่อคิน

DIS ติดตั้งชั่วคราว  
เสาปากช. บ่อคิน

SMC25-07

กรงรับสายดิน

SMC 40-00

704

ปากช. บ่อคิน

DIS ติดตั้งชั่วคราว

พื้นที่การเกษตรบริเวณหลังที่ 1-7

SMC25-40

SMC25-07

SMC 40-00