


แยกศูนย์ราชการ

ก่อนแยกศูนย์ราชการ

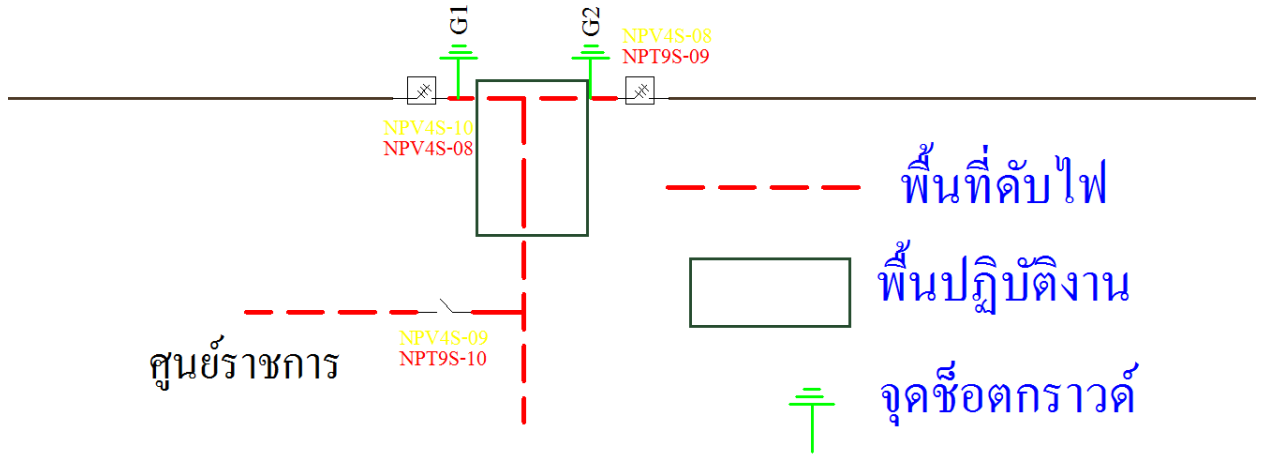

NPV4S-10
NPV4S-08

NPV4S-08
NPT9S-09

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดเชื่อมต่อกราวด์

ศูนย์ราชการ

NPV4S-09
NPT9S-10