



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๓๓๘๓
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า จังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กว.ญจนบุรี.๑ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|--|---|------------------------------|--------------------------------|
| ๑ | ๓ กจ. | ๓๑ ต.ค.๖๒ | ๐๘.๐๐ น | ๑๗.๐๐ น | ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. ปักเสาต่อสตัด บ้านลาดทอง | Dis ชั่วคราว บ้านลาดทอง (รศทพธธานี) | Dis ชั่วคราว วัดถ้ำขุนแผน | นายสุวิต จำปาลี 098-2631489 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านลาดทอง มีตรงข้ามราชภัฏกาญจนบุรี...

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง พชง.๖ ผ.ปบ โทร ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนคร กว่างขวาง)

ตำแหน่ง รักษากาแทน ผจก.กฟผ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

๒9 ต.ค ๒๐๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ส่งสารบรรณ ให้กรรมการนิสิต

แผน กปบ

เลข


วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒

เวลา 10.31 น.

แผนผังดับไฟวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.



จุด Short Ground แก้ไฟ กง.

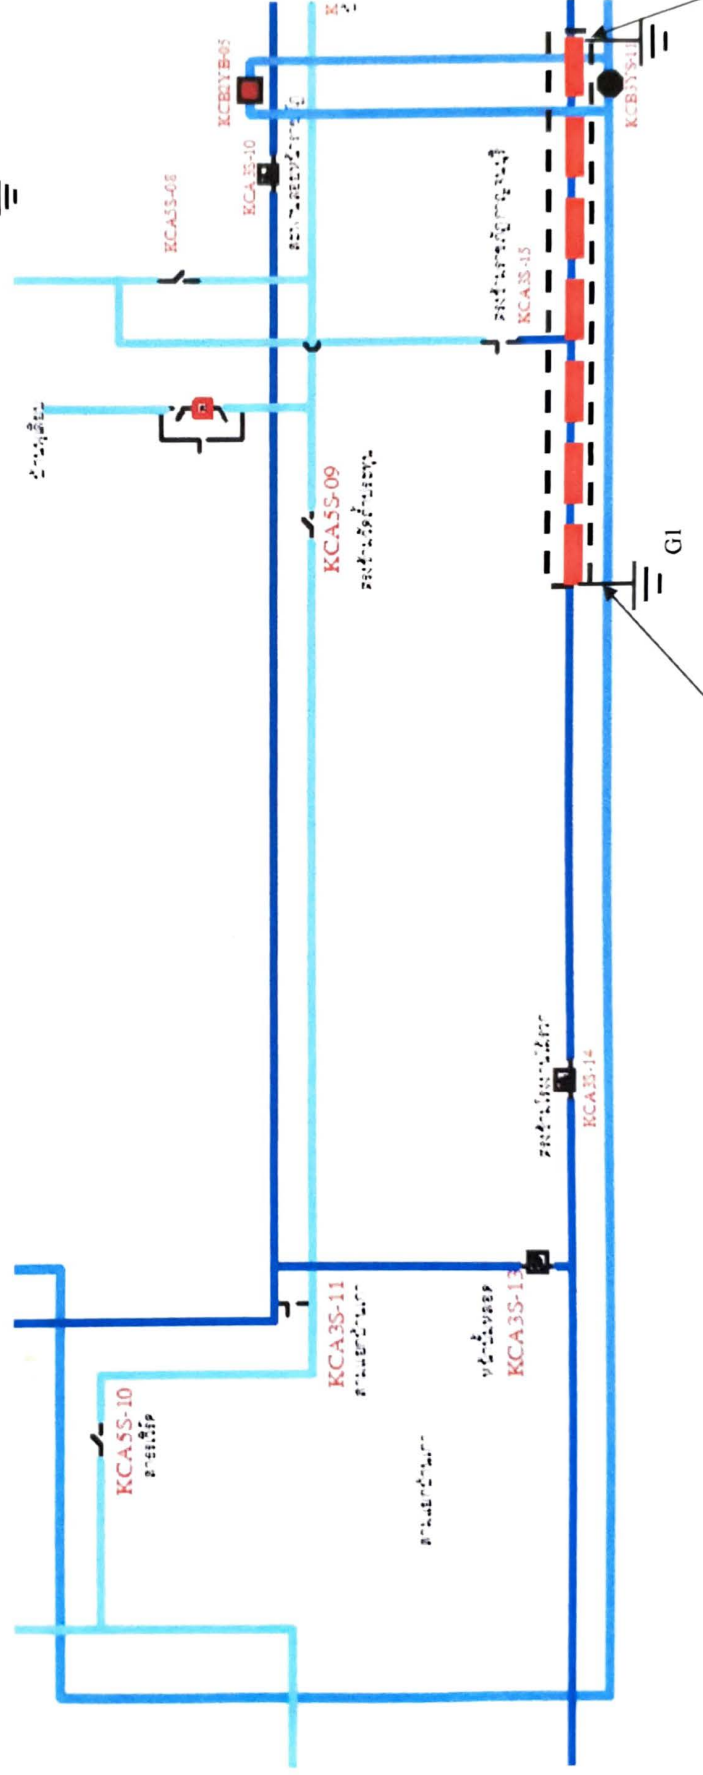

Dis ชั่วคราว
วัดถ้ำขุนแผน

Dis ชั่วคราว

บ้านลาดทอง(วัดทิพย์ธานี)

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควีใต้ไลน์๑๑๕เควีสถานีกาญจนบุรี๓ถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควใหญ่ ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรีWBS. P-SEZ๐๒.๐-I-KCID๐.๐๐๐๗ อนุมัติเลขที่ก.๓กวว.(วร.)๑๐๒๘/๖๑๑๖.๒๖.๐๗.๒๐๑๘
ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.ปักเสา ขนาด๑๒.๒๐ม.เข็มไลน์จำนวน ๒๓ ต้น ถอนเสาขนาด ๑๒ ม.จำนวน๔ ต้น วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .วันพฤหัสบดีที่๓๑ ตุลาคม๒๕๖๒.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ...ผกส.กฟง.กจ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายนคร กว่างขวาง.....

ตำแหน่ง.....รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผกส.กฟง.กาญจนบุรี..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑๑๘๒๘๘๖๔.....

ช่างผู้คุมงานหลักนายสุวิธ จำปาลี.....

ตำแหน่ง.....ชผ.กส.กฟง.กจ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๘-๒๖๓๑๔๘๘.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.. ชุดก่อสร้าง (ผู้รับเหมา)

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายชนะ พานิช.....ตำแหน่ง.ชผ.ปบ.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๒๒๗๑๕๖๓๖.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องกาญจนบุรี.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกรวดชั่วคราวจุดที่๑.....ผู้รับผิดชอบ.....ชุดงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องกาญจนบุรี
จุดที่๒ผู้รับผิดชอบ.....ชุดงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้องกาญจนบุรี.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่...ก.๓ กจ.(กส.) /๒๕๖๒ โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่...ก.๓ กจ.(กส.) /๒๕๖๒ ลว.๒๒๓ค.๒๕๖๒.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นางสาวบุษบา คูหาสันติกกาญจน์ นทน.(จป).....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน...๓.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....

จัดประชุมแล้ว

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ๒.....ชุดงานที่เกี่ยวข้อง.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่...๒๕ ตุลาคม๒๕๖๒..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....