



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.ต.สพท.(กป.) ๒๗๐ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ . ส.ก.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง . อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง . ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้ทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ SF-๖ ทะเลบก ตามแผนผัง
สังเขปแบบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F5 (สพท.2)	19 ก.ค.62	09.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ บ้านหนองบวบหอม	TKK3S-03	DIS ชั่วคราว หนอง บวบหอม	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๑๕๖๖๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองบวบหอม - DIS ชั่วคราว หนองบวบหอม..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ท.ม.กบ.....โทร๐๘๑-๙๔๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น
แผนผังแบบ..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 19 ก.ค. เวลา 09.00-17.00 น.

บริเวณ บ้านหนองบัวหอม

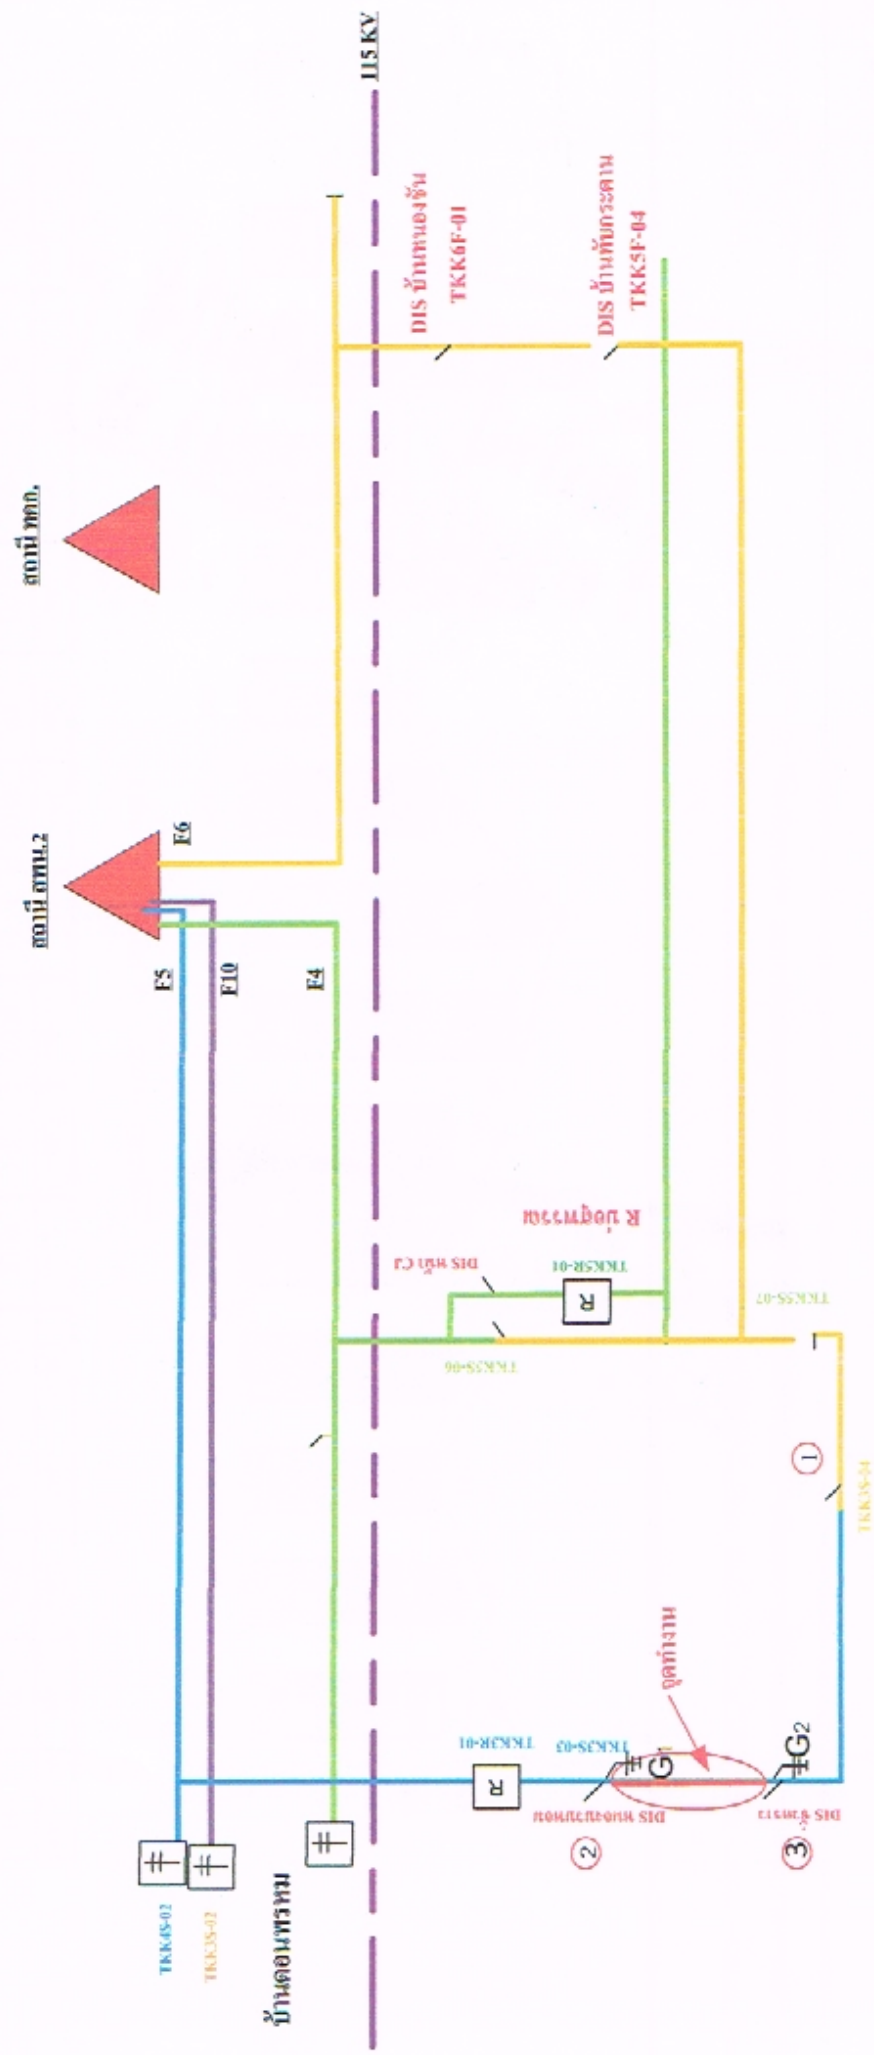

ดับ DIS บ้านหนองบัวหอม

- 1.ดับ DIS บ้านหนองบัวหอม
- 2.ปลด DIS บ้านหนองบัวหอม TKK3S-03 ๐๓ก
- 3.ปลด DIS ชั่วคราว มหนองบัวหอม ๐๓ก
- 3.จัดการวัด หัว-ท้าย
- 4.ยกผ่านชั้น ท่างาม