



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต ภาณุจนะ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK04	๒๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณม.๑ ต.ห้วยเหนือ	TMK04S-04 และ TMK04S-05	DIS ชั่วคราว หน้าหมู่บ้าน วันเพ็ญ	นาย ไมตรี เอ็นนุ่ม โทร ๐๘๙-๐๓๑๘๑๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๑ ต.ห้วยเหนือ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัต ภาณุจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น


แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ปฏิบัติงานวันที่ 27 พ.ย. 2562
เวลา 8.00 - 17.00 น.

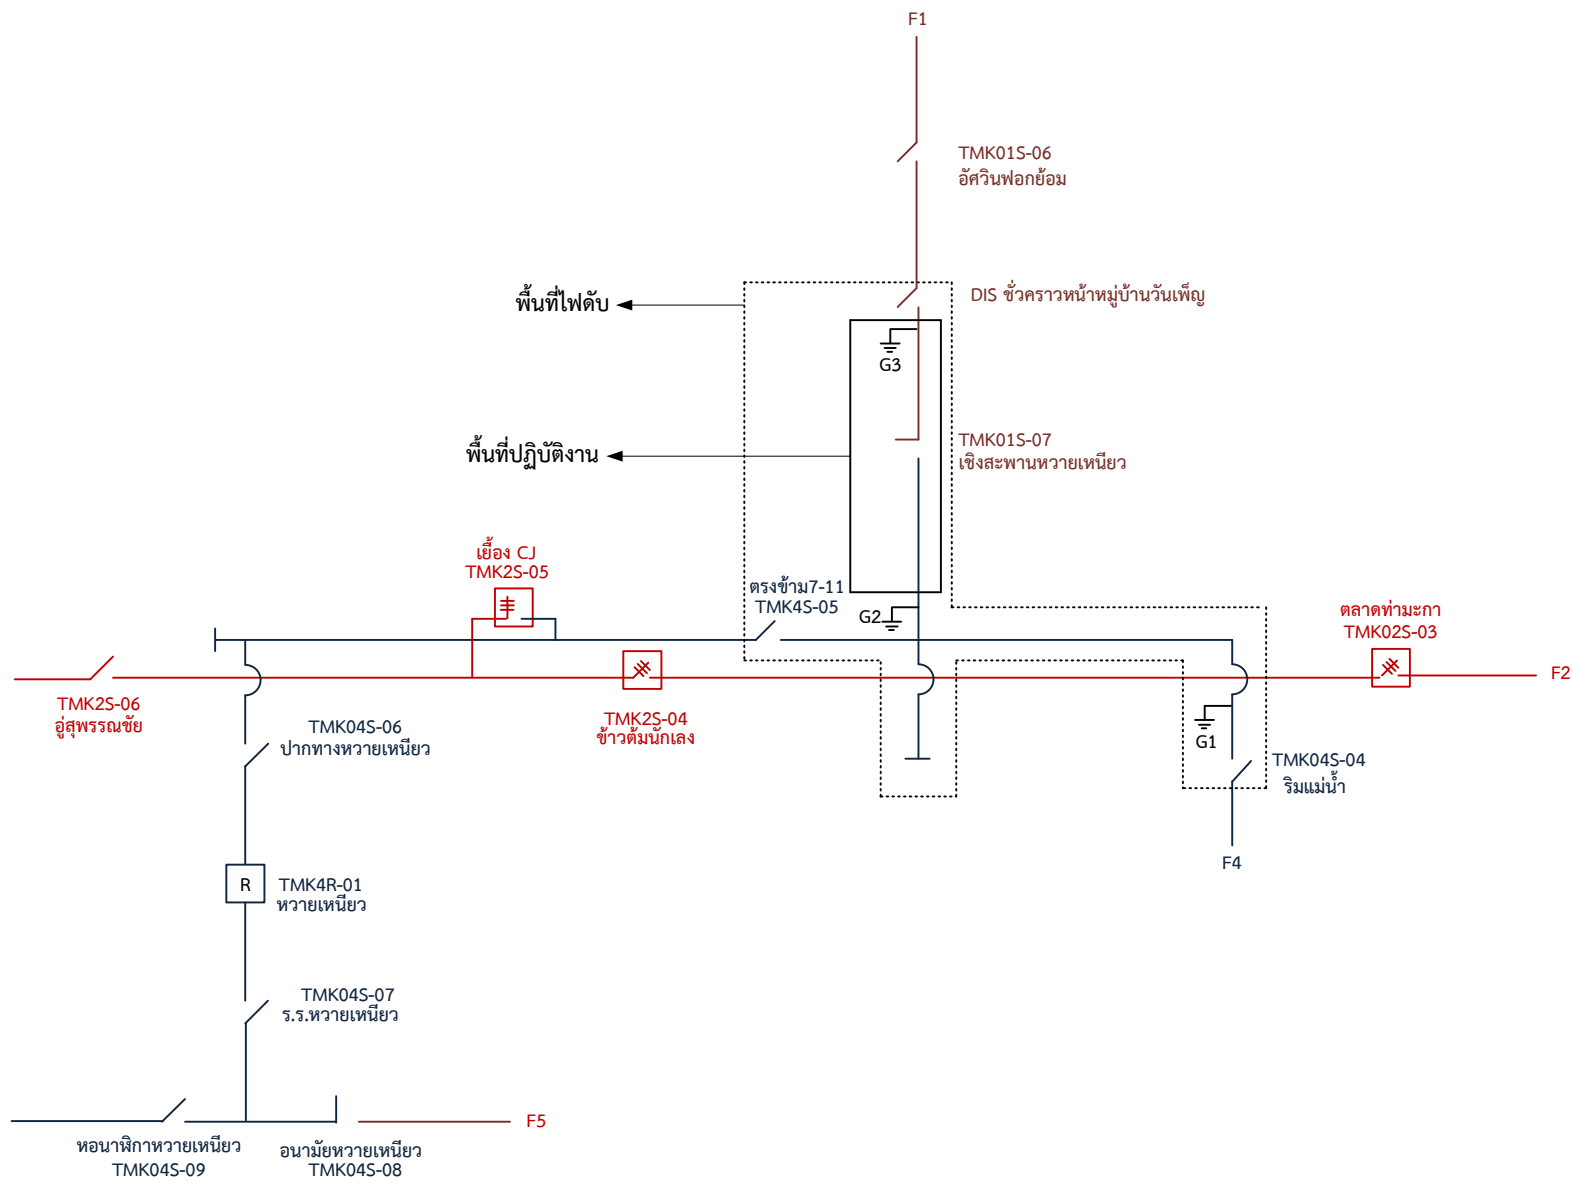

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน	โรงเรียน ร.ศ. พานทอง - ๓ - อ. อัมพวา		
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	ร.ศ. พานทอง - ๓ - หมู่บ้าน อัมพวา		
วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน	27 พ.ย. 62	เริ่มเวลา	8.00
		จ่ายไฟคืนเวลา	17.00
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผ.บ. ก.ฟ.อ. ๑๖๖		
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)			
ชื่อ	นาย วรวิทย์ อัครวิทย์		
ตำแหน่ง	ร.จก. (๗) / ชจก. (ท) / ผชน. / วิศวกร / หน. / ชม.		
เบอร์โทรศัพท์มือถือ			
ชื่อเรียกขานทางวิทยุ	จ.๗-๓ 02		
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก	นาย ชาญสิทธิ์ อึ้งรัมย์		
ตำแหน่ง	พร.๖ ผ.บ.		
เบอร์โทรศัพท์มือถือ	083-3161131		
ชื่อเรียกขานทางวิทยุ			
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว	กฟอ. ๓		
๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า	ผ.บ. ก.ฟ.อ. ๑๖๖		
๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑	จุดที่ ๑	จุดที่ ๒	จุดที่ ๓
	ร.ศ. พานทอง - ๓	ผ.บ. ก.ฟ.อ. ๑๖๖	ร.ศ. อัมพวา
ผู้รับผิดชอบ	นาย ชาญสิทธิ์ อึ้งรัมย์	นาย ชาญสิทธิ์ อึ้งรัมย์	นาย ชาญสิทธิ์ อึ้งรัมย์
๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่	พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ		
๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่	พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ		
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ	นาย ชาญสิทธิ์ อึ้งรัมย์		
๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง	<input type="checkbox"/> มีข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....		
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง			
๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน			
ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล	จัดในวันที 27 พ.ย. 62		
<input type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....	สถานที่ประชุม.....		
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม			
๘. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่			
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล	จัดในวันที 29 พ.ย. 62		
<input type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่.....	รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง.....		

C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า