



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๐๓๕ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงษ์ทันจุก  
ชื่อผู้ส่ง นายณตวินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ให้บริษัทปักเสาเข็ม ปักเสาเข็มหน้า วัดดงตาล ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6	29 ม.ค.62 30 ม.ค.62	09.00	- 16.30	เปิด DDE รื้อสายแรงสูง เพื่อให้บริษัทปักเสาเข็ม ทำงานหน้าวัดดงตาล	จุดตัด DDE	รีโครเซอร์ SPN2R-01	นายอุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง โทร.๐๘๑-๑๗๘๓๐๒๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณจุดทำงาน หม้อแปลงขลประมวล และหม้อแปลงประปาเทศบาลสองพี่น้อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงส์โต ตำแหน่ง อ.ก.ปบ. โทร๐๘๑-๘๘๑๑๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณตวินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 09.00 น.

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 16.30 น.

## บริเวณ รือสายแรงสูงหน้าวัดคงตาล ช่าง R วัดคงตาล SPN2R-01

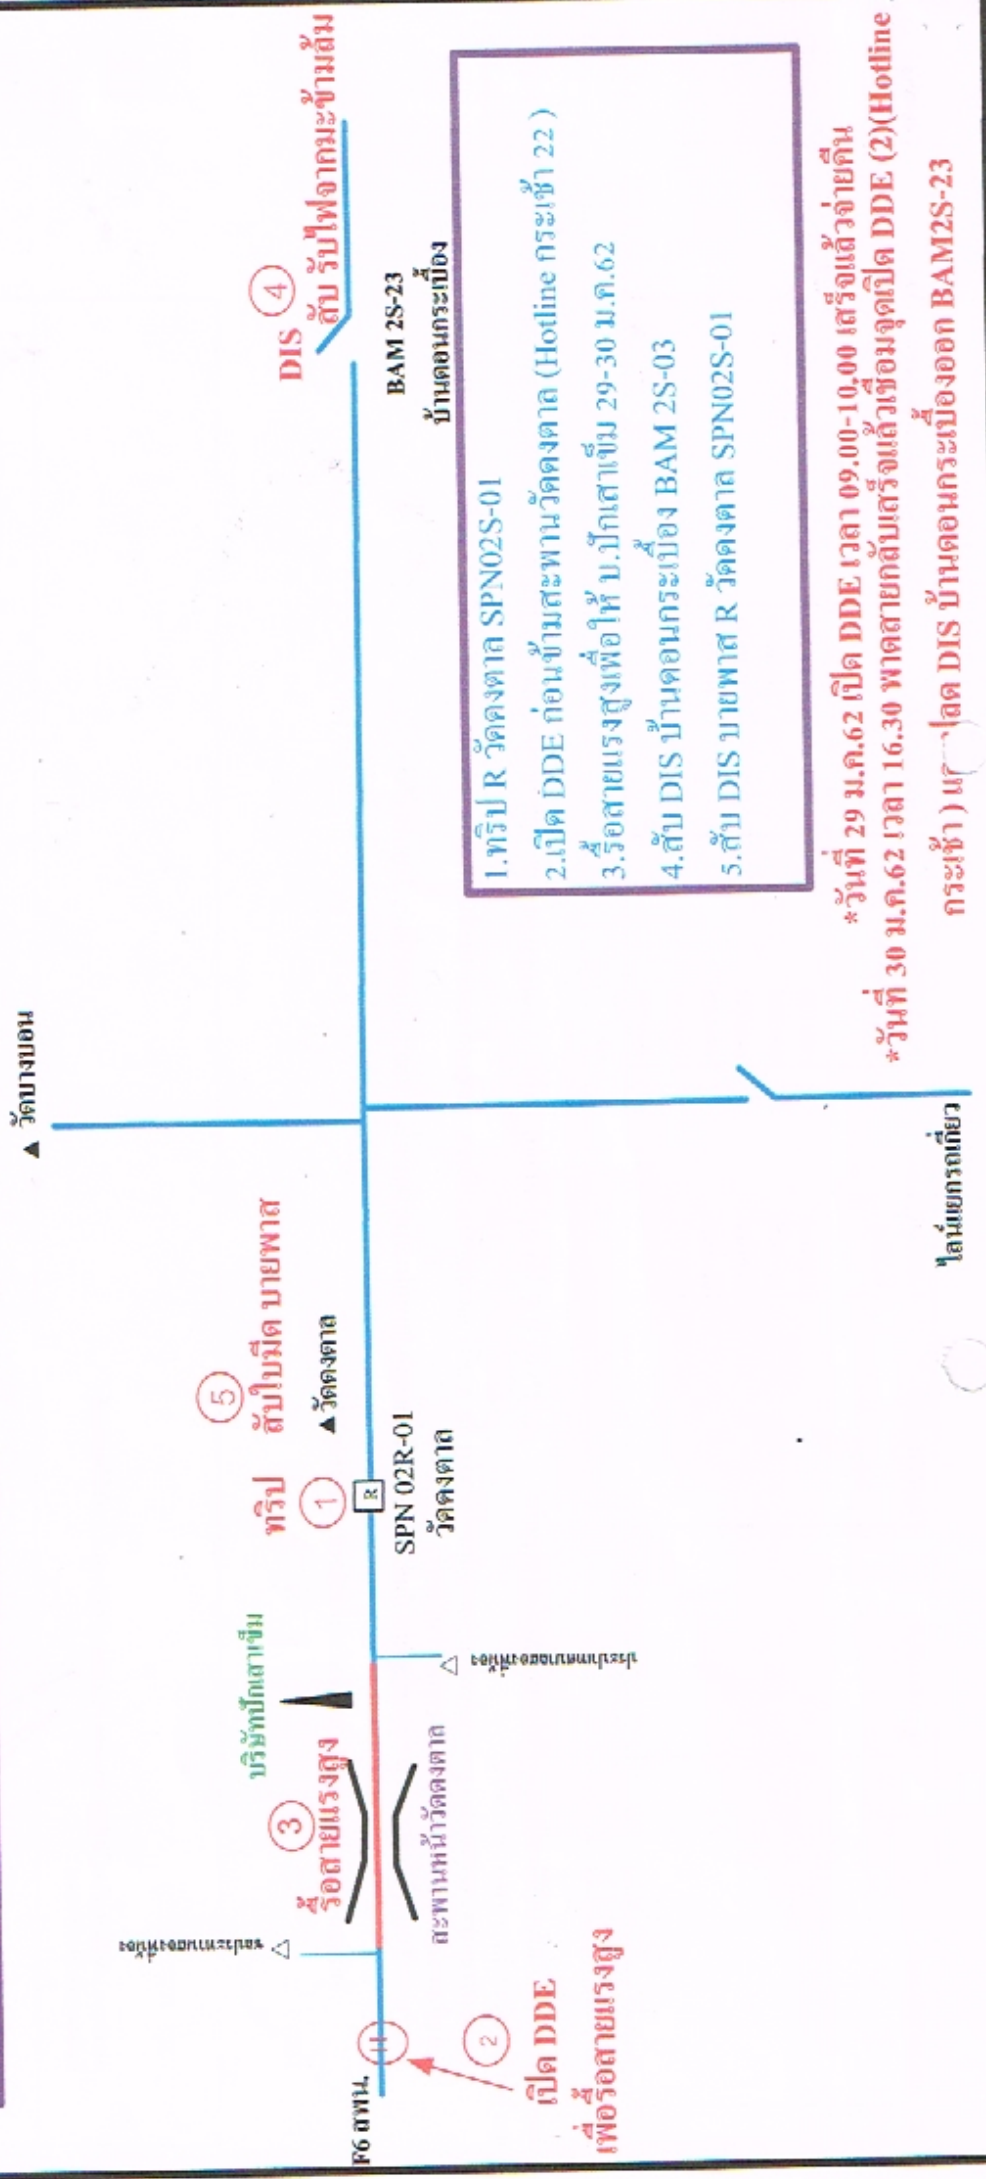

1. ทริป R วัดคงตาล SPN02S-01
2. เปิด DDE ก่อนข้ามสะพานวัดคงตาล (Hotline กระเช้า 22 )
3. รือสายแรงสูงเพื่อ ให้ บ. บีกเส้าเข้ม 29-30 ม.ค.62
4. สับ DIS บ้านดอนกระเบื้อง BAM 2S-03
5. สับ DIS บายพาส R วัดคงตาล SPN02S-01

\*วันที่ 29 ม.ค.62 เปิด DDE เวลา 09.00-10.00 เสร็จแล้วจ่ายคืน  
 \*วันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 16.30 พาดสายกลับเสร็จแล้วเชื่อมจุดเปิด DDE (2)(Hotline กระเช้า ) และ ปิด DIS บ้านดอนกระเบื้องออก BAM2S-23

เปิด DDE เพื่อรือสายแรงสูง

