



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ ทภ.- ๓/๖๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายมนัส ไทศาลย์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทอ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๕	๒๕ ส.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	-ส/ป เสาชาร์ต -แก้ไขเสาเอนเอียง	-VLA ๐๕S-๐๘ ป้องตำรวจ สามแยกด่านเจดีย์ -VLA๔S-๑๗ แยกด่านเจดีย์สามองค์	สุดระบบจำหน่าย พระยาตองชู	นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร โทร. ๐๘๙-๒๐๓๘๘๗๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รับผลกระทบ ม.๘, ม.๙ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และพระยาตองชู รวมจำนวน ๖๐๐ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย รื่นประเสริฐ ตำแหน่ง ทผ.กบ.กฟส.ทอ. โทร. ๐๘๙-๕๔๗-๖๗๙๕ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชาร์ต ผคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชาร์ต ๑.๒ ไม่มีโอกาสชาร์ต
- ไม่มีเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายมนัส ไทศาลย์)

ตำแหน่ง ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ _____
- พนักงานศูนย์ฯ นาย _____ ประสานงานการขอตัดไฟกับ _____

(_____)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. _____

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง _____ แผ่น

แผนผังแนบ _____ แผ่น

ผจฟ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผังดับไฟข้อมแซมระบบจำหน่าย 22 เควี สามแยกด้านเจดีย์สามองค์ กฟย.สขบ. วันที่ 28 สิงหาคม 2562

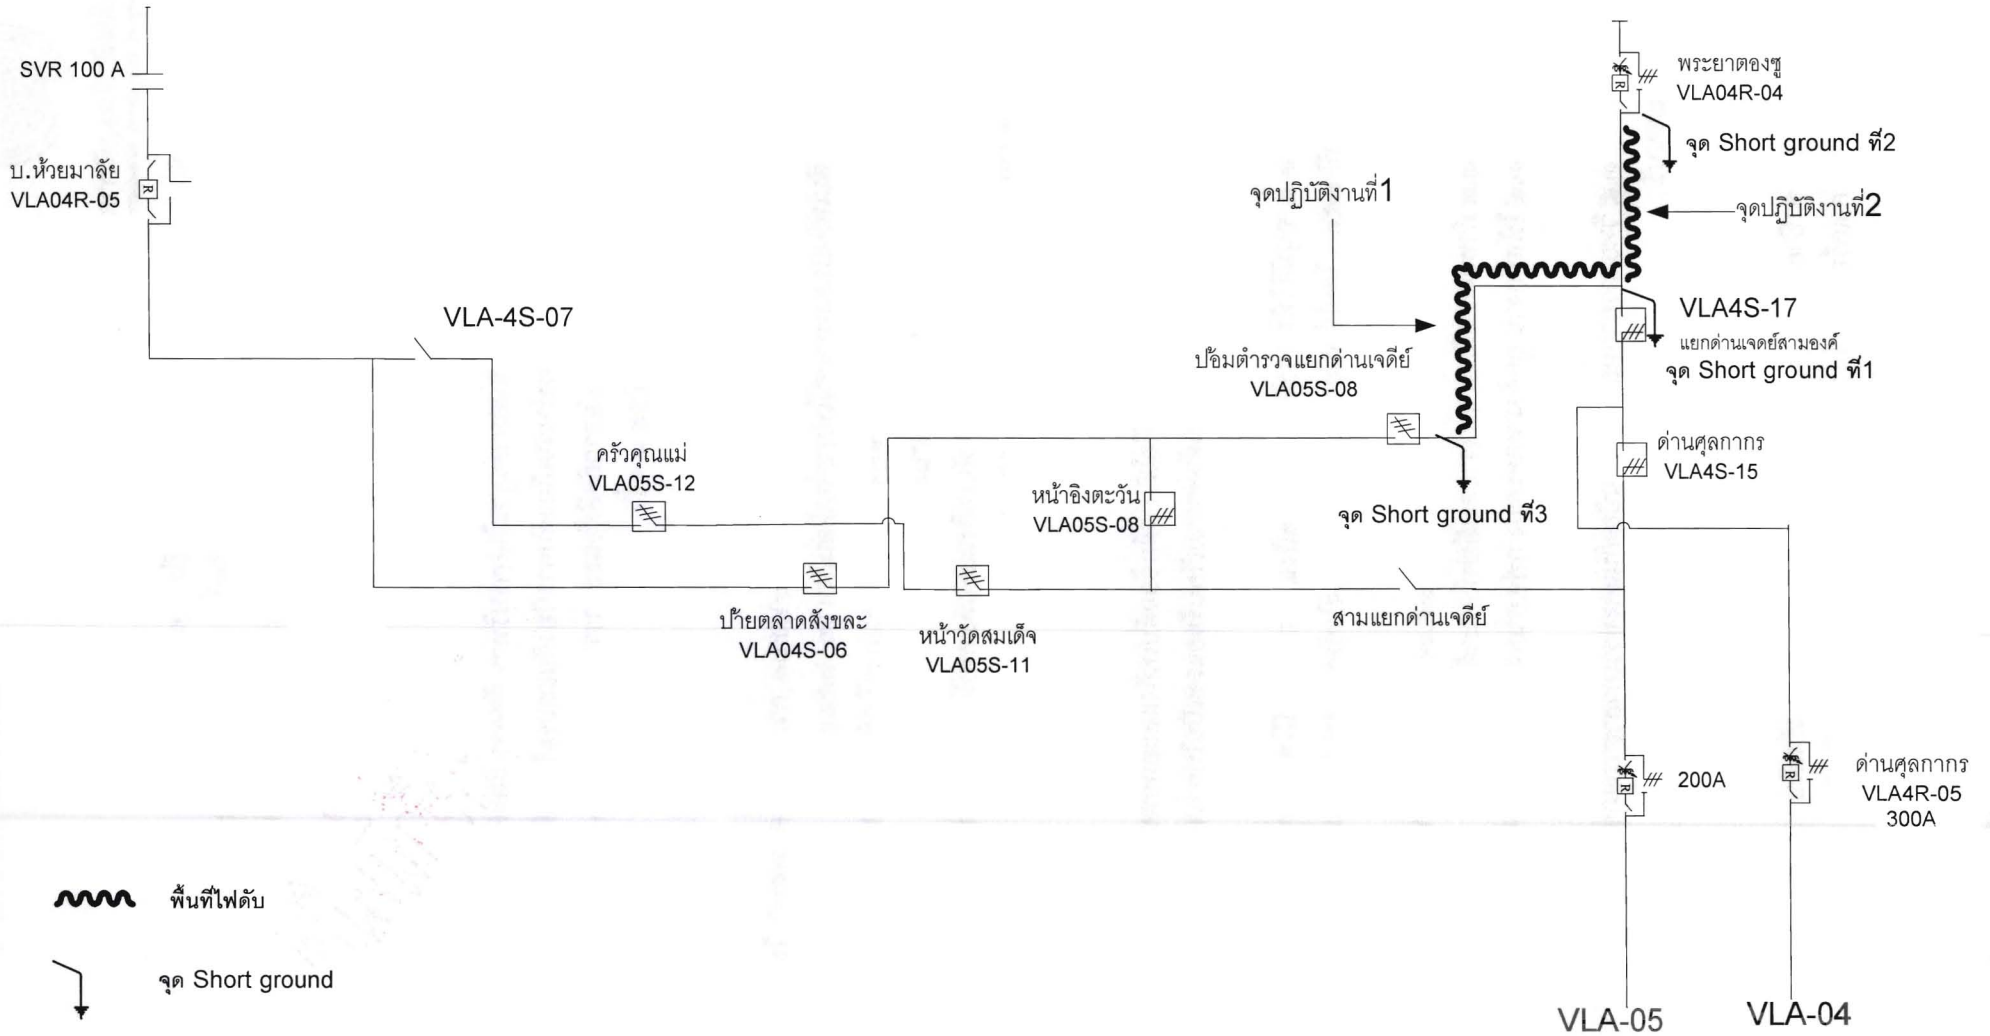

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานซ่อมแซมระบบจำหน่ายบริเวณสามแยกด่านเจดีย์สามองค์.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....บริเวณแยกด่านเจดีย์สามองค์.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักผกป.กฟส.ทก.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายสมชาย รื่นประเสริฐ.....
ตำแหน่ง.....หม.กป.กฟส.ทก..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๙-๕๕๗๖๗๙๕.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....
ตำแหน่ง.....พง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓๖๒๘๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
ชื่อนายสมชาย รื่นประเสริฐ.....ตำแหน่ง.....หม.กป.กฟส.ทก...เบอร์โทรศัพท์๐๘๙-๕๕๗๖๗๙๕.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้ากพย.สังขละบุรี.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑..... หลัง VLA๕S-๑๗.....ผู้รับผิดชอบ.....นายสุราษฎร์ มีเดช.....
จุดที่๒ หลัง VLA๕S-๐๘.....ผู้รับผิดชอบ.....นายธีรยุทธ สังข์ทอง.....
จุดที่๓.....ก่อน VLA๕R-๐๔.....ผู้รับผิดชอบ.....นายสุราษฎร์ มีเดช.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน...๒๐๐...ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....จัดประชุมหน้างาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....Safety talk หน้างาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ
เลขที่ ก.๓ ทภ.- วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างถึง

เรียน ผจก./ผ.กบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามแผนบำรุงรักษาระบบจำหน่าย Patrol man ได้พบจุดเสี่ยง ๒ จุด บริเวณสามแยกด่านเจดีย์สามองค์เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑.เปลี่ยนเสาขั้วรถบริเวณหลัง VLA๔S-๑๗ แยกด่านเจดีย์สามองค์.....
๒.แก้ไขเสาเอนเอียงบริเวณตรงข้าม PTT สามแยกด่าน.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒.....

ตั้งแต่ เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๐๐.....น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อน

กำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้

ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการ

๑. แจ้งศูนย์จ่ายไฟทำแผนสวิทชิง
๒. ชีตกราวด์จุดที่ ๑ หลัง VLA๔S-๑๗ แยกด่านเจดีย์สามองค์
๓. ชีตกราวด์จุดที่ ๒ ก่อน VLA๔S สามแยกด่านเจดีย์
๔. ชีตกราวด์จุดที่ ๔ ก่อน VLA๔R-๐๔พระยาตองซู

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(...นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร...)

พชง.๕ ผกบ.กฟส.ทภ

อนุมัติ ตามเสนอ

(นายมนัส ไพศาลย์)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.ทภ

16 ส.ค. ๖๒

16 ส.ค. ๖๒