



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.) 860./2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมมติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 6 มิ.ย. 2565

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางนวช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ ม.8 ต.หนองโพธิ์ (บ้านลำพันบอง) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	18 มิ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DBA1S-10 บ้าน ใหม่ไร่อ้อย	DIS ชั่วคราวป้อม ตำรวจลำพันบอง	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.8 ต.หนองโพธิ์(บ้านลำพันบอง).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวนรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง.....ชม.ปบ.....โทร. 080-847-6904.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมมติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อการปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA01 บริเวณ SF6 DBA1S-10 บ้านใหม่ไร่อ้อย ถึง DISชั่วคราวป้อมตำรวจลำพันบอง
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

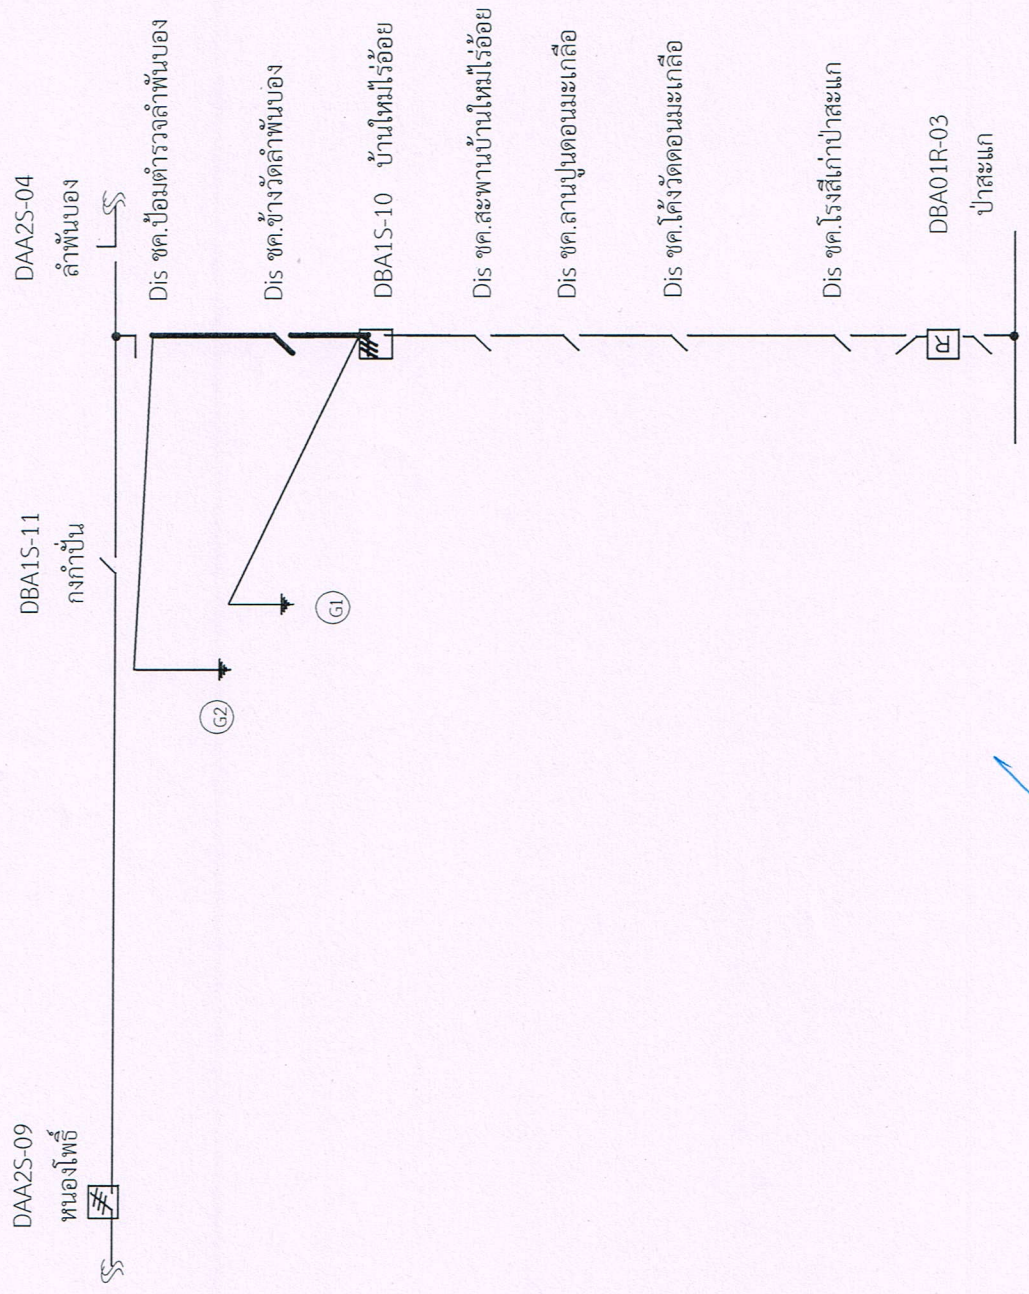

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
หมายเหตุ  บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

6 มิ.ย. 65