



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปส.) /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่
ตำแหน่ง ออก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า...สายส่ง ตั้งแต่ LBS_ATB2YS-07 ถึง
ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้
สฟ.อ่างทอง๒(กฟก.๑)

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๗ ก.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐น.	๑๕.๓๐ น.	ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผบส. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการแก้ไข Hook,Clevis ลูกถ้วย ๕๒-๓บิต เบี้ยวเอียง ต้นเสาที่ ๓๒๑ (ถนน เลี่ยงเมืองคลองหนองจิก โพธิ์ พระยา จ.สุพรรณบุรี โดย ขอตัดไฟสายส่งตั้งแต่ LBS_ATB2YS-07 ถึง สฟ. อ่างทอง๒(กฟก.๑)	LBS_ ATB2YS-07	สฟ.อ่างทอง ๒ (กฟก.๑)	นายอนุชา คำสีดา ๐๙๗-๑๙๗๓๓๗๙๙
หมายเหตุ:								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อนายอนุชา คำสีดา... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... โทร.....๐๙๗-๑๙๗๓๓๗๙๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน ออก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

ลงชื่อ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ชั้นตอนสวิตซ์.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

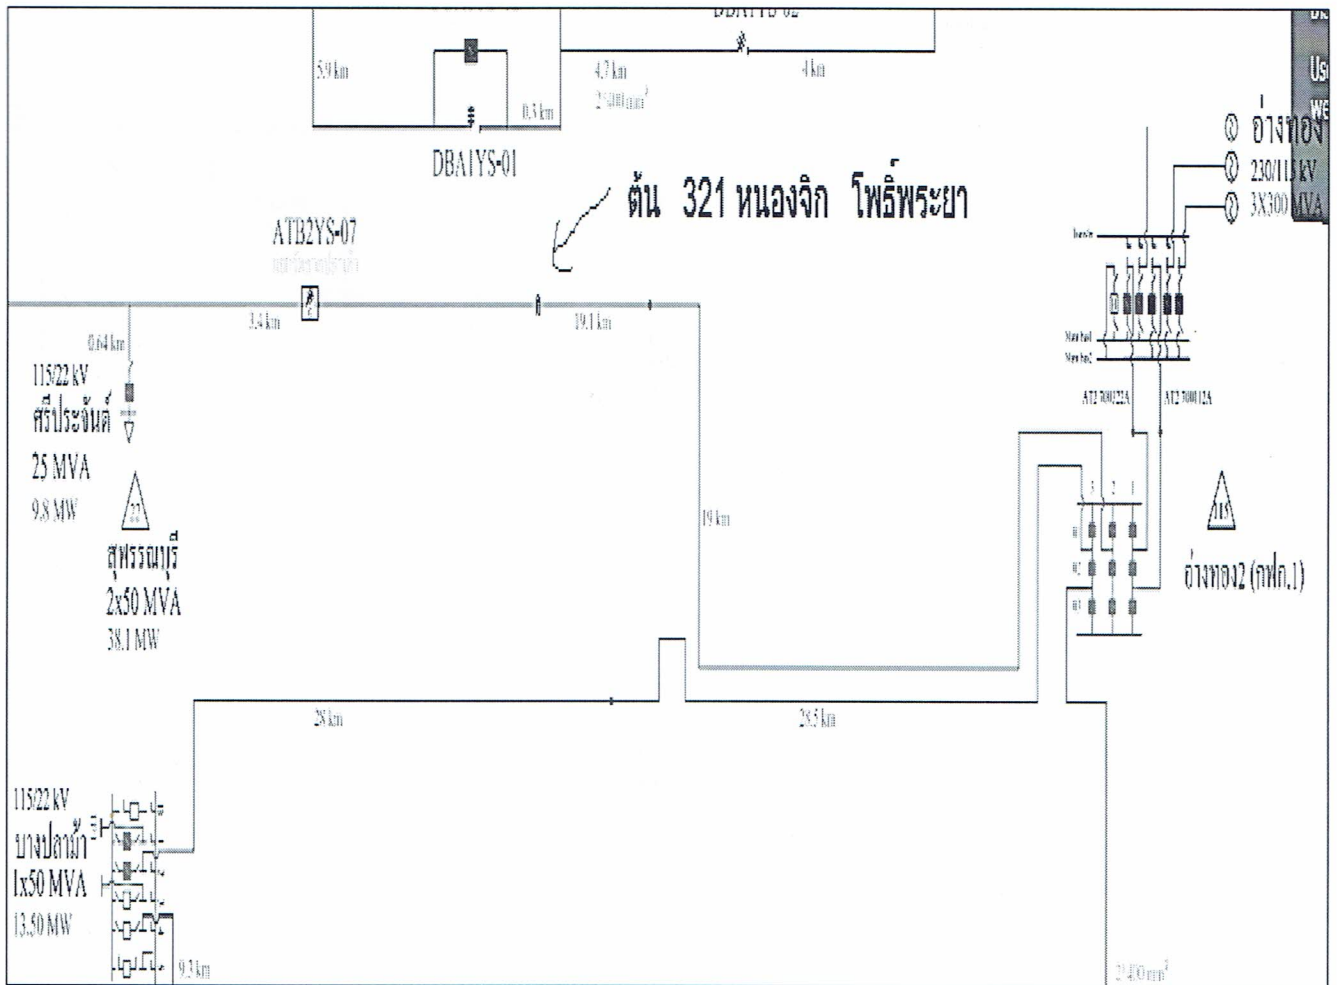



สถานี-วงจร: DOA-03YB01

จาก-ถึง: สฟ.ดอนเจดีย์ - วัดลาดตาล

หมายเลขเสา/สถานที่: No.321 / ถนนเลี้ยวเมืองคลอง
หนองจิก

ลักษณะผิดปกติ: อุปกรณ์จับยึดลูกถ้วยกระเบื้อง ชำรุด/
หลุด เช่น Hook, Clevis

อื่นๆ:

แก้ไขภายใน: 2019-07-12 12:03:55





