



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปน.) 2106 วันที่ 5.พ.ย. 2562
 ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)
 ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วยการไฟฟ้า อ่าวแถวเดิมบางนางนวล จะขอตัดจ่ายไฟ เพื่อปรับปรุง ระบบจำหน่าย 22 เครือ สถานีไฟฟ้า เดิมบางนางนวล ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DISชั่วคราวหน้า อนามัยนางบวช	DISชั่วคราวตรง ข้ามบ้มีเอสโซ่	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
2	DBA02	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	16.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DISชั่วคราวตรง ข้ามบ้มี เอสโซ่	DISชั่วคราว คริสจักรพร ประสาท	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
3	DBA03	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DIS DBA3S-01 หน้าสถานีเดิมบาง	DIS DBA3S-02 บ้านบางแอก	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737
4	DBA04	วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย	DIS DBA4S-01 หน้าสถานีเดิมบาง	DISชั่วคราวเตนท์รถ	นายสุทธิ นิยมธรรม โทร 086-058-9737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....ม.๑.๔.ต.นางนวล.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรกริช สว่างไสว.... ตำแหน่ง พทง.6.ผ.ปน..... โทร. 081-661-5559..035515998

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง.)

ตำแหน่ง...รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

หม.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ.ดบ.

อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผ่นที่ 2

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

Dis ชั่วคราว อเนกนงบางวช Dis ชั่วคราว ตรงข้ามปั้ม เอสโซ่

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

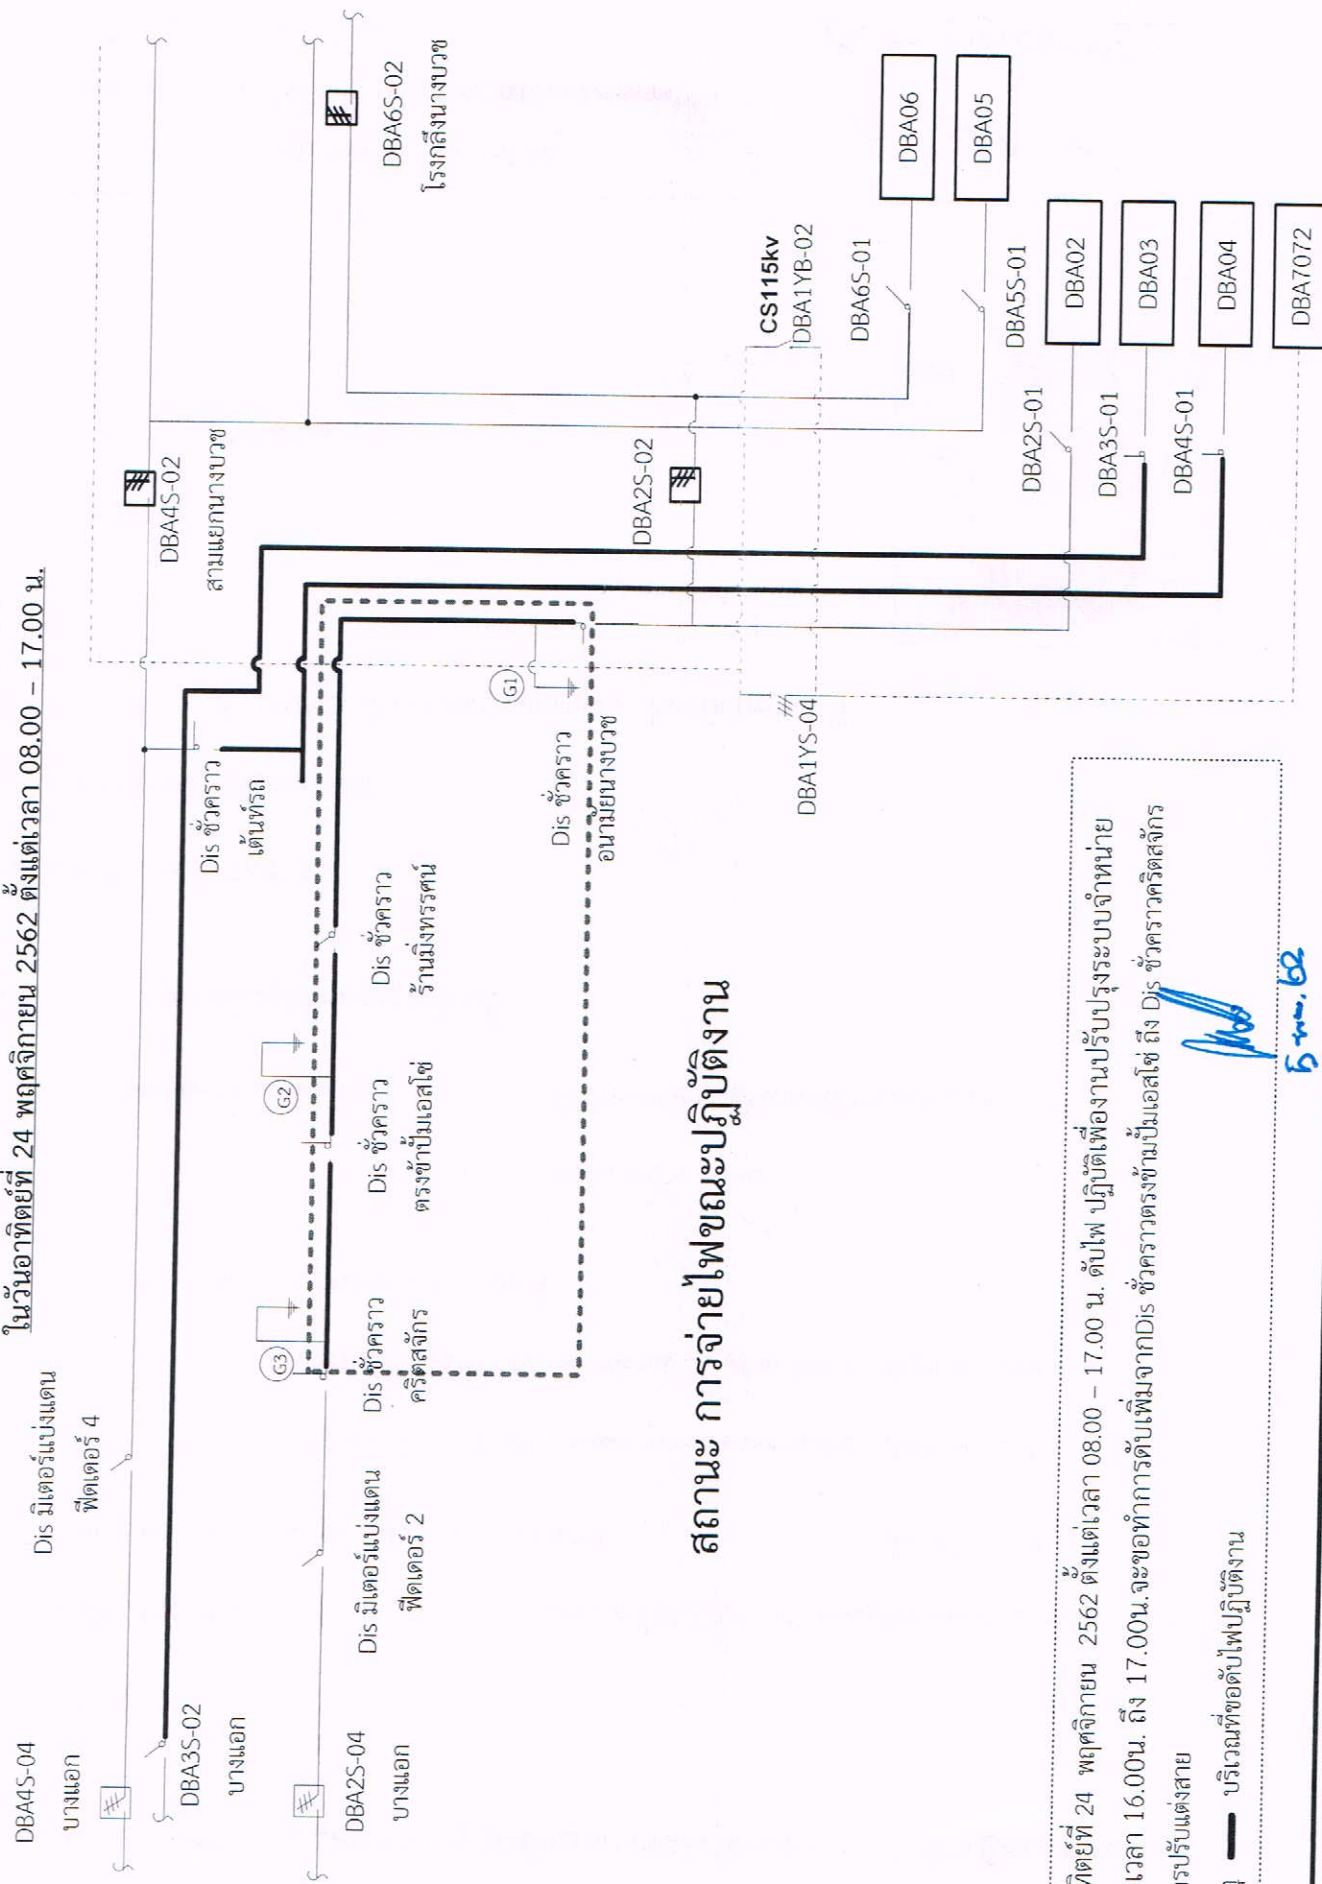

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
 2. ในช่วงเวลา 16.00น. ถึง 17.00น. จะขอทำการดับเพิ่มจาก Dis ชั่วคราวตรงข้ามปั้มเอสโซ่ ถึง Dis ชั่วคราววัดสัจกร เพื่อทำการปรับแรงสาย
- หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

(Signature)
5 พ.ย. 62