



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒
ผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายวิทยา สันทิศปัญญา

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ชื่อ
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟข.สท.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5.9 สท.	21/12/62	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง 185 ค.มม. DDEรร.กรรณสุตา-คันคลองวัด ป่า	SF6 SPA05S- 07 ศาลเจ้าท่า DDEรร.กรรณสุตา	DDEศูนย์วิจัยข้า- SPA05R-02 DDEคันคลองวัดป่า	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พชข.๗ โทร. ๐๘๙-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิทยา สันทิศปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟข.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ภฟ.สพ.

ถึง ผจก.ภฟ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.ภฟ.สพ./รจก.ภฟ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๑...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDEโรงเรียนกรรมสาร-DDEคันคลองวัดป่า...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พื้นที่ ...๕,๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...โรงเรียนกรรมสาร-คันคลองวัดป่า..

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..ทช.ภ.ส.สพ... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ช.ภ.ส.ภ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ... ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

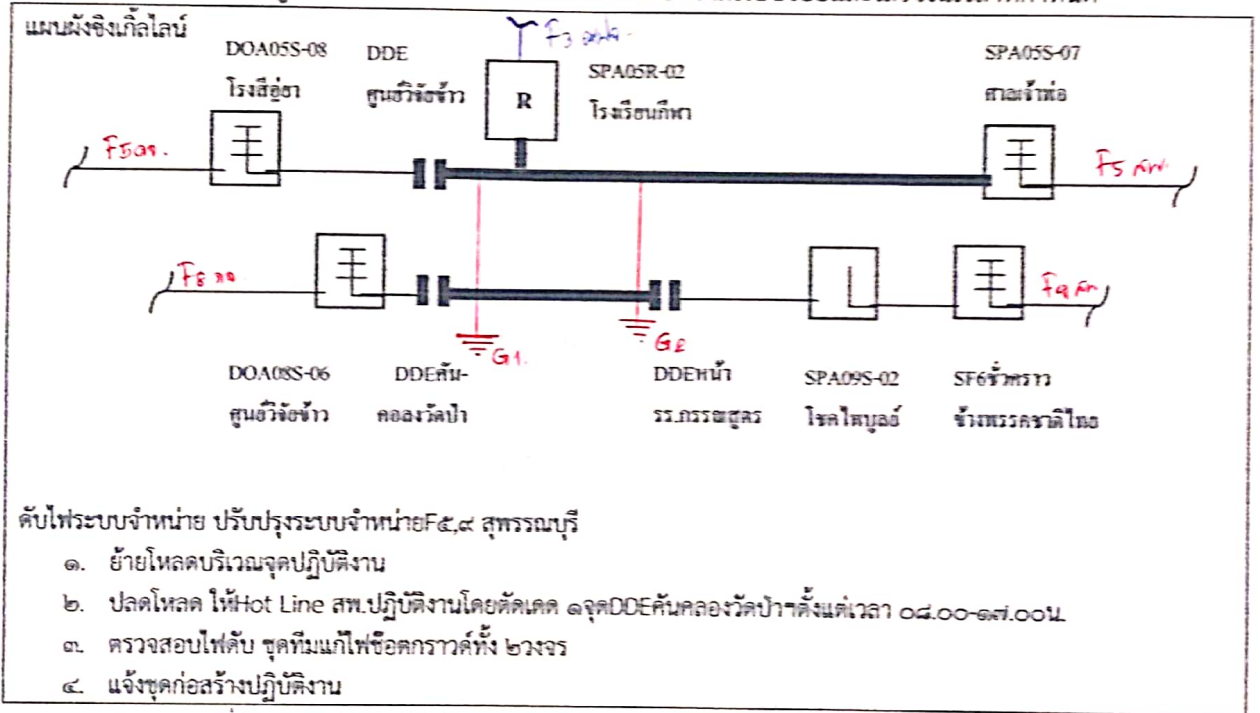

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

นายวิทยา สันทิศปัญญา
ผจก.ภฟ.สพ.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
ทช.๖(สช.) ผบ.ภ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐