



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้า สุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายฟีดเดอร์๒ สถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	5.9 สท.	14/12/62	08.00	17.00	พาดสายแรงสูง คอร.ขนาด 14.20 ม.ตั้งแต่คูเมืองข้าง พรรคชาติไทย-คันคลองวัดป่า	<del>SF6</del> พรรคชาติไทย SF6 SPA055- 07 ศาลเจ้าพ่อ	DOE วรรณสุตา  Fg SPA95-02 ไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร	โทร.๐๙๐-๑๔๓๔๑๑๔ นายปรีชา ทองระย้า  - DPB (รณภพ ฤทธิ)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิรักษ์ เอี่ยมสกุล ตำแหน่ง พช.๗ โทร ๐๘๕-๐๐๙๗๕๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ติยากร)  
(รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สพ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

( )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น  
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ภฟจ.สพ.

ถึง ผจก.ภฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.ภฟจ.สพ./รจก.ภฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๔...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๒... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ภจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...บึงปดท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูตร...เพื่อ...ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๕,๙.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ..บึงปดท.คูเมือง-โรงเรียนกรรณสูตร...

ภจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายปรีชา ทองระย้า...ตำแหน่ง ..ทชง.ภส.สพ.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๙๐-๑๔๓๕๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร...ตำแหน่ง ชผ.ภส.ภฟจ.สพ...เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไก

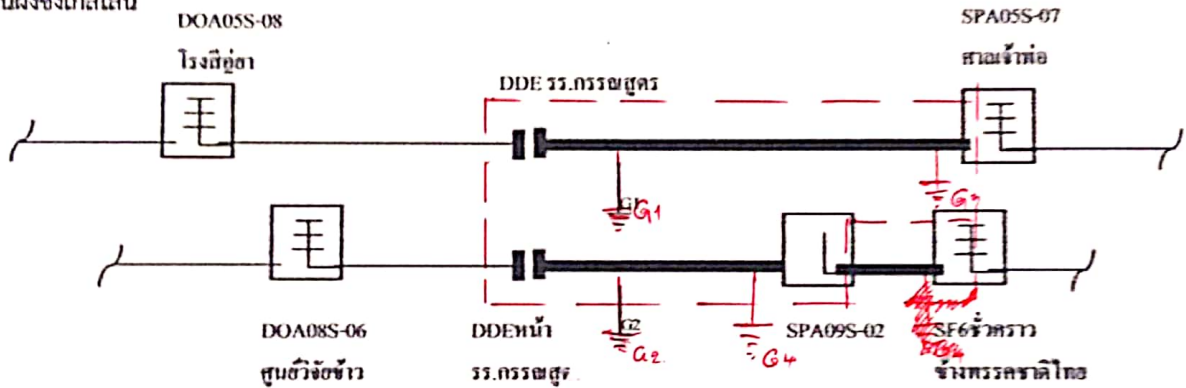

ดับไฟระบบจำหน่าย ปรับปรุงระบบจำหน่ายF๙สุพรรณบุรี

- ๑. ย้ายโหลดบริเวณจุดปฏิบัติงาน
- ๒. ปลดโหลด ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานโดยตัดเขต ๒จุดบริเวณหน้า รร.กรรณสูตรตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐น.
- ๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด๑และจุด๒
- ๔. แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายไพโรจน์ สวัสดิ์ชัยกร)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผจก.ภฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

JK

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

ทชง.๖(สช.) ผบ.ภ.สพ.