



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อม. (ปบ) ๑๓๖ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณริมถนน  
พุทธมณฑลสาย ๔ ตั้งแต่ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี จนถึง หน้า หน้าร้านนายเจียบ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY05	๒๔ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เปลี่ยนสายไฟ และปรับปรุง อุปกรณ์ ไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ตั้งแต่ถนน ปิ่นเกล้านครชัย ศรี จนถึง หน้า ร้านนายเจียบ	SLY05S-03	- SLY05S-07	นายไพรัช ธีญญเจริญ พง.๗ ๐๘ ๗๗๖๗ ๖๐๗๙
๒.	SLY06	๒๔ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SLY06S-03	- SLY01S-05 - SLY05S-02 - DIS ชั่วคราวหน้า ร้านนายเจียบ(วงจรถ่วง)	
๓.	OND02	๒๔ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชค.หน้าร้าน สุวรรณชัยพลา วงจรถ่วง)	- SLY05S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.วริยาวิลล์ , ห้างBio mall , ร้านFood land , ร้านนายเจียบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐา ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๔ ผ.ปบ. โทร ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายระยอง ห้วยหงษ์ทอง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

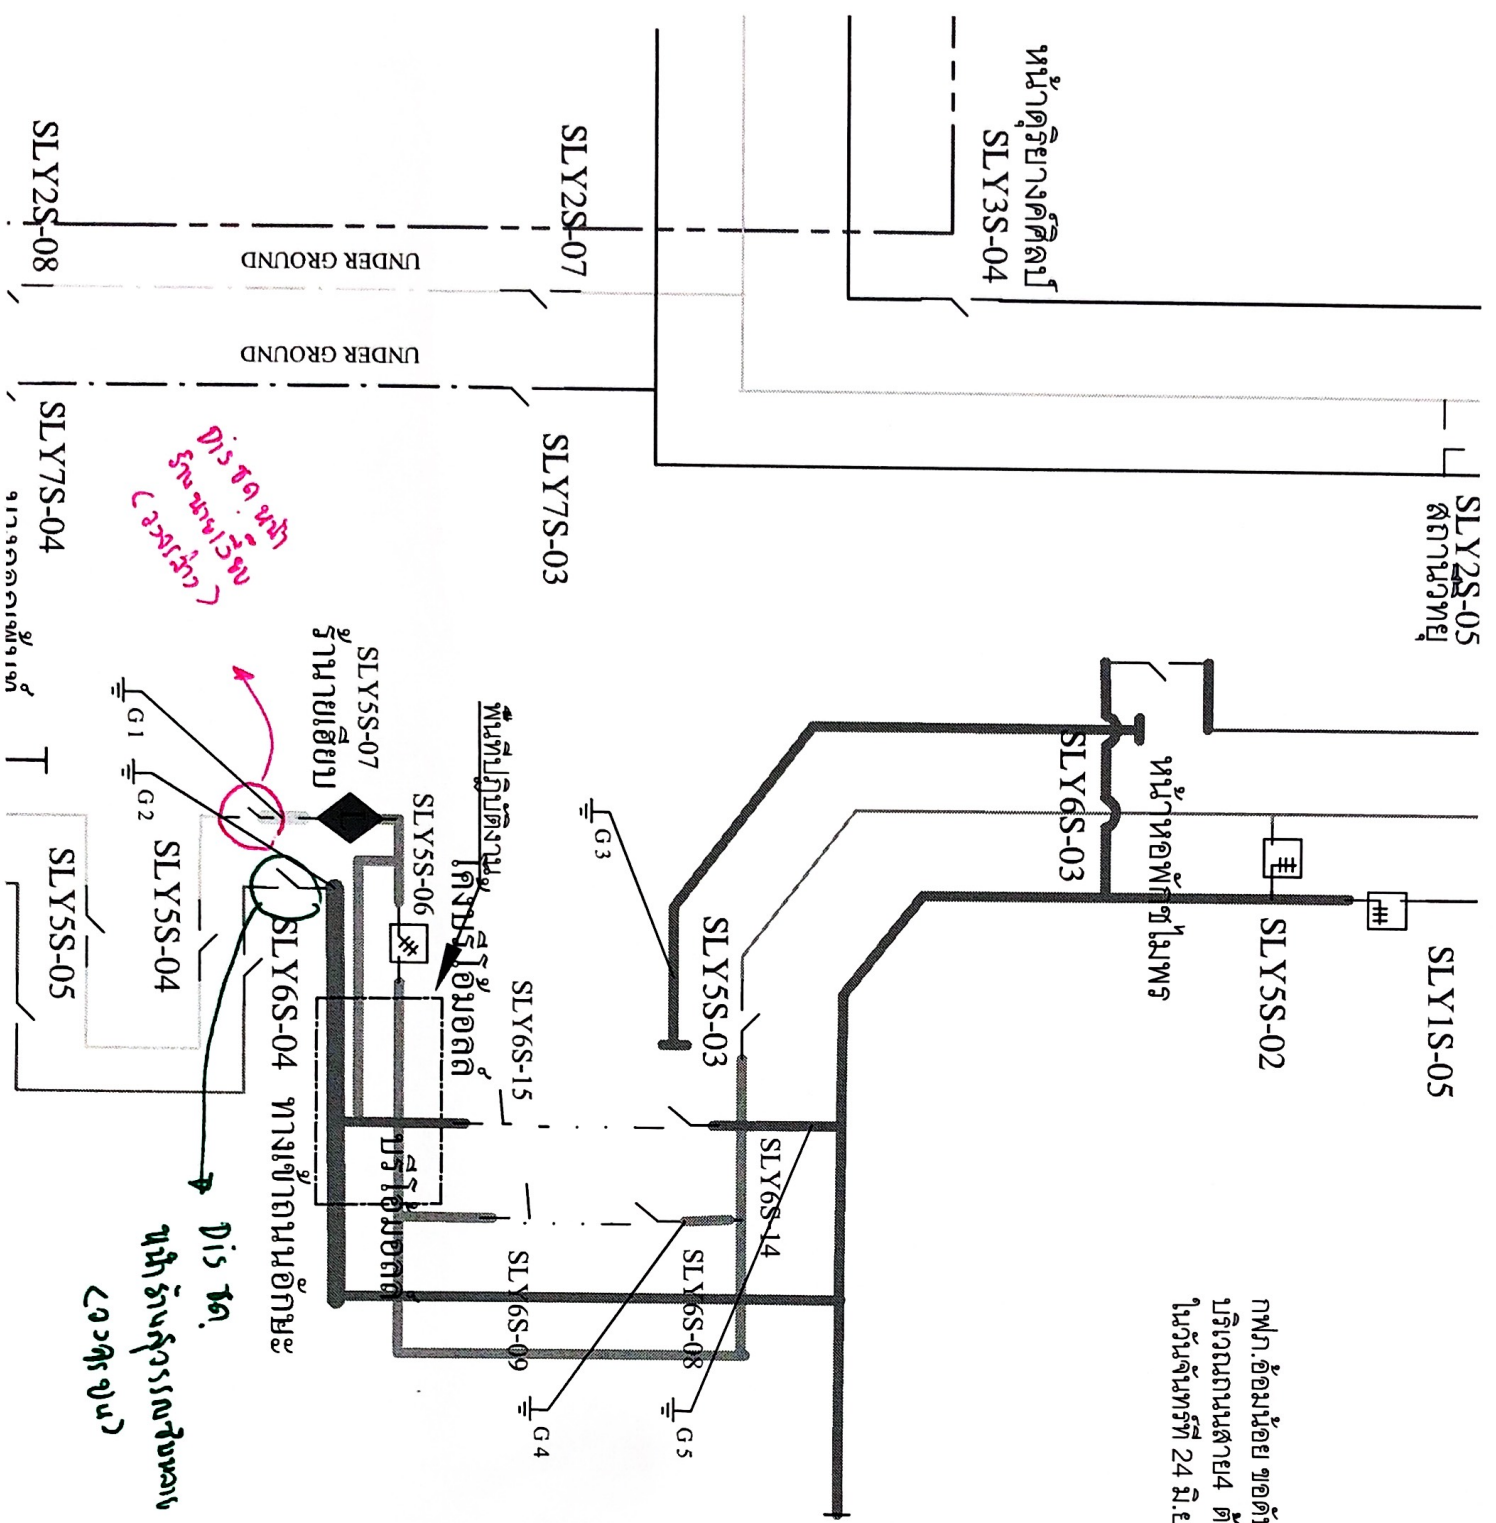

ภาพ. อ้อมน้อย ขอตัดไฟเพื่อ ไประบบจำหน่าย 22 เควี  
 บริเวณถนนสาย 4 ตั้งแต่ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี จนถึง รั้วนายเจียบ  
 ในวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย.62 เวลา 08.00 น.-17.00 น.