



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัตติ กาญจนนะ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้ง DIS ชั่วคราว

สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา.๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK 01	๒๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้ง DIS ชั่วคราวหน้าร้านก๋วยจั๊บน้ำร้อน	จุดตัดเดส DDE	Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้านวัน เพ็ญ	นาย สรายุทธ ตีพรม โทร ๐๘๓-๓๑๖๑๑๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเหนือ, หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร.....๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัตติ กาญจนนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ตัด DDE กลางเลนโดย Hotline อ้อมน้อย

พร้อมทั้งติดตั้ง DIS ชั่วคราว
ใช้ชื่อ DIS ชั่วคราวหน้าร้านถ้วยจับ

ปฏิบัติงานวันที่ 25 ธ.ค. 2562
เวลา 8.00 - 17.00 น.
สถานะก่อนตัดไฟ

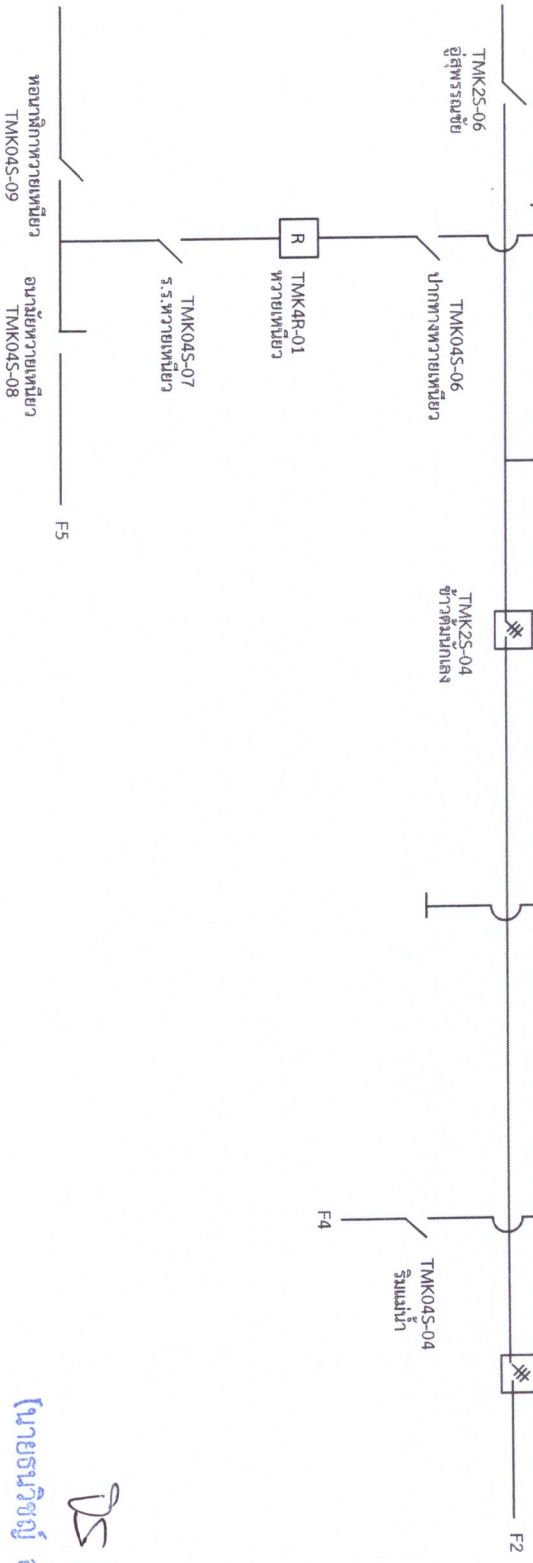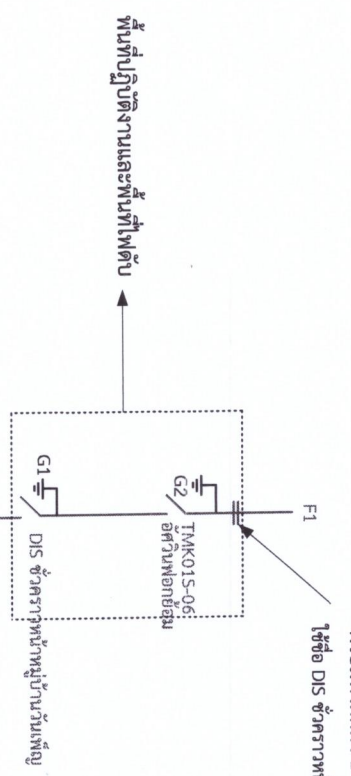

DS 8.1

(นายธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี)
วศก. ผบ.กฟอ.ทมก.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน 1) 2- ขง 22 kv ขมิ้นผู้ขับเบรคไฟฟ้า - 065จ.พตจ.อ.

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ไร่ ไร่ พ. อังเค็ด - AAตัดDDE (ไร่ กิ่งจิ้ง)

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน 25 ธ.ค. 62 เริ่มเวลา 8.00 จ่ายไฟคืนเวลา 17.00

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก พ.จ. นปอ. ทนท.

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ นาย อธิวัฒน์ อธิวัฒน์ ตำแหน่ง (รอง.ท) / ชจก.ท) / ผชน. / วิศวฯ / ทพ. / ชม.

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ทนท. ม 02

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ทนท. อธิวัฒน์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 083-9161131 ชื่อเรียกขานทางวิทยุ นพ. 5

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว นปอ. ทนท. ม

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า พ.จ. นปอ. ทนท. ม

๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑ ไร่ ไร่ พ. อังเค็ด ผู้รับผิดชอบ ทนท. อธิวัฒน์ พว 25, 62, 5, 5
 จุดที่๒ ไร่ ไร่ พ. อังเค็ด DDE ไร่ กิ่งจิ้ง ผู้รับผิดชอบ ทนท. อธิวัฒน์ จุดที่๓
 ผู้รับผิดชอบ จุดที่๔ ผู้รับผิดชอบ

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ - พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ -
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ทนท. อธิวัฒน์ ทนท. อธิวัฒน์ นทท. 4 (จป)

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง มีข้อทักท้วง ราย ข้อทักท้วงคือ
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ไร่ ไร่ พ. อังเค็ด วันที่ 25 ธ.ค. 62
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ สถานที่ประชุม
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม

๗. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล ไร่ ไร่ พ. อังเค็ด วันที่ 25 ธ.ค. 62
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า