



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า...ภฟอ.ท่ามะกา...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย ACSR ขนาด ๑๘๕ ตร.มม เป็นสาย SAC ขนาด ๑๘๕ ตร.มม สถานีไฟฟ้า.....ท่ามะกา.๑..... ตามแผนผังสิ่งขบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ   | จาก                               | ถึง                             | ผู้ควบคุมงาน                       |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ๑.  | TMK 01   | ๑๒ ม.ค. ๖๓   | ๐๘.๐๐ น.    | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ Dis TMK ๐๑S-๐๗ เชียงสะพาน หวายเหนียว ถึง Dis ชั่วคราว หมู่บ้านวันเพ็ญ | Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้าน วันเพ็ญ | Dis TMK01S-07 เชียงสะพาน เหนียว | นาย ไมตรี เอ็นนุ่ม โทร ๐๘๓-๔๔๕๘๘๖๖ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเหนียว, สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา, โรงเรียนทิพย์พิทยา, ศาลเจ้าตึก, สมิตโฮม ซอยเรวัต, หมู่บ้านวันเพ็ญ๑, ซอยชนามิวสิค, อู่ก้อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(นายเรวัต กาญจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ปฏิบัติงานวันที่ 12 ม.ค. 2563  
เวลา 8.00 - 17.00 น.

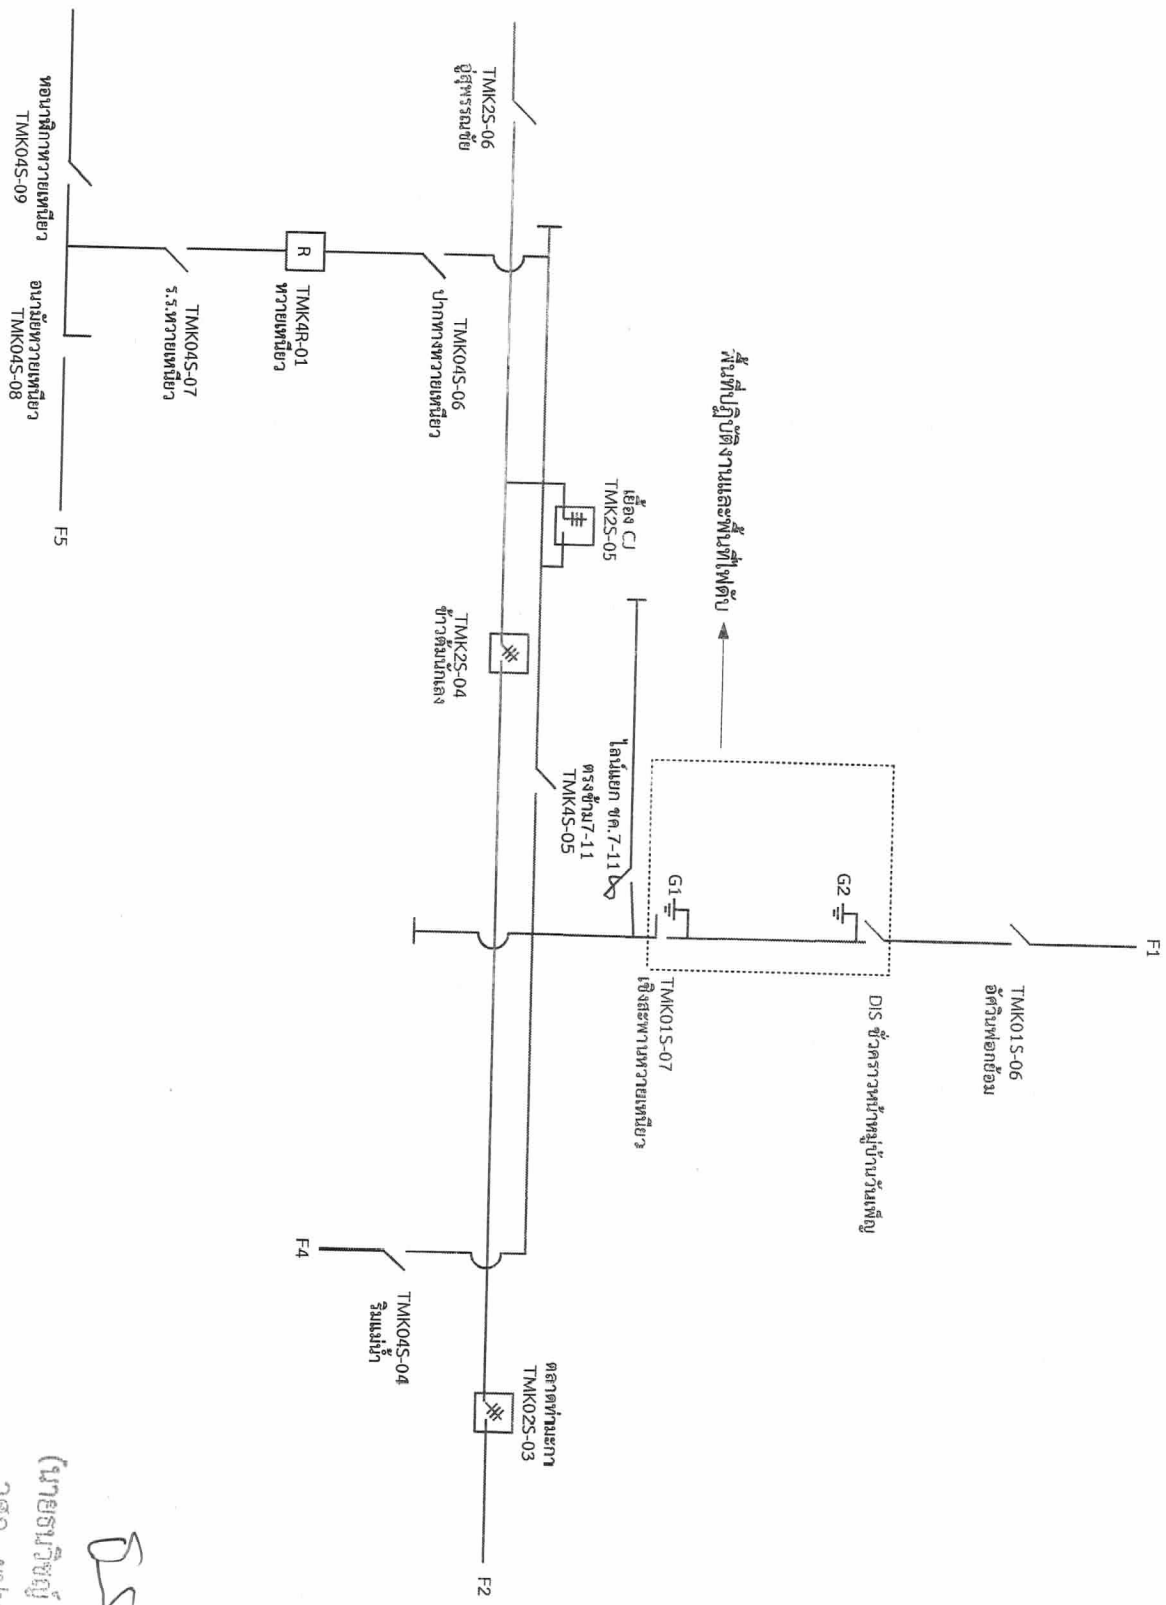

OS 8.5  
(นายธนวิษณุ อภิสวัสดิ์มนตรี)  
วศก. พบบ.ภ.อ.ทสมก.

## Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... บริษัท รมม จำกัด ผลิต Dis ข้อตกลงหม้อต้ม อื่นเพิ่ม - TMK015-07 เองสะพานทรายเหนือ  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... Dis ข้อตกลงหม้อต้ม อื่นเพิ่ม - Dis TMK 015-07 เองสะพานทรายเหนือ  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 12 ธ.ค. 63 ..... เริ่มเวลา ..... 08.00 ..... จ่ายไฟคืนเวลา ..... 17.00  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... ฉ.ม. กฟอ. ทามะก  
 ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไข้ปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)  
 ชื่อ ..... นาย อรรถวิทย์ วิเศษวิสัย ..... ตำแหน่ง (รจก.(ท)) / ชกจ.(ท) / ผชน. / วิศวฯ / หน. / ชม.  
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ ..... ทามะก U2  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..... นาย อรรถวิทย์ วิเศษวิสัย  
 ตำแหน่ง ..... พว. 5 ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 089-3161131 ..... ชื่อเรียกขานทางวิทยุ .....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... กฟอ. ทามะก

๑. ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... ฉ.ม. กฟอ. ทามะก  
 ๒. ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑ ..... คลองดินชั่วคราวหม้อต้มเพิ่ม ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นาย เอกฉัตร วัฒนวิเศษ  
 จุดที่ ๒ ..... ถนนกิ่งคิง TMK 15-07 ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นาย สัมพรวิทย์ ชากกวิเศษ ..... จุดที่ ๓ .....  
 ผู้รับผิดชอบ ..... ..... จุดที่ ๔ ..... ผู้รับผิดชอบ .....

๓. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ..... - ..... พร้อมแผนผัง Switching ดับไฟ

๔. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ..... -  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..... นาย มอริวัฒน์ ตั้งสกลวิจารย์ หน. 4 (จป)

๕. ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่มีข้อทักท้วง  มีข้อทักท้วง ..... ราย ข้อทักท้วงคือ .....  
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง .....

๖. ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
 ก่อนวันทำงานระดมหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ..... ชี้แจงหน้างาน วันที่ 12 ธ.ค. 63  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ..... สถานที่ประชุม .....  
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม .....

๘. ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่  
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล ..... ชี้แจงหน้างาน วันที่ 12 ธ.ค. 63  
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่ ..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

### C3 Safety CAP 01

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

๑. เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบแรงดันก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
๒. เมื่องานแล้วเสร็จ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระบายร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงจากเสาหมดแล้ว จึงแจ้งให้ถอดสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อถอดสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงสั่งการให้จ่ายไฟฟ้า