



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ พมท.(กป) ๓๖๕  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายนพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พุทธรณทล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธรณทล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕,๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟศาลายาและสถานี พุทธรณทล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีหมิตล	สถานี อ้อมน้อย ๔	สถานีศาลายา	พลกฤต บรรยวีสิทธิ์ โทร๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐
๒	PMB ๕	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีหมิตล	สถานีพุทท ๒	PMB ๕S-๐๖	
๓	SLY ๒	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐	๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีหมิตล	SLY ๒S-๐๒	PMB ๒S-๐๔	๐๘.๐๐ ตัดปลดจุดจัม ๑๖.๐๐ ตัดจัมกลับ
๔	SLY ๓	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีหมิตล	สถานีศาลายา	SLY ๓S-๐๓	
๕	SLY ๗	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีหมิตล	SLY ๗S-๐๒	SLY ๗S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) จำนวน ๓๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพลกฤต บรรยวีสิทธิ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้ว

ลงชื่อ.....

(นายนพรัตน์ เคารพไทย...)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พุทธรณทล.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)- /๒๕๖๒

เรียน ผจก.....

ชั้นตอนสวิตซ์..... แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ


สำเนาเรียน สฟพ

(.....)

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว



ผังการตีไฟ ฟีดเตอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา และฟีดเตอร์ ๕ สถานีพุทธมณฑล ๒

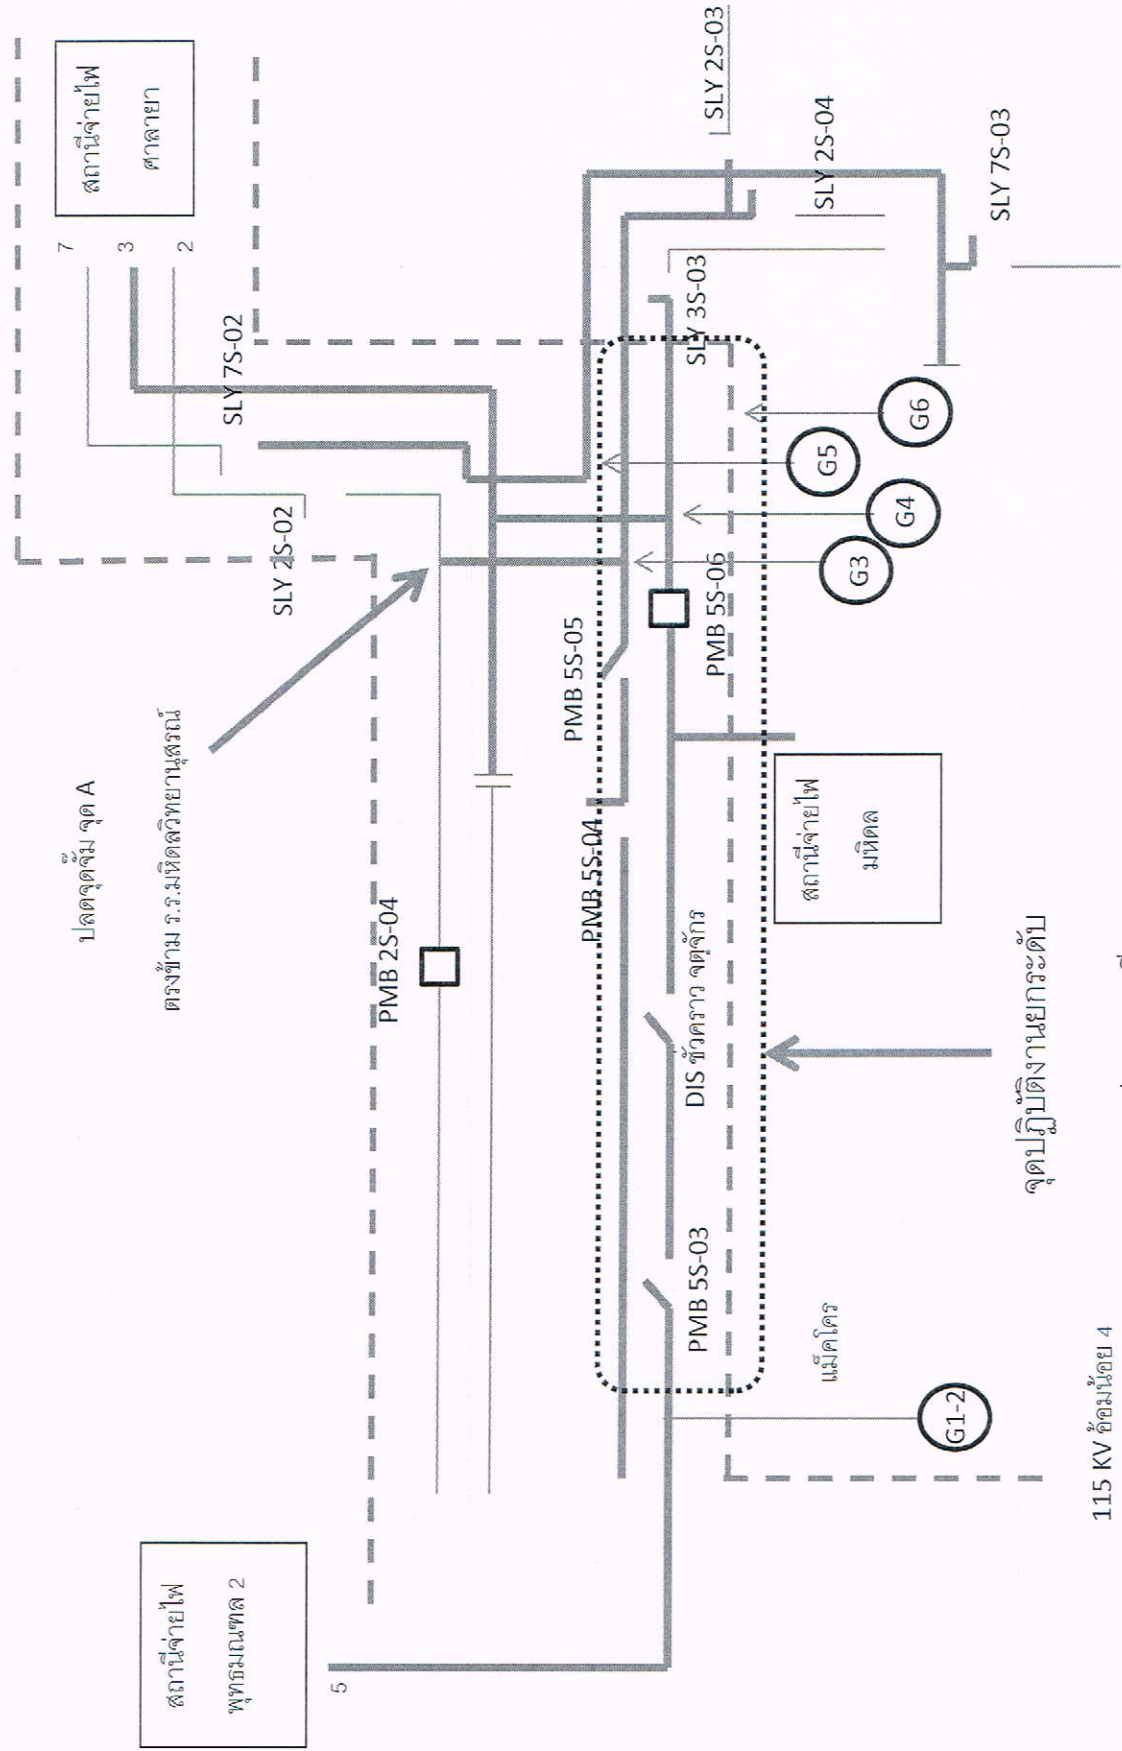

115 KV ช่องม้วน 4

สายส่ง 115 เควี

จุดปฏิบัติงานยกระดับ

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ....ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกสาย ๕ ถึง สภ.พุทธมณฑล.....  
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แยกสาย ๕ ถึง ตรงข้าม สภ.พุทธมณฑล.....  
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.....  
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ....กฟส.อ.พุทธมณฑล.....  
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..นายนพรัตน์ เคารพไทย.....  
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๑๑๑๔๓๒.....  
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายชัชวาล เจริญเชื้อ.....  
 ตำแหน่ง..... หม.กบ.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....  
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว...กคค.ก.๓,.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)  
 ชื่อ ....นายชัชวาล เจริญเชื้อ.....ตำแหน่ง..หม.กบ.กฟส.อ.พมท.....เบอร์โทรศัพท์ .....๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....นายพรฤทธิ์ วงษ์วารี.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑,๒.....หน้าห้างแม็คโคร.....ผู้รับผิดชอบ...นายมานพ สำราญจิตร.....  
 จุดที่ ๓,๔,๕ ....หน้า ร.รมหิตลวิทยานุสรณ์.....ผู้รับผิดชอบ...นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์..... จุดที่ ๖.ประตู ๕ มหิตล..  
 ผู้รับผิดชอบ..ชุดงาน ๑๑๕ เควี ก.๓.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....ก.๓พมท.(กป) /๒๕๖๒.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล ..  
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายพลกฤต บรรยวีรสต์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....  
 แจ้ง จำนวน...๓๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไฟหรือไม่.....ไม่มี.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....  
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่...๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒.... สถานที่ประชุม..ห้องประชุม กฟส.อ.พุทธมณฑล.....  
 ราชานามผู้เข้าร่วมประชุม ..ตัวแทน กคค.ก.๓.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....  
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่.....**25.กค.๖2**.....ราชานามผู้เข้าร่วมชี้แจง .ตัวแทน กคค.ก.๓.**นายเงินนงค์ น.น.ศิริ**

# ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

