



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พมท.(กป) ๕๓๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายณพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๑๑๕,๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟศาลายาและสถานี
พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีมหิตล	สถานี อ้อมน้อย ๔	สถานีศาลายา	พลกฤต บรรยวีส์ถ์ โทร๐๘-๓๐๑๔๗๘๙๐
๒	PMB ๕	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีมหิตล	สถานีพุทธ ๒	PMB ๕S-๐๖	
๓	SLY ๒	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐	๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีมหิตล	จุดจัม A	SLY ๕S-๐๔ SLY ๒S-๐๓ SLY ๒S-๐๔	๐๘.๐๐ ดับปลดจุดจัม ๑๖.๐๐ ดับจัมกลับ
๔	SLY ๓	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีมหิตล	สถานีศาลายา	SLY ๓S-๐๓	
๕	SLY ๗	๘ ก.ย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งสถานีมหิตล	SLY ๗S-๐๒	SLY ๗S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) จำนวน ๓๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพลกฤต บรรยวีส์ถ์ ตำแหน่ง ผ.ภ.ป. โทร. ๐๘-๓๐๑๔๗๘๙๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้ว

ลงชื่อ.....

(..นายณพรัตน์ เคารพไทย..)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อ.พุทธมณฑล..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) (ค)- /๒๕๖๒

เรียน ผจก.....

ชั้นตอนสวิตซ์.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ

สำเนาเรียน สฟฟ


(.....)

ผังการจ่ายไฟ ฟีดเดอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา และฟีดเดอร์ ๕ สถานีพุทธมณฑล ๒

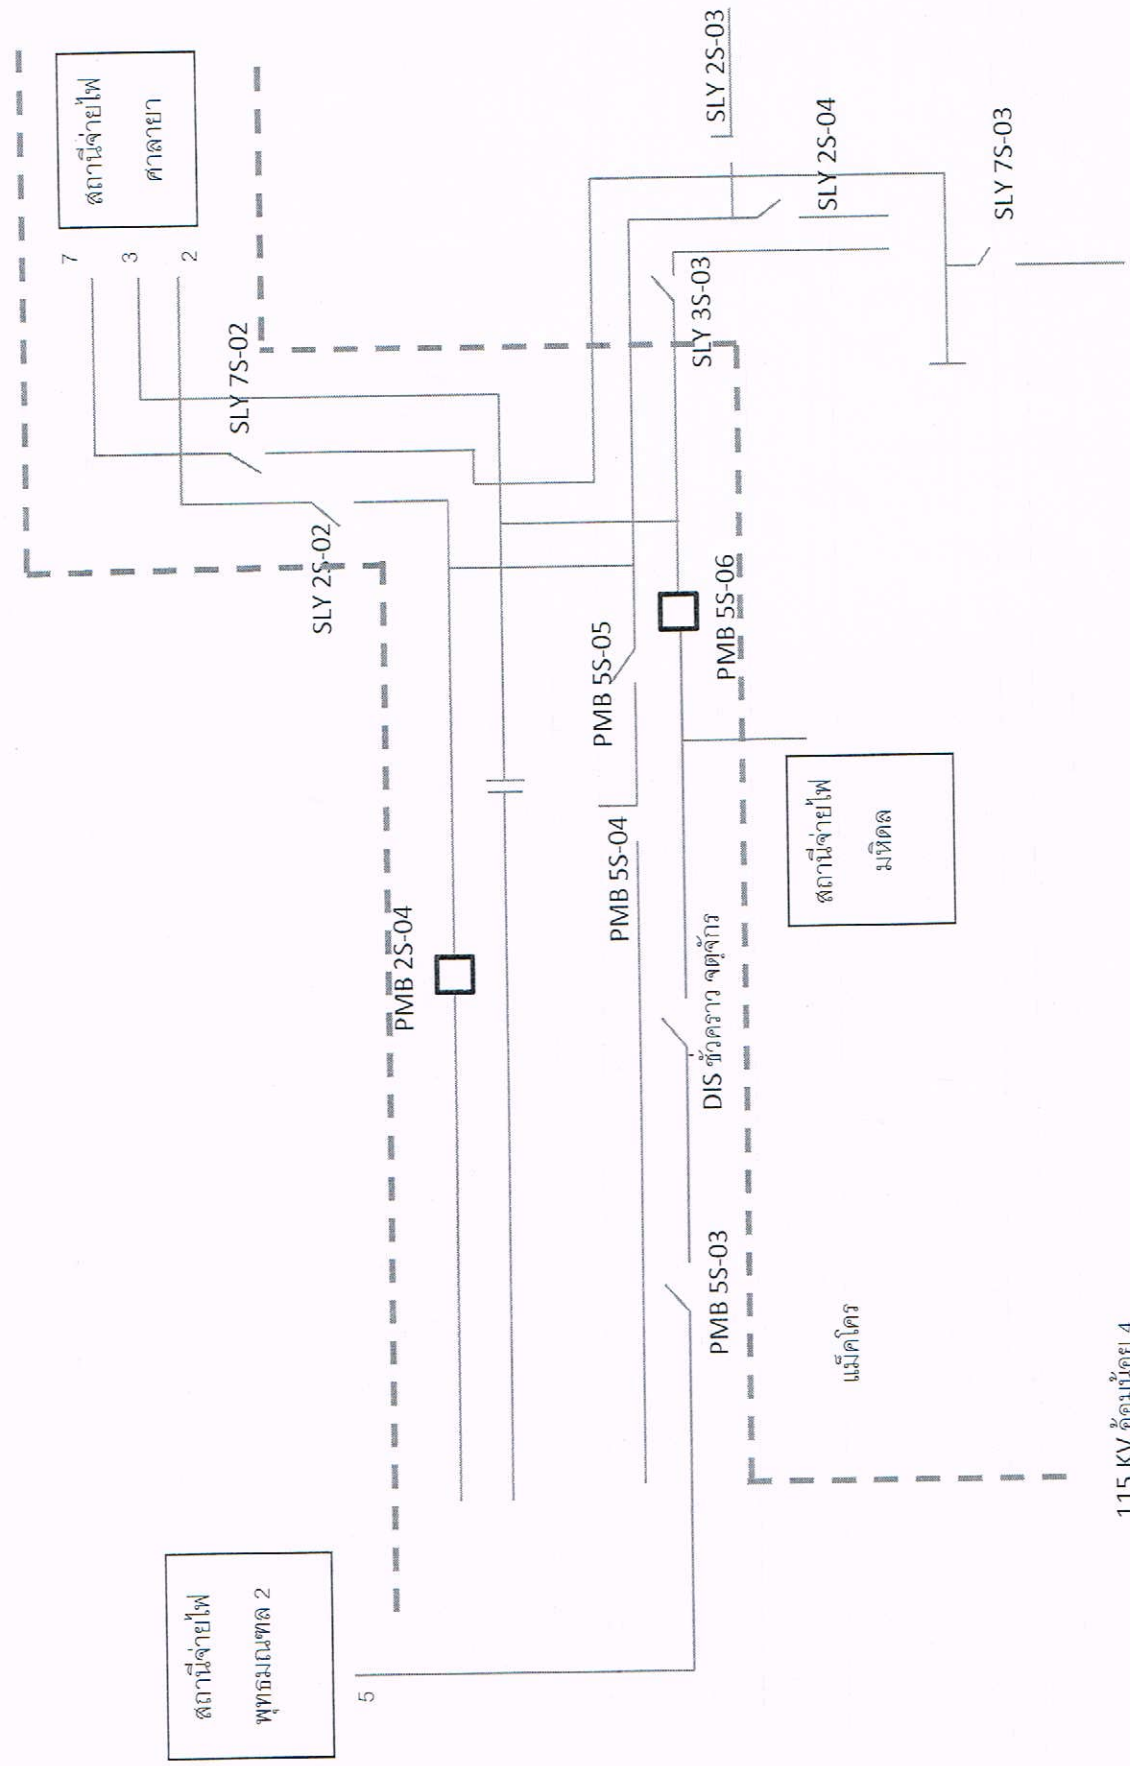

115 KV ชั้นมโนชัย 4

ผังการตีไฟ ฟีดเดอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา และฟีดเดอร์ ๕ สถานีพุทธมณฑล ๒

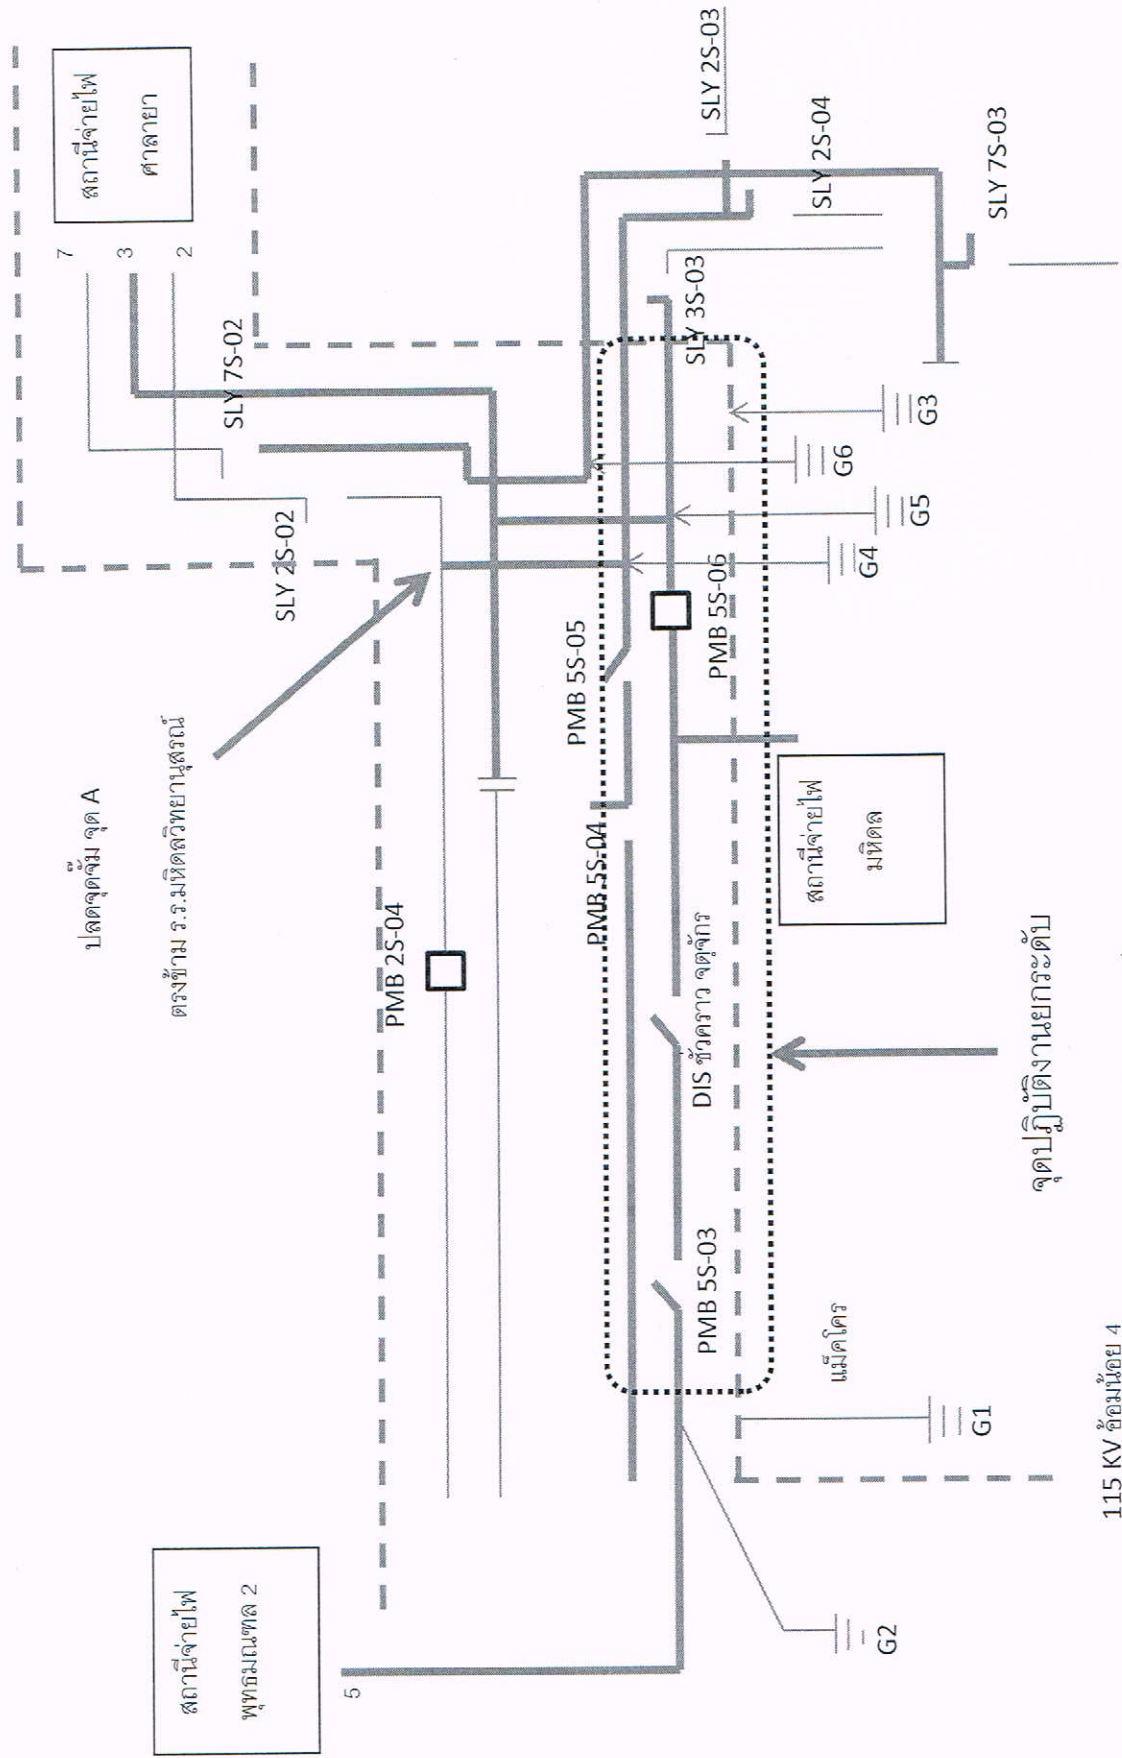

115 KV ชั้นน้อย 4

สายส่ง 115 เควี

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานยกระดับสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกสาย ๕ ถึง สภ.พุทธมณฑล.....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แยกสาย ๕ ถึง ตรงข้าม สภ.พุทธมณฑล.....
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.....
 หน่วยงานรับผิดชอบหลักกฟส.อ.พุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..นายนพรัตน์ เคารพไทย.....
 ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๑๑๔๓๒.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....
 ตำแหน่ง.....ผ.กบ.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว...กคค.ก.๓.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....ตำแหน่ง..ผ.กบ.กฟส.อ.พมท.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้านายพรฤทธิ์ วงษ์วาริ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๒.....หน้าห้างแม่โคโร.....ผู้รับผิดชอบ...นายมานพ สำราญจิตร.....
 จุดที่ ๔,๕,๖หน้า ร.รมหิตลวิทยานุสรณ์.....ผู้รับผิดชอบ...นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์..... จุดที่ ๑,๖. ๑๑๕ เควี..
 ผู้รับผิดชอบ..ชุดงาน ๑๑๕ เควี กคค.ก.๓.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่....ก.๓พมท.(กป) /๒๕๖๒.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายพลกฤต บรรยสวัสดิ์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน...๓๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มี.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่....๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒.... สถานที่ประชุม..ห้องประชุม กฟส.อ.พุทธมณฑล.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม ..ตัวแทน กคค.ก.๓.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....
 จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .ตัวแทน กคค.ก.๓.....

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

