



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปน.) ๑๑๑๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายวรชัย แก้ววิจิตร

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF.๖ จำนวน ๔ หมายเลขงาน
ในเขตพื้นที่ กพย.ต.คลองตัน ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
04 บ้านแพ้ว	วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62.	08.30 น.	17.00 น.	ติดตั้ง SF.6 จำนวน 4 จุด	DIS.ร้านประกายเพชร (BNP 04S-10)	สุดไล่ระบบจำหน่าย	นายพัฒนา แก่นน้อย พงษ.7 ผกส. 089-9117370

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.คลองตัน / ต.เกษตรพัฒนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทน์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หล.บ.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายวรชัย แก้ววิจิตร)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท) กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง แผ่น


แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าพร้อมระบบจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

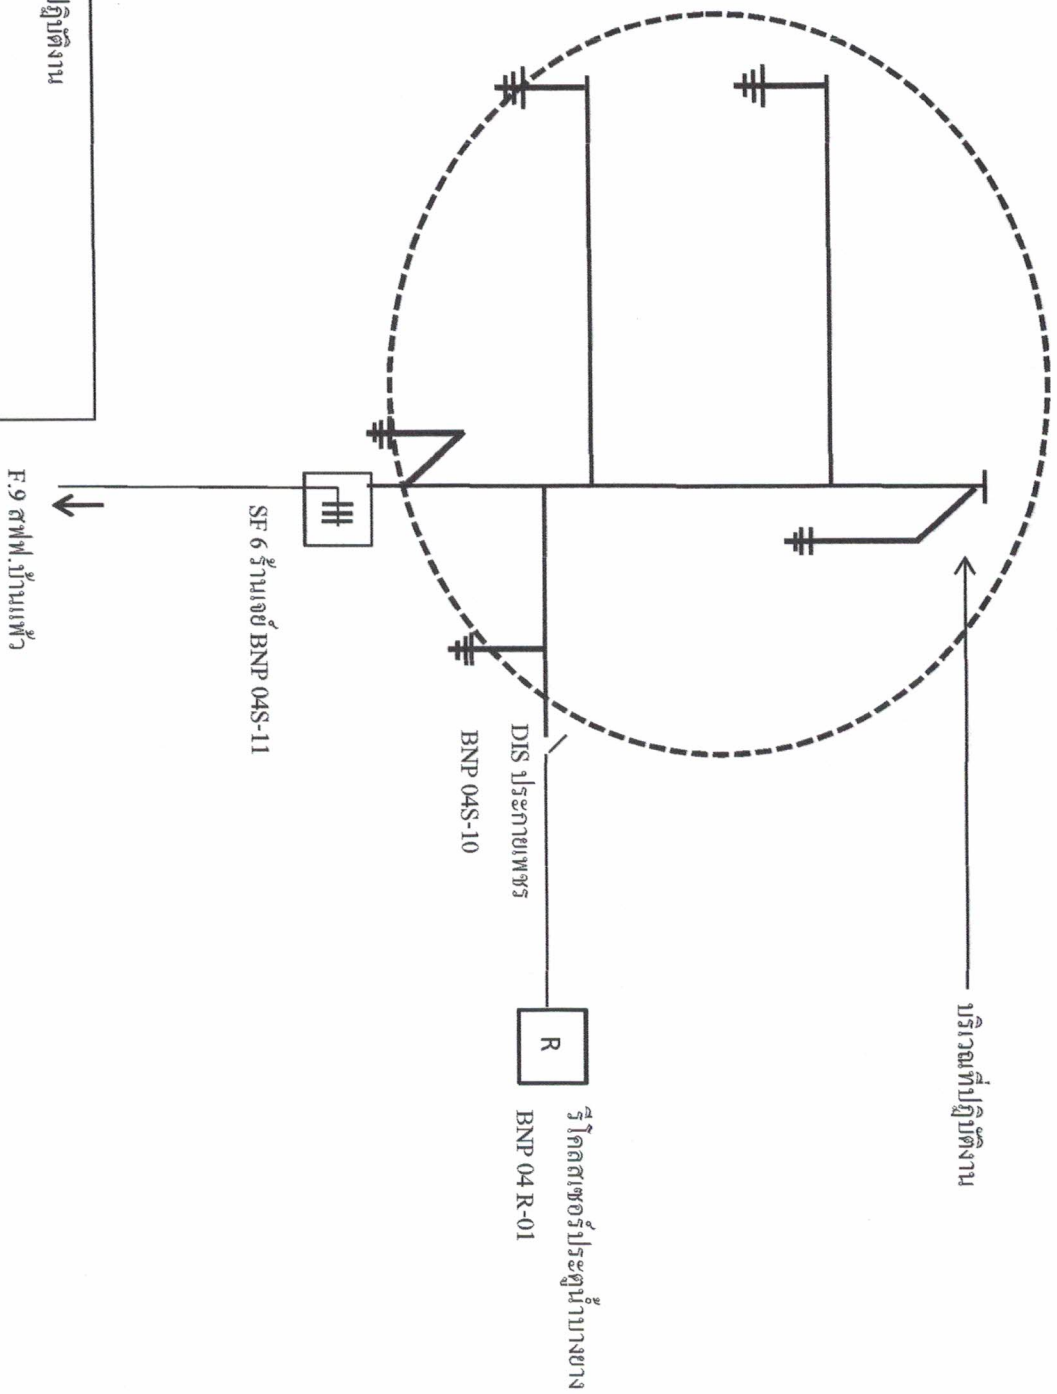

เส้นทึบแสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ผู้ควบคุมงาน นายพัฒนา แก่นน้อย พง.๗ ผกส.โทร ๐๘๙-๙๑๑๑๗๗๐
ประสานงานดับไฟ นายศักดิ์ชัย จันทานภาวิบูลย์ ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๓๑