



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Electricity Authority

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๑๖๕๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นางนวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อนระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๑๐ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA10	12 มิ.ย.62	09.00 น.	12.00 น.	ปลด SF6 KSA10S-04 Low Gas	KSA10S-04 ห้องเย็น	KSA10S-05 โค้งสะพานคำ	นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ พงษ.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๘๑-๘๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ


()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนการจ่ายไฟตอนกลางวัน
12 มิถุนายน 2562

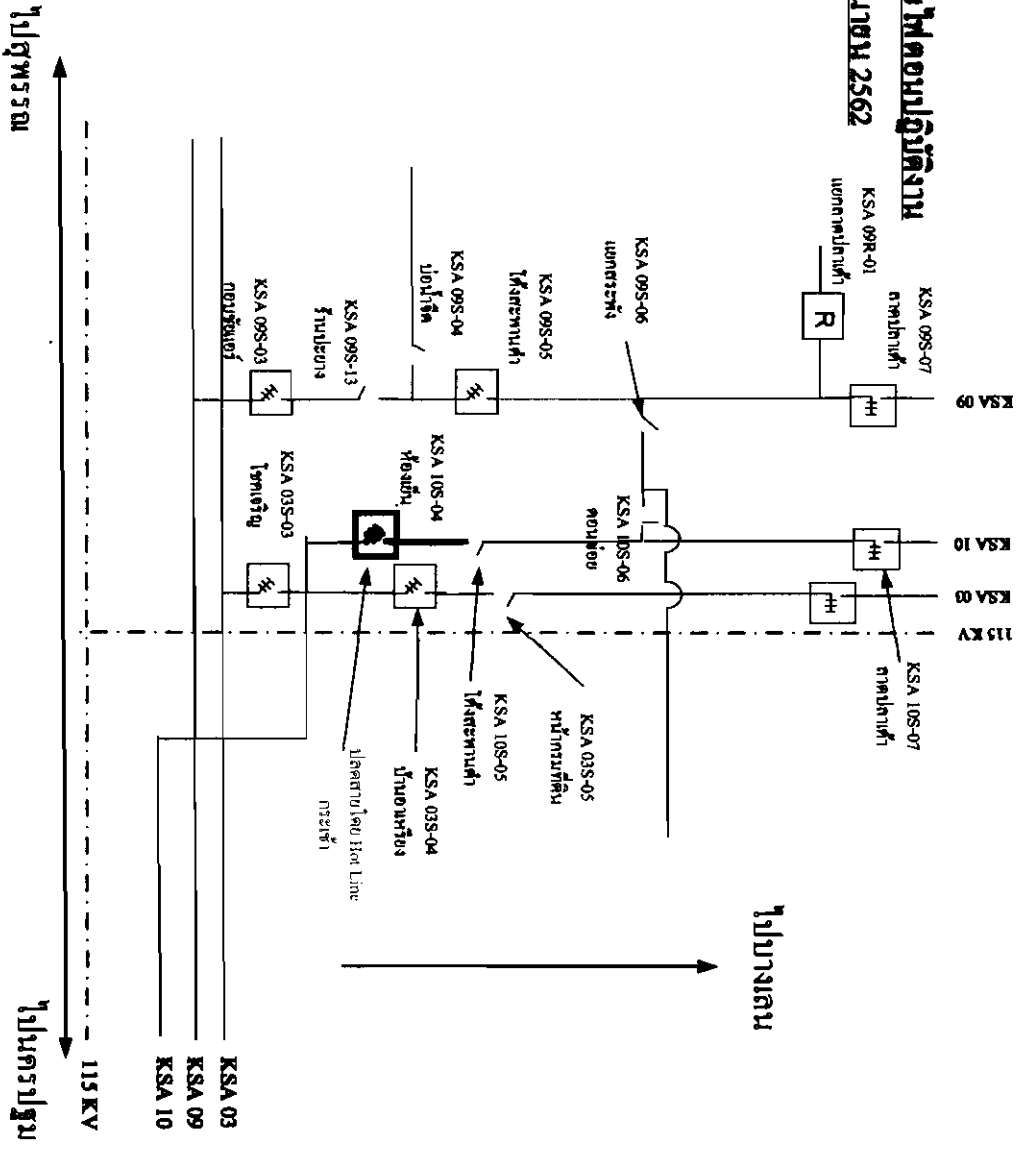

สายพวงรอบ

สายแรงดัน

115 KV

KSA 03
KSA 09
KSA 10