



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..ก.๓.พมท.(กป) ๑๑๖๓
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายณพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ..๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ..อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อ.พุทธรณชล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธรณชล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟ ศาลายา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..๒.. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SLY ๒	๑๕ ต.ค. ๖๒	๒๓.๐๐	๐๕.๐๐	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ตรงข้าม สภ.	จุด A ตรงข้ามมหิตล วิทยานุสรณ์	PMB ๕S-๐๕ SLY ๒S-๐๓ SLY ๒S-๐๔	พลกฤต บรรยวีส์ โทร๐๘-๓๐๑๘๗๘๘๐
๒	SLY ๓	๑๕ ต.ค. ๖๒	๒๓.๐๐	๐๕.๐๐	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ตรงข้าม สภ.	SLY ๓S-๐๑	PMB ๕S-๐๖ SLY ๑S-๐๔ SLY ๓S-๐๔	
๓	SLY ๗	๑๕ ต.ค. ๖๒	๒๓.๐๐	๐๕.๐๐	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ตรงข้าม สภ.	SLY ๗S-๐๒	SLY ๖S-๐๒ SLY ๒S-๐๕ SLY ๗S-๐๓	
๔		๑๕ ต.ค. ๖๒	๒๓.๐๐ ๐๔.๓๐	๒๓.๓๐ ๐๕.๐๐	ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ตรงข้าม สภ.	SLY ๒S-๐๒	จุด A PMB 2S-04	ดับ ๒๓.๐๐-๒๓.๓๐ น ดับ ๐๔.๓๐-๕.๐๐ น เพื่อปลดและจี้ม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) จำนวน ๑๕๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพลกฤต บรรยวีส์ ตำแหน่ง ผจก.บ.โทร.๐๘-๓๐๑๘๗๘๘๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้ว

ลงชื่อ.....

(..นายณพรัตน์ เคารพไทย..)

ตำแหน่ง...ผจก.กฟส.อ.พุทธรณชล..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) (ค)- /๒๕๖๒

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น


แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ

สำเนาเรียน สฟพ

(.....)


ผังการจ่ายไฟ ฟีดเดอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา

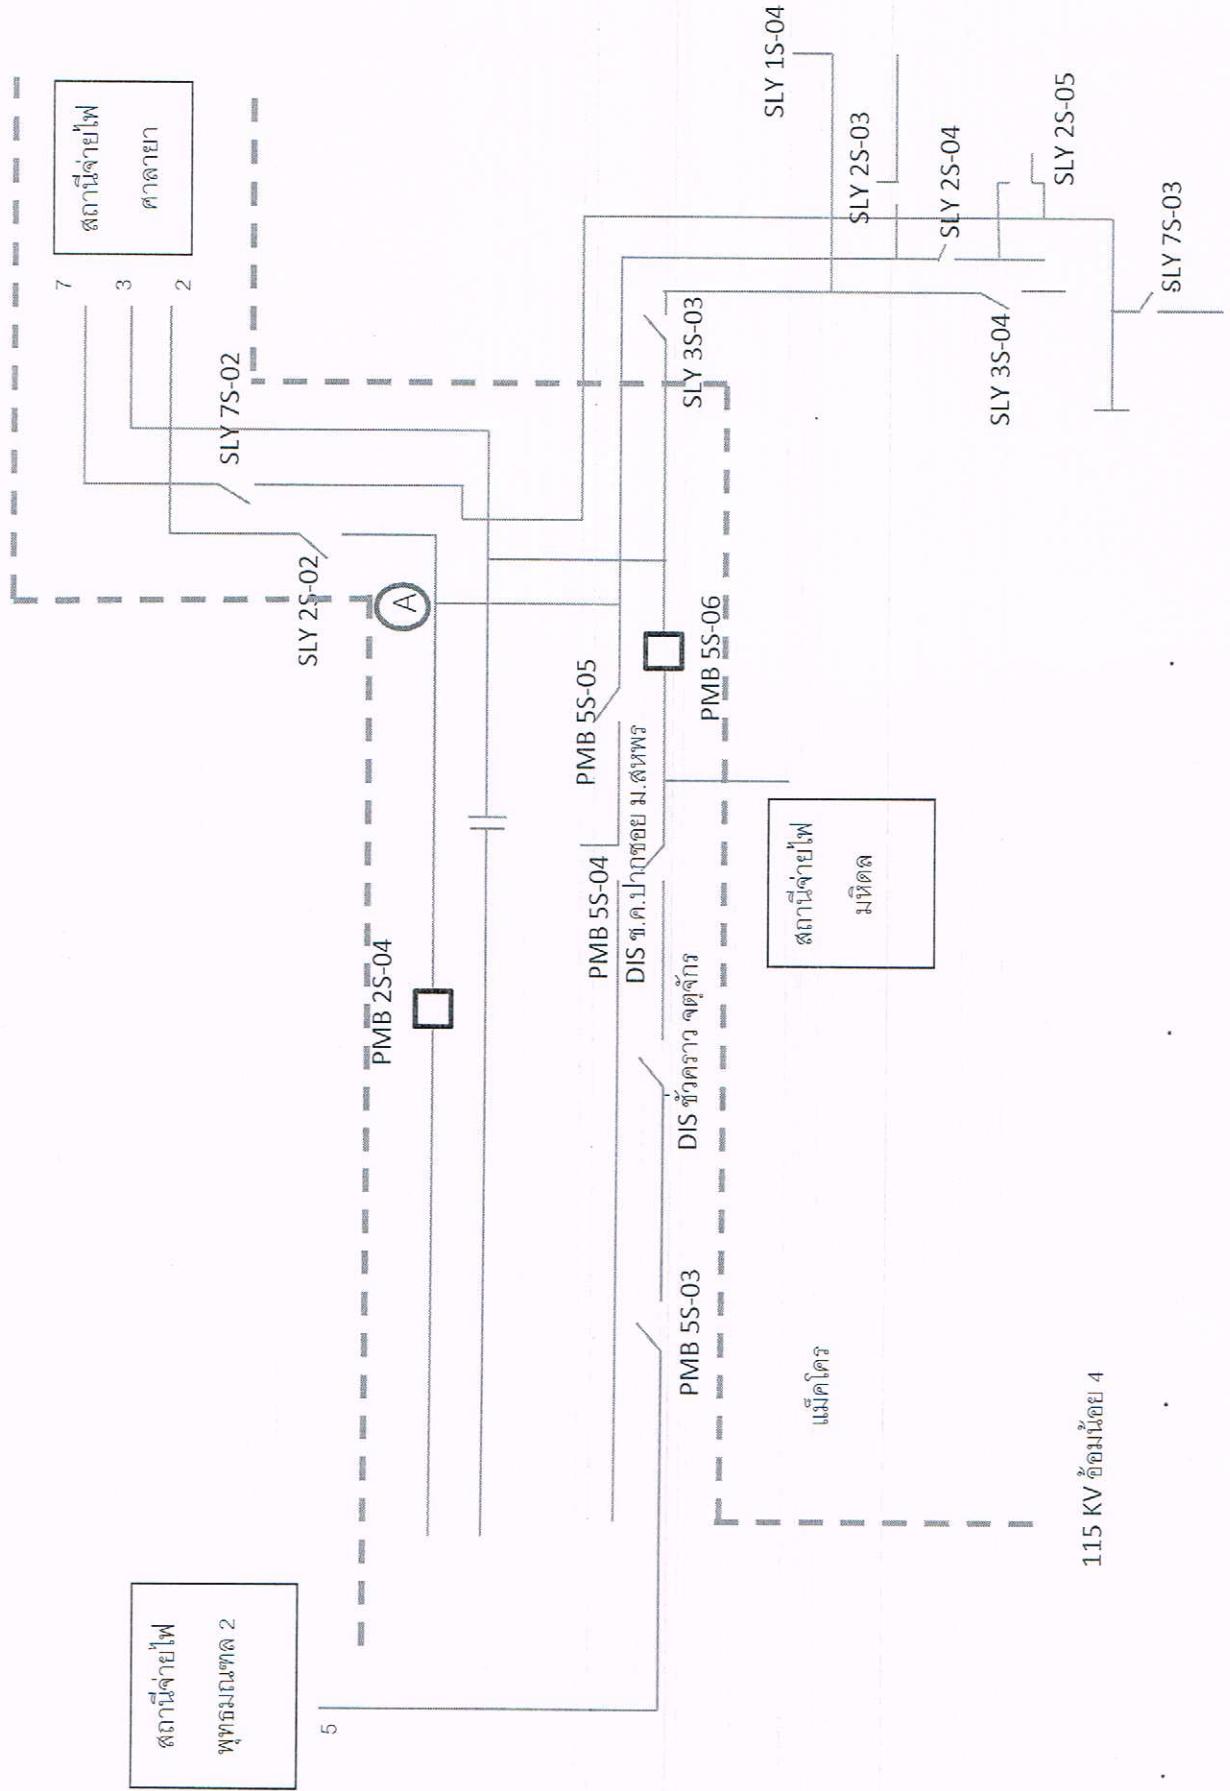

115 KV บัสบัสด้วย 4

ผังการดับไฟ ฟิวเตอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา

ปีกเสาหอนาฬิกา-ตรงข้าม สภ.พุทธมณฑล วันที่ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๒

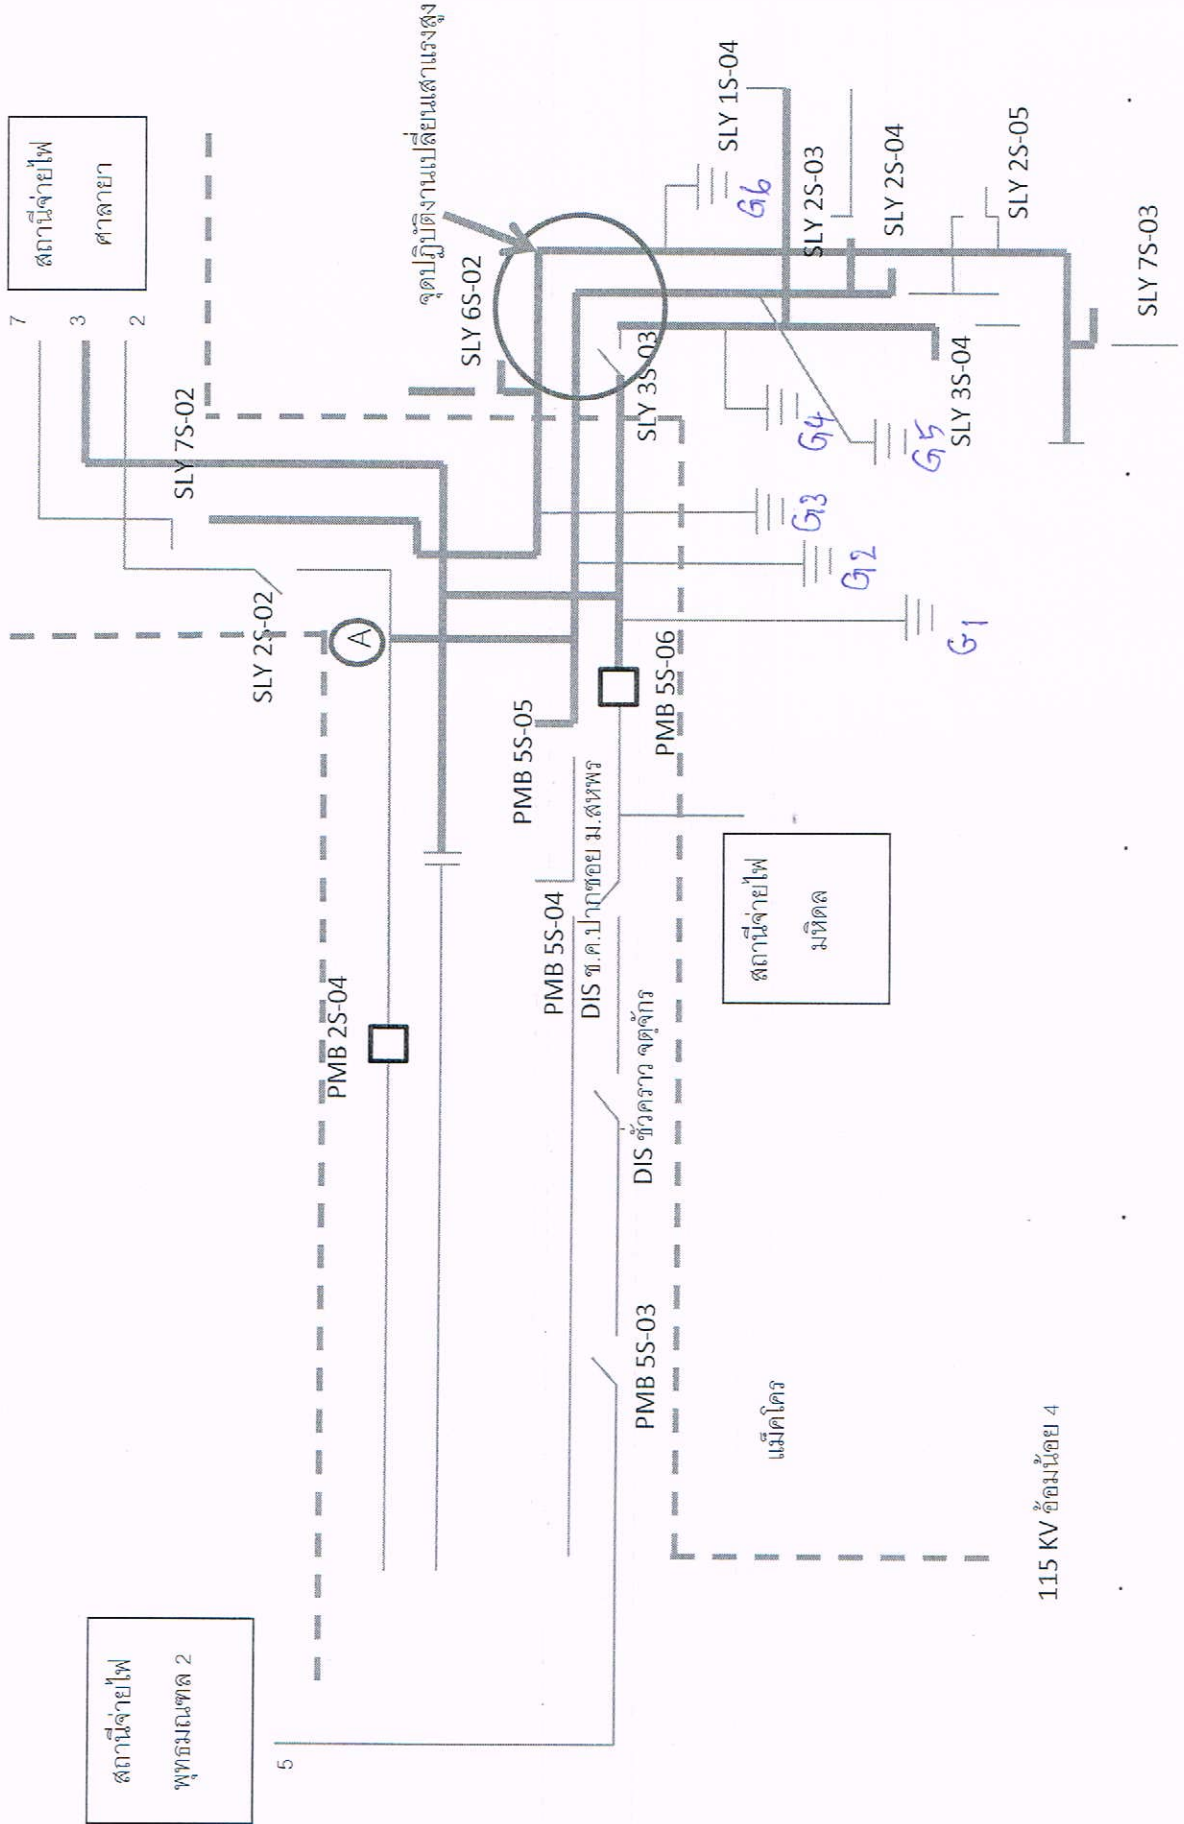

115 KV ชั้นม้นดย 4

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานปักเสาไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา ถึง ตรงข้าม สภ.พุทธมณฑล.....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...แยก สภ.พุทธมณฑล ถึง ข้าง ม.มหิตล.....
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐-๐๕.๐๐ น.....
 หน่วยงานรับผิดชอบหลักกฟส.อ.พุทธมณฑล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..นายนพรัตน์ เคารพไทย.....
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๑๑๑๔๓๒.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....
 ตำแหน่ง.....หม.กบ.กฟส.อ.พุทธมณฑล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว...กฟอ.นช. กกค.ก.๓.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....ตำแหน่ง..หม.กบ.กฟส.อ.พมท.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้านายพรฤทธิ์ วงษ์วาริ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑,๒,๓.....แยก สภ.พุทธมณฑล.....ผู้รับผิดชอบ...นายสุรพล พรานมนัส...จุดที่ ๔,๕,๖ ..ข้าง ม.มหิตล.....ผู้รับผิดชอบ...นายมานพ สำราญจิตร.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่...ก.๓พมท.(กบ)๑๑๖๓ /๒๕๖๒.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล ..
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายพลกฤต บรรยวสิทธิ์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน...๕๕....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มี.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุม เมื่อวันที่...๕ ตุลาคม ๒๕๖๒..... สถานที่ประชุม..ห้องประชุม กฟส.อ.พุทธมณฑล.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม .กฟอ.นช.กกค.ก.๓.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....
 จัดชี้แจง เมื่อวันที่...๕ ตุลาคม ๒๕๖๒..วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .กฟอ.นช,กกค.ก.๓.....

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

