



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทร.(กป.) ๐๕๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นันนุตร

วันที่ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย ให้งานก่อสร้างทางด่วน สถานีไฟฟ้าท่า
มะกา๑/สถานีไฟฟ้าท่ามะกา๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK08	18 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้อ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรถบ)	TMK8S-07	นายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก ๐๘-๓๕๕๘๓๐๓๖
๒.	TMU01	18 มิ.ย.2562	08.30 น.	16.30 น.	ย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณทางด่วน ม.6ตะคร้อ เอน	DIS ชั่วคราว หน้าร้านทรง พล(วงจรถบ)	TMK7S-11	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหมู่ที่๖ ต.ตะคร้อเอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อนายนพสิทธิ์ เวชตรียานนท์ ตำแหน่ง ท.ผ.กป. โทร ๐๘-๑๕๗๒๙๗๓๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายยศพัทธ์ นันนุตร)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

- ๗ มิ.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจฟ.....(สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ร.ร. วัดตะต่าเอน

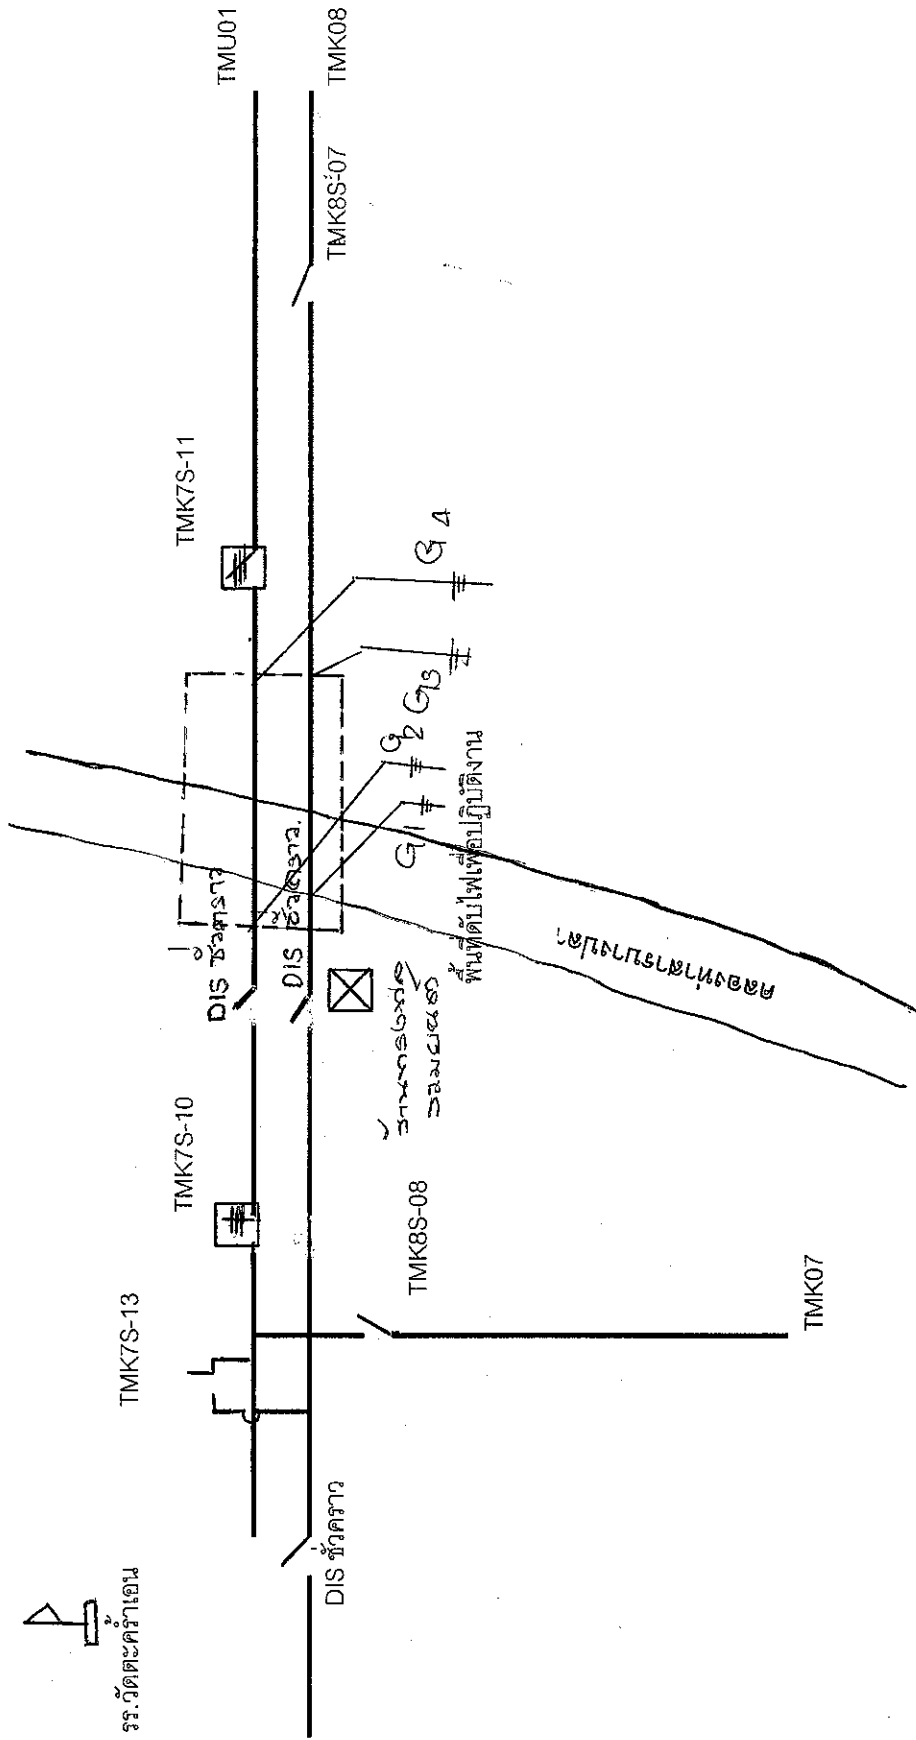

แผนผังไฟฟ้า วันที่ 18 มิ.ย. 2562

ย้ายแผนผังระบบจำหน่าย ช่างทดลองทำสารบบางปลา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.ททร.(กป)/ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๗ มิย. ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/หม.กป

ตามอนุมัติที่ กท.กวร.(ปร.) ๑๖๖๗ /๒๕๖๑ ลว. ๒๖ พย. ๖๑ ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ
ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายชื่องาน บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (ฝั่งขวา)
ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

๑. ปักเสา ตอม่อ ๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ ม. จำนวน ๒ ต้น

๒. พาดสาย ๑๘๕ SAC ระยะทาง ๓.๑๒๐ วงจร-กม.

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ ๑๘ มิย. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ วัดตะคร้ำเอน ถึง บริษัทประติฐ์แอนด์เฟรน

โดยมอบหมายให้ นายศรารุณี เกิดสีเล็ก พงช.๕ เป็นผู้ควบคุมงาน และนายศิริพงษ์ หาเครือ พงช.๕ เป็นผู้
ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายศิริพงษ์ หาเครือ)

พงช.๕.กฟส.ท่าเรือ

หม.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ