



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..ก.๓.พมท.(กป) ๑๑๖๖
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายณพรัตน์ เคารพไทย

วันที่ ..๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อ.พุทธมณฑล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธมณฑล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟ ศาลายา และสถานีจ่ายไฟ พุทธมณฑล ๒ ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ..๒..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	สถานีศาลายา	สถานีอ้อมน้อย ๔	พลกฤต บรรยวีสิทธิ์ โทร๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐
๒	SLY ๒	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	จุด A ตรงข้ามมหิตล วิทยานุสรณ์	PMB ๕S-๐๔ SLY ๒S-๐๓ SLY ๒S-๐๔	
๓	SLY ๓	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	SLY ๓S-๐๑	PMB ๕S-๐๖ SLY ๑S-๐๔ SLY ๓S-๐๔	
๔	SLY ๗	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	SLY ๗S-๐๒	SLY ๖S-๐๒ SLY ๒S-๐๕ SLY ๗S-๐๓	
๕	PMB ๕	๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	DIS ช.ค.ทางเข้า ม.สหพร	PMB ๕S-๐๖	
๖		๒๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ ๑๗.๐๐	๐๘.๐๐ ๑๗.๓๐	เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง หอนาฬิกา-ม.สหพร	SLY ๒S-๐๒	PMB ๒S-๐๔ เพื่อปลดและจัม จุด A	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) จำนวน ๑๐๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพลกฤต บรรยวีสิทธิ์ ตำแหน่ง ผ.ภ.ภ.โทร. ๐๘-๓๐๑๙๗๘๙๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้ว

ลงชื่อ

(..นายณพรัตน์ เคารพไทย..)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.อ.พุทธมณฑล..

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) (ค)-

/๒๕๖๒

เรียน ผจก.....


ขั้นตอนสวิตซ์ชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

อนุมัติ


สำเนาเรียน สฟฟ

ผังการจ่ายไฟ พีดีเตอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟศาลายา พีดีเตอร์ ๕ สถานีจ่ายไฟพุทธมณฑล ๒

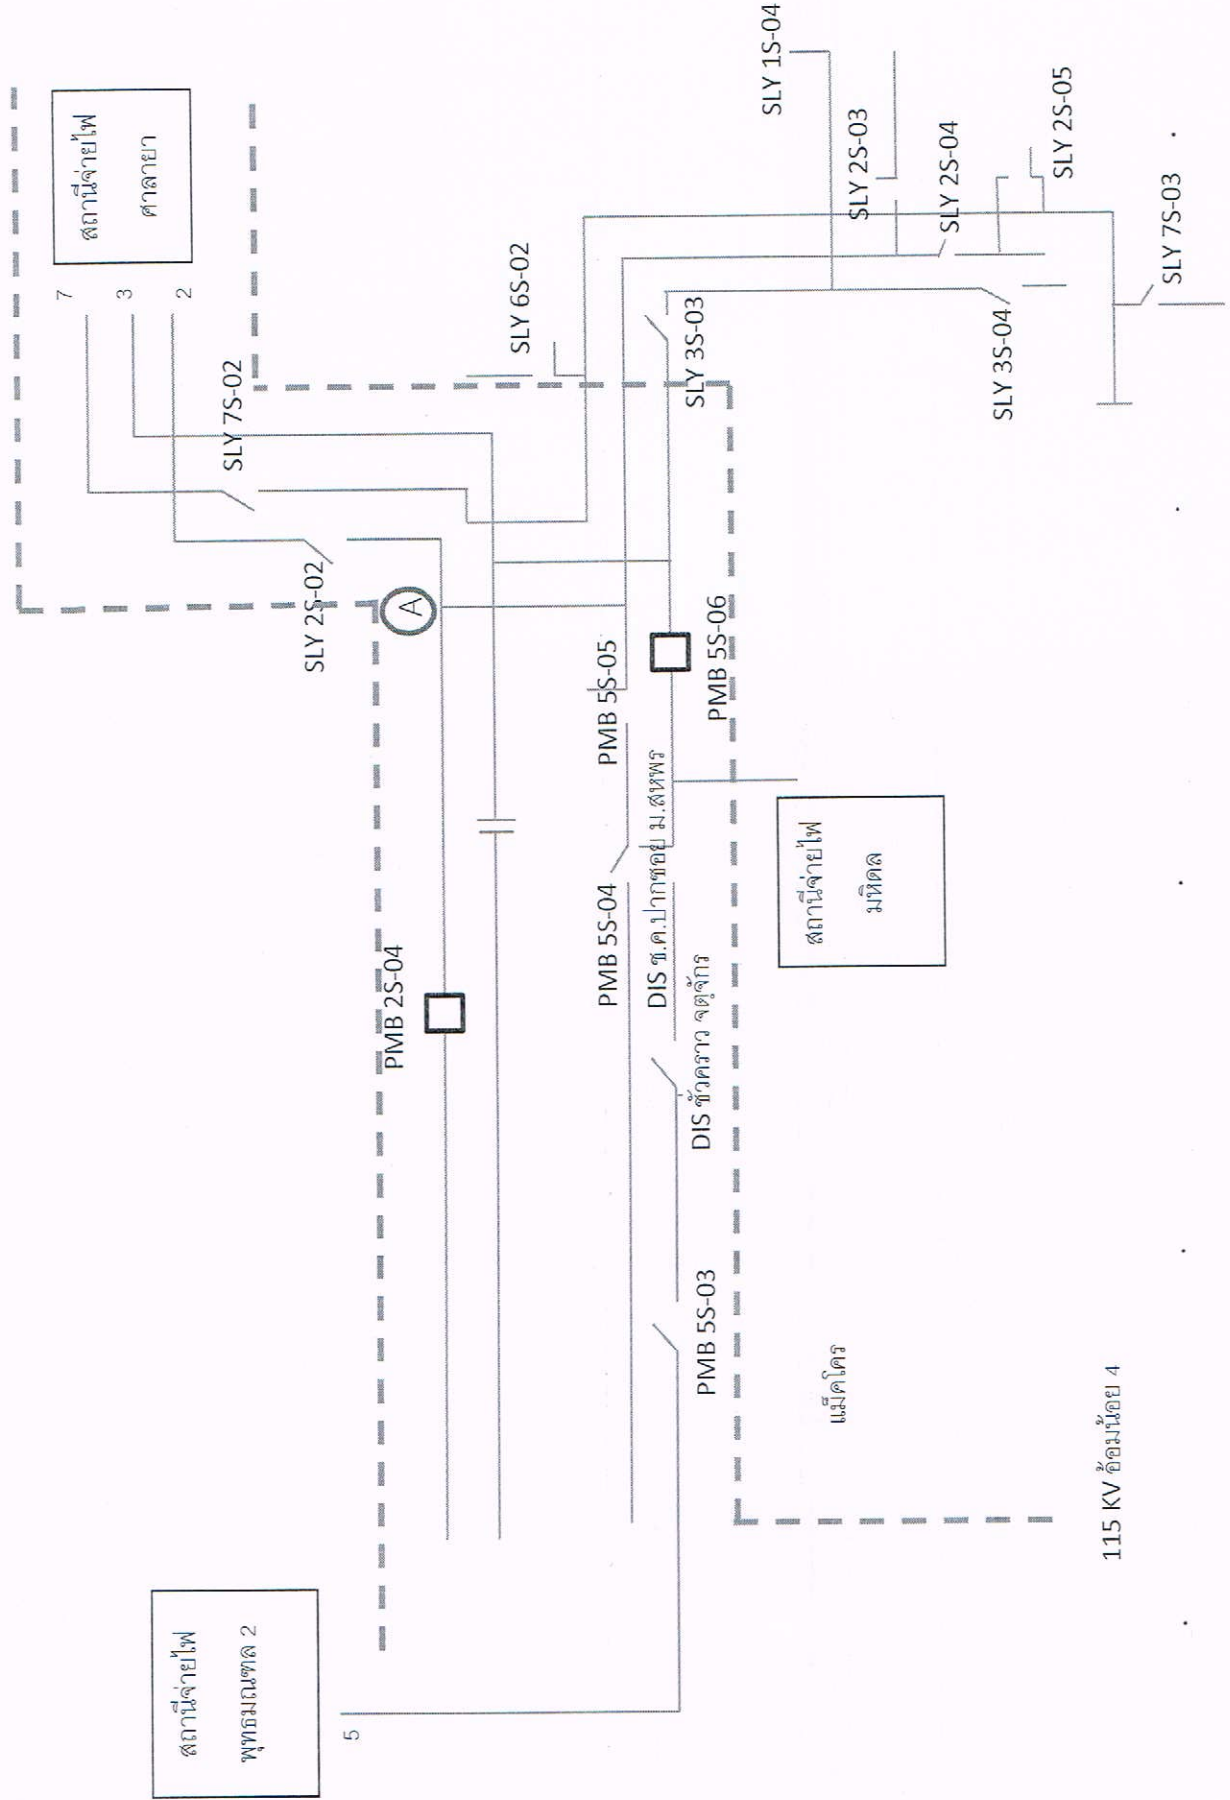

115 KV บัสบ่อน้อย 4

ผังการจ่ายไฟ พีดีเตอร์ ๒,๓,๗ สถานีจ่ายไฟ ศาลายา พีดีเตอร์ ๕ พุทธมณฑล ๒

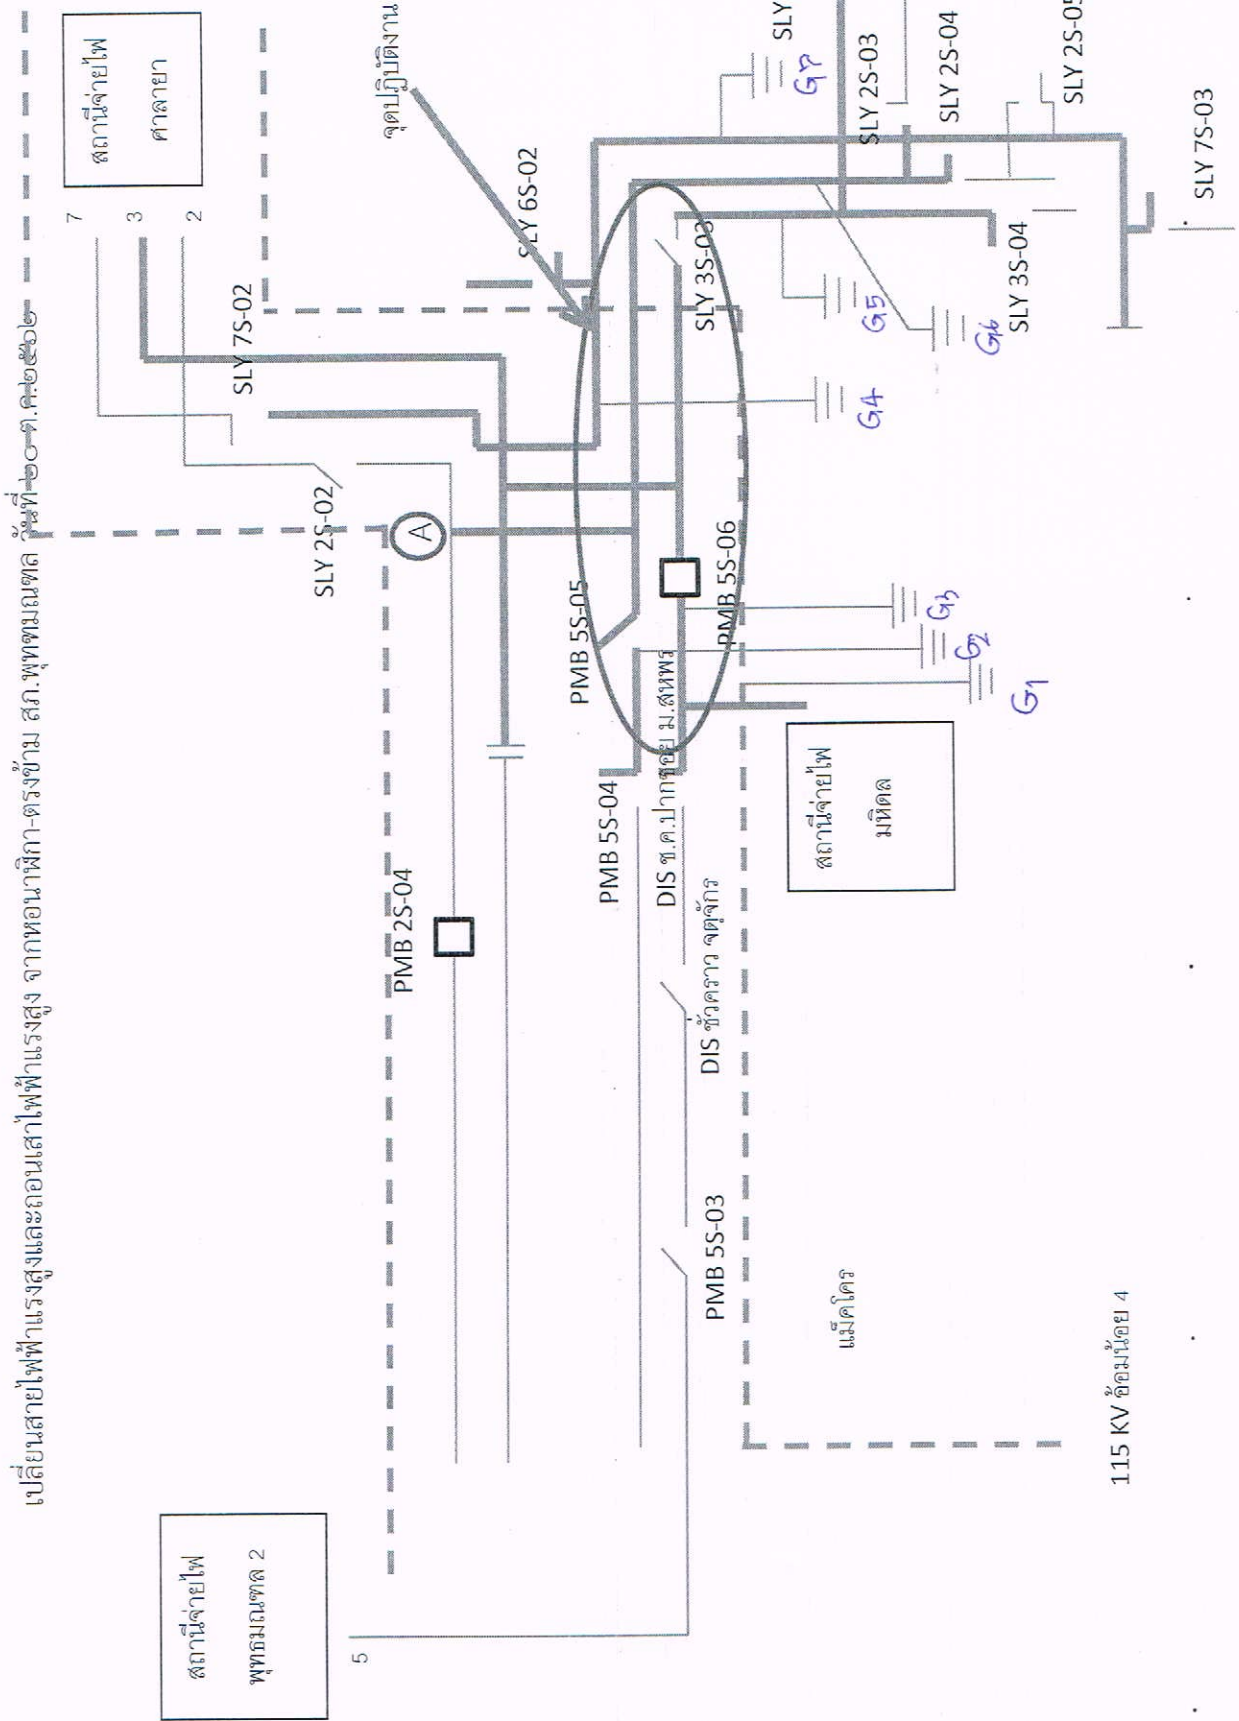

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบประคมชุดงาน

ชื่องานเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและถอนเสา จาก หอนาฬิกา ถึง ปากซอย ม.สหพร.....
 สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน...หอนาฬิกา ถึง ปากซอย ม.สหพร.....
 วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐-๑๗.๐๐ น.....
 หน่วยงานรับผิดชอบหลักกฟส.อ.พุทธรณชล.....
 ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ..นายนพรัตน์ เคารพไทย.....
 ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.อ.พุทธรณชล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๔๑๑๔๓๒.....
 ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....
 ตำแหน่ง..... หน.กบ.กฟส.อ.พุทธรณชล..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว....กฟอ.นช. กกค.ก.๓.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)
 ชื่อนายชัชวาล เจริญเชื้อ.....ตำแหน่ง..หน.กบ.กฟส.อ.พมท.....เบอร์โทรศัพท์๐๘๖-๓๒๒๖๗๖๖.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้านายพรฤทธิ์ วงษ์วาริ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑,๒,๓.....ปากช.สหพร.....ผู้รับผิดชอบ...นายสุรพล พรานมนัส.....
 จุดที่ ๔,๕,๖,๗ ..ข้าง ม.มหิตล.....ผู้รับผิดชอบ...นายปราโมทย์ เบญจทรัพย์.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่....ก.๓พมท.(กป)๑๑๖๖ /๒๕๖๒.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้
 ไม่อนุมัติ เหตุผล.....
 อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายพลกฤต บรรยวัสถ์.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่แจ้ง เหตุผล.....
 แจ้ง จำนวน...๑๐๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มี.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุม เมื่อวันที่...๕ ตุลาคม ๒๕๖๒..... สถานที่ประชุม..ห้องประชุม กฟส.อ.พุทธรณชล.....
 วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม .กฟอ.นช.กกค.ก.๓.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....
 จัดชี้แจง เมื่อวันที่...๕ ตุลาคม ๒๕๖๒..วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง .กฟอ.นช,กกค.ก.๓.....

ขั้นตอนดำเนินการก่อนปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

