



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สก.๒(ปน.) ๑๕๑๕ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไทलगาม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สก.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อให้ กฟฟ.ต.ดอนไม้ ติดตั้ง SF.๖ บริเวณชอยถนนเอกชัยสายเก่า (ฟีดเดอร์ ๙ สถานีไฟฟ้า
สมุทรสาคร ๕) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	09 สก.5	วันอังคารที่ 25 มิ.ย.2562	09.00 น.	16.30 น.	กฟฟ.ต.ดอนไม้ ขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง SF.6	SME 09S - 01	จุดตัดเคทใต้ไลน์ สายส่ง	นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ วทศ.5 ฝปบ. 086-3633100 (ควบคุมงานดับไฟ)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๒ ต.บางโทรัด (ผู้ใช้ไฟจำนวน ๒ ราย)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ทผ.ปน. โทร ๐๘๑ - ๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไทलगาม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สก.2 (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

()

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น


แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

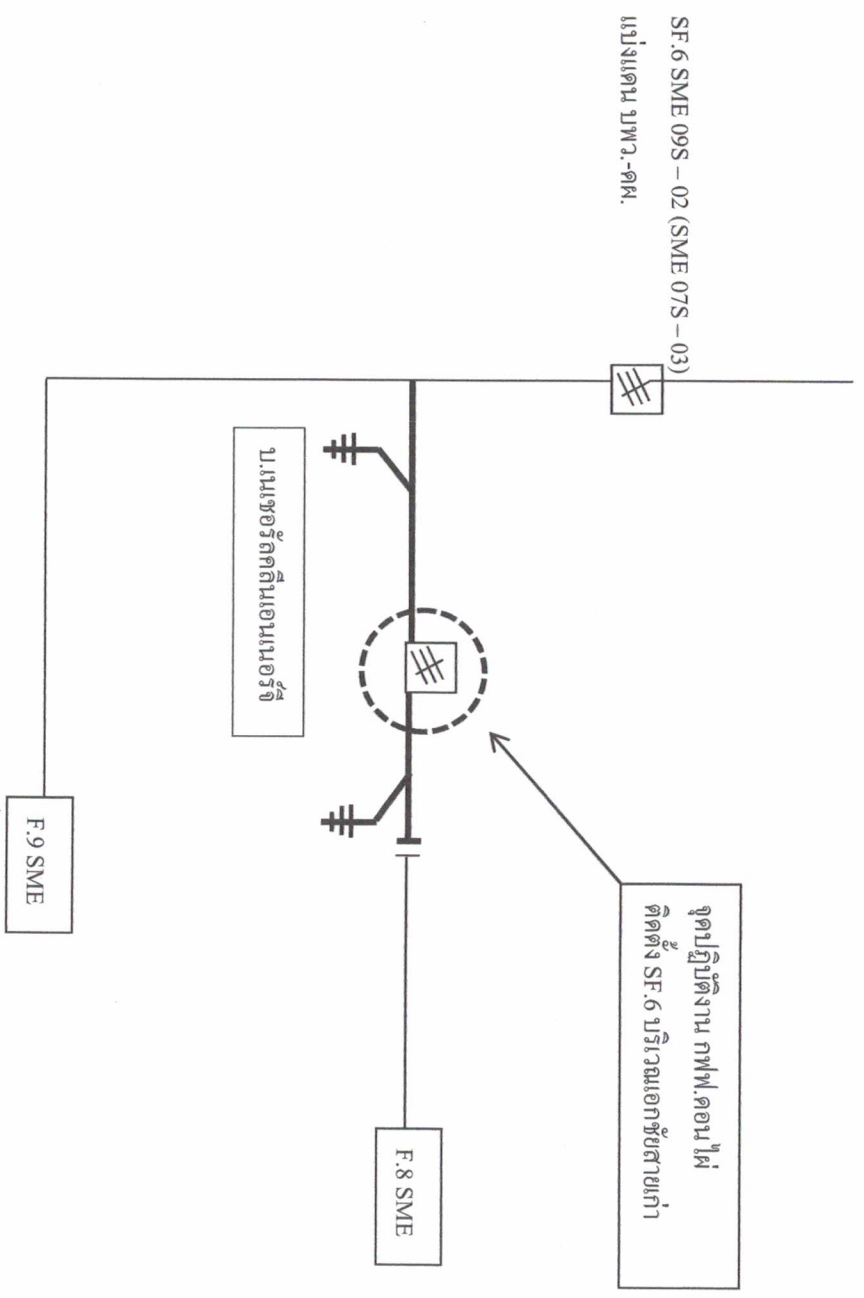

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับฟ้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่งจุดช็อตคราวด์