



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สค.๒(ปน.) ๕๐๔ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ระบบจำหน่ายแรงสูงที่ชำรุด และย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงที่  
ลูก้าที่เอกชน บริเวณเลียบบทางรถไฟกาหลง หมู่ ๖ ต.กาหลง ( ฟีดเดอร์ ๕ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๕ ) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน  
๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	5 สค.5	วันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค.2562	08.00 น.	17.00 น.	แก่ระบบจำหน่ายแรงสูง ชำรุด และ ย้ายเสาแรงสูงที่ลูก้าเข้าที่ดินเอกชน	DIS.ชั่วคราวเลียบ ทางรถไฟกาหลง	สุดโลนระบบจำหน่าย	นายสมหมาย ลิขิตวรรณชัย พชง.7 ผกส. 081-3835292

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... หมู่ ๖ ต.กาหลง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ตำแหน่ง หล.ป.บ. โทร. ๐๘๑ - ๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟจ.สค.2 (บ้านแพ้ว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าดับ หรือระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

กรณีเร่งด่วน

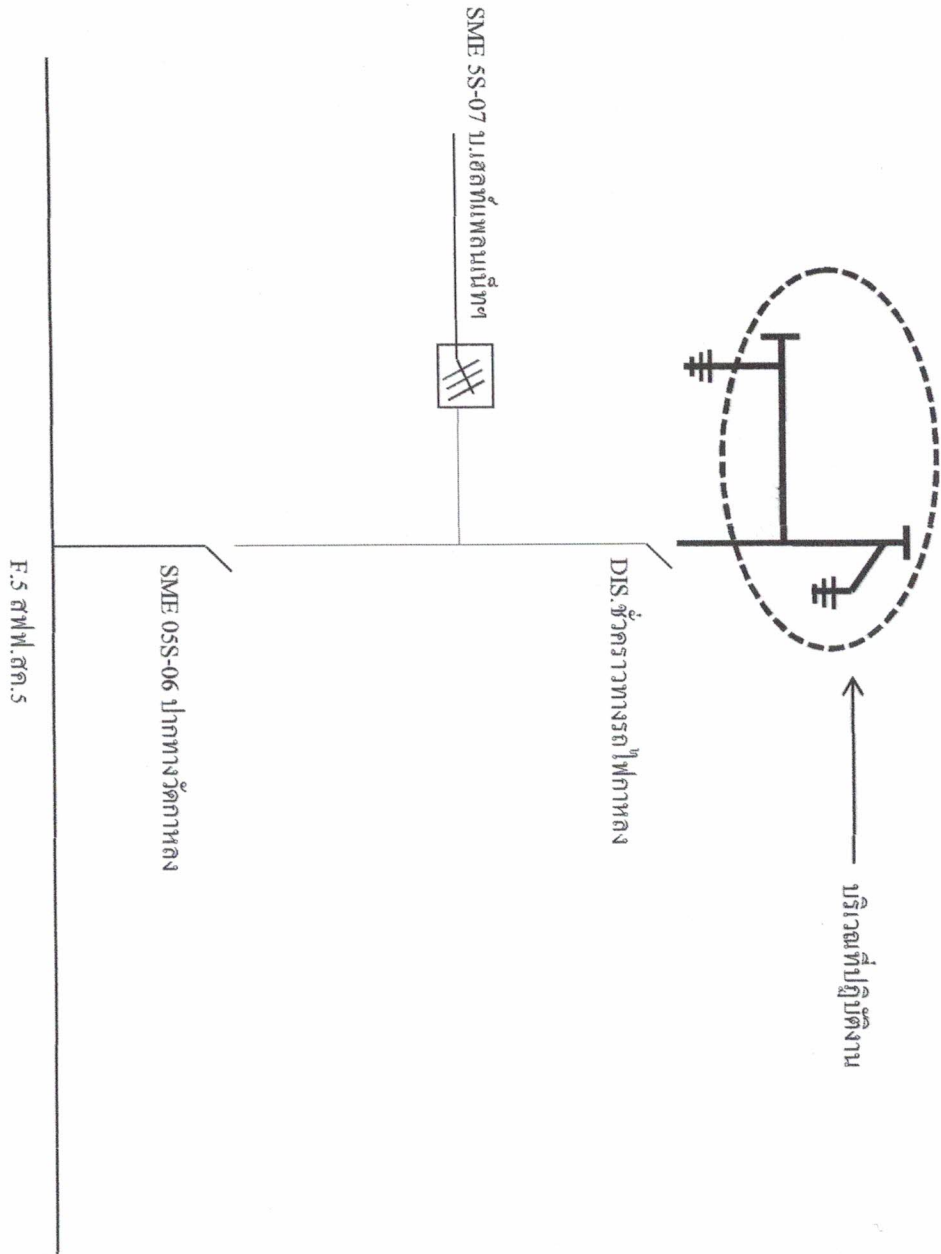

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับ ไฟปฏิบัติงาน  
 ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์

วันที่ปฏิบัติงาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
 ผู้ควบคุมงาน นายสมหมาย ลิขิตวารณชัย พงษ.๗ ผกส.โทร ๐๘๑-๓๘๓๕๒๕๒  
 ผู้ประสานงานดีพี นายศีกดิ์ชัย จันทร์ภาวิบูลย์ ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๘๒๐๕๐๓๑