



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.ทร.(กป) 788 /2562

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.ฉพสท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ท่วมะภา 2 /พนมทวน/115 KV  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TMU01	4 ส.ค.2562	08.30	16.30	ติดตั้งแอร์เบรค115 KV แยกบ้านจันทร์ลาด	DISชั่วคราว หน้า รร.หนองลาน	TMK8S-09 TMK7S-12	นายศราวุฒิ เกิดสีเล็ก โทร 0835583036
2	PTU03	4 ส.ค.2562	08.30	16.30	ปักเสาMono Pole115KV ลจรระดับสาย22 KV	PTU3S-06 สามแยกพระแท่น	DDE บ้านดอนโพรง	นายศิริพงษ์ หาเครือ โทร 087-4043240
3	115 KV	4 ส.ค.2562	08.30	16.30	ติดตั้งแอร์เบรค115 KV ปักเสาMono Pole115KV	สถานีพนมทวน	สถานีท่ามะกา	นายบัญชา พุกอาษา โทร 084-7038253
4	TMU02	4 ส.ค.2562	08.30	16.30	ปักเสาMono Pole115KV จิม DDEบ้านดอนโพรง นำPTU3S-07เข้าระบบ	สถานีท่ามะกา	DDE บ้านดอนโพรง	นายศิริพงษ์ หาเครือ โทร 087-4043240
4	TMU03	4 ส.ค.2562	08.30	16.30	ปักเสาMono Pole115KV	สถานีท่ามะกา	PT3S-09	นายศิริพงษ์ หาเครือ โทร 087-4043240

พื้นที่ที่มีไฟได้ผลกระทบ(ไฟดับ) ม.7,10,12 ,15ต.พระแท่น / ม.1,4,7 ต.หนองลาน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณพลสิทธิ์ เวชตริยานนท์ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร. 081-5729730

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( นายยศพัทธ์ บัวบุตร )  
ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ \_\_\_\_\_ พิดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. \_\_\_\_\_

อก.ว.ว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง \_\_\_\_\_ แผ่น

แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น

ผจก. \_\_\_\_\_ (สถานี \_\_\_\_\_)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

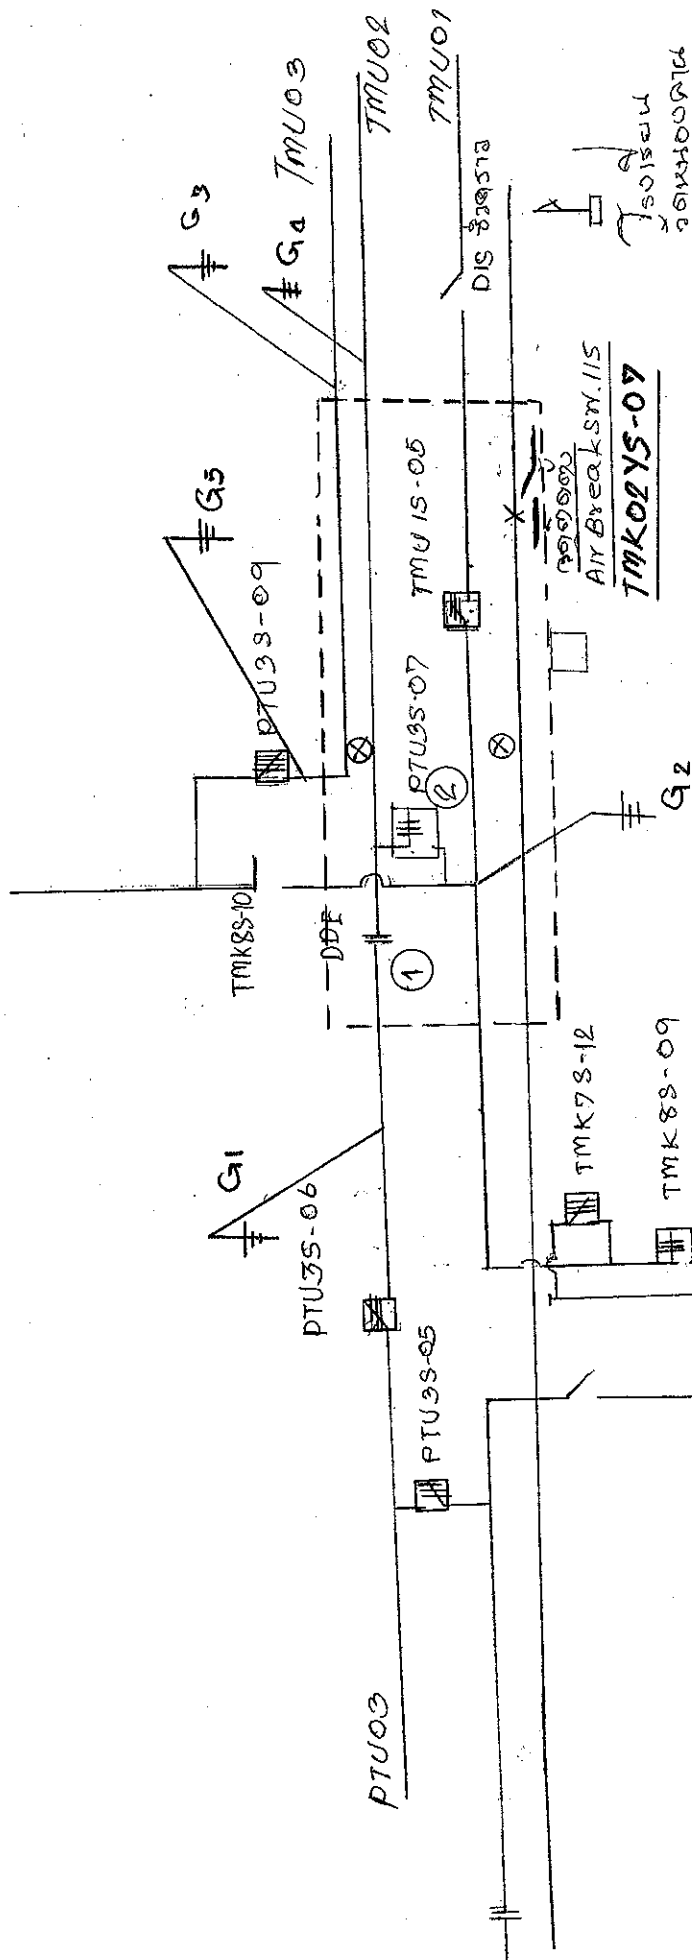

- ① DDF ഇടവകയ്ക്കായി
- ② എയർബ്രേക്ക് PTU35-07 സ്വീച്ചിന്
- ⊗ നോൺ മോണിറ്റർ

എയർബ്രേക്ക് ഓൺ Air Break SW. 115 kV  
 നോൺ മോണിറ്റർ Mono Pole 115 kV

## Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... ตัด Air Break SW 115 KV

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... สถานี Air Break SW 115KV แขวงนครหลวง

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... 1 ต.ค. 62

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... มฟ. ๓/๖๐

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ นายอภิสิทธิ์ มีจตุรัส  
 ตำแหน่ง รอง(ท) / ขจ. (ท) / ผจก. กฟส. ๓/๖๐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... ๐๘1 8805368

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก นายประจักษ์ เกตุสิทธิ์  
 ตำแหน่ง พว. 5 มฟ. ๓/๖๐ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... 083 5583036

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... มฟ. ๓/๖๐ , ๑๓๓ (๑3) , มฟ. 2

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ  
 ชื่อ นายประจักษ์ เกตุสิทธิ์ ตำแหน่ง พว. 5 เบอร์โทรศัพท์ ..... 083 5583036
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... ชุดดับไฟ มฟ. ๓/๖๐
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่ ๑ ..... G1, G2, G3 ผู้รับผิดชอบ นายประจักษ์ เกตุสิทธิ์  
 จุดที่ ๒ ..... G3, G4 ผู้รับผิดชอบ นายประจักษ์ เกตุสิทธิ์ จุดที่ ๓ .....  
 ผู้รับผิดชอบ ..... จุดที่ ๔ ..... ผู้รับผิดชอบ .....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ๑๓๓ มฟ. ๓/๖๐ (๑๓. 10 1๓ 62 โดยมีผลการอนุมัติดังนี้  
 ไม่อนุมัติ เหตุผล .....
- อนุมัติ ตามบันทึกที่ ๑๓๓ มฟ. ๓/๖๐ (๑๓. 10 1๓ 62
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ๑๓๓ มฟ. ๓/๖๐ (๑๓. 10 1๓ 62  
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ นายประจักษ์ เกตุสิทธิ์
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่  
 ไม่แจ้ง เหตุผล .....
- แจ้ง จำนวน 10 ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ ..... ไม่มี
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่  
 ไม่จัดประชุม เหตุผล ..... จัดแล้ว
- จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ..... สถานที่ประชุม .....
- รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่  
 ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ..... จัดแล้ว
- จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่ ..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่ ก.3ทร.(กป) / 2562

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างอิง

ถึง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

วันที่ 10 ก.ค.2562

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ/ผ.กป

ตามอนุมัติที่ กขบ.(ก3.) 432 /2562 ลว. 12 ก.พ.62 ให้ ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการติดตั้ง AirBreak Switch 115KV บริเวณแยกบ้านจันทร์ลาด และปักเสา Mono Pole บริเวณแยกบ้านดอนโพรง ม.7 ต. พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หมายเลขงาน I-62-I-TARxx.19.3906 ปัจจุบันได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติการดังนี้

1. ติดตั้ง AirBreak Switch 115 KV จำนวน 1 ชุด
2. ปักเสา Mono Pole จำนวน 2 ต้น ย้ายแนว 115KV แยกบ้านดอนโพรง

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 4 ส.ค. 2562 ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 16.30 น. หากดำเนินการเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกป.กฟส.ท่าเรือ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกป.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ สามแยกพระแท่น ถึง โรงเรียนวัดหนองลาน

โดยมอบหมายให้ นายศราวุฒ เกิดสีเล็ก พชง.5 เป็นผู้ควบคุมงาน / นายศิริพงษ์ หาเครือ พชง.5 เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

( นายศิริพงษ์ หาเครือ )

ผ.กป.กฟส.ท่าเรือ

ผ.กป. กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)

ผจก.กฟส.ท่าเรือ